

VRV IV+ с тепловым насосом и постоянным нагревом

Кондиционирование воздуха Технические данные RYYQ-U

RYYQ8U7Y1B
RYYQ10U7Y1B
RYYQ12U7Y1B
RYYQ14U7Y1B
RYYQ16U7Y1B
RYYQ18U7Y1B
RYYQ20U7Y1B
RYYQ22U7Y1B
RYYQ24U7Y1B
RYYQ26U7Y1B
RYYQ28U7Y1B
RYYQ30U7Y1B
RYYQ32U7Y1B
RYYQ34U7Y1B
RYYQ36U7Y1B
RYYQ38U7Y1B
RYYQ40U7Y1B
RYYQ42U7Y1B
RYYQ44U7Y1B
RYYQ46U7Y1B
RYYQ48U7Y1B
RYYQ50U7Y1B
RYYQ52U7Y1B
RYYQ54U7Y1B
RYMQ10U7Y1B
RYMQ12U7Y1B
RYMQ16U7Y1B
RYMQ8U7Y1B
RYMQ14U7Y1B
RYMQ18U7Y1B
RYMQ20U7Y1B



СОДЕРЖАНИЕ

RYYQ-U

1	Характеристики RYYQ-U	4 4
2	Specifications	5
3	Опции Опции	34 34
4	Таблица сочетания Таблица сочетания	35 35
5	Таблицы производительности Условные обозначения таблицы производительностей Поправочный коэффициент для производительности	39 39 40
6	Размерные чертежи Размерные чертежи	53 53
7	Центр тяжести Центр тяжести	55 55
8	Схемы трубопроводов Схемы трубопроводов	56 56
9	Монтажные схемы Монтажные схемы - Три фазы	58 58
10	Схемы внешних соединений Схемы внешних соединений	61 61
11	Данные об уровне шума Спектр звуковой мощности Спектр звукового давления Спектр звукового давления в тихом режиме, уровень 1 Спектр звукового давления в тихом режиме, уровень 2 Спектр звукового давления в тихом режиме, уровень 3	63 63 67 71 73 75
12	Установка Способ монтажа Крепление и фундаменты блоков Выбор труб с хладагентом	77 77 78 79
13	Рабочий диапазон	82
14	Подходящие внутренние блоки	83

1 Характеристики

1 - 1 RYYQ-U

1

- › Выбирая продукт LOOP by Daikin, вы поддерживаете повторное использование хладагента. Более подробная информация приведена на сайте www.daikin.eu/loop-by-daikin
- › Охват всех тепловых потребностей здания единой системой: Точное регулирование температур, вентиляция, ГВС, вентиляционные системы и воздушные завесы Biddle
- › Широкий модельный ряд внутренних блоков: возможность сочетания блоков VRV с внутренними блоками Stylish (Daikin Emura, Perfera)
- › Включает стандарты VRV IV и; технологии: регулирование температуры хладагента, постоянный нагрев, конфигуратор VRV, 7-сегментный дисплей и компрессоры с полностью инверторным управлением, 4-сторонний теплообменник, охлаждение платы хладагентом, новый двигатель вентилятора постоянного тока
- › Настройте систему VRV для достижения более высокой сезонной эффективности и; комфорта, используя функцию изменения температуры хладагента в зависимости от погодных условий. Повышение сезонной эффективности на 28%. Больше никаких холодных сквозняков благодаря высокой температуре подаваемого воздуха
- › Постоянный комфорт: Уникальная технология постоянного нагрева делает VRV IV лучшей альтернативой традиционным системам отопления
- › Свободная комбинация высокоэффективных наружных блоков с учетом пространства, необходимого для монтажа
- › Подходит для установки в любом здании: внутри или снаружи (высокое внешнее статическое давление достигает 78,4 Па). Установка внутри позволяет уменьшить длину трубопроводов, снизить затраты на монтаж, повысить эффективности и улучшить визуальное эстетическое восприятие
- › Упрощенная установка и; гарантированная оптимальная эффективность благодаря автоматической зарядке и; проверке
- › Простое соответствие положениям нормативных документов, касающихся F-газов, благодаря автоматизированной функции проверки содержания хладагента
- › Значительная гибкость трубопроводов: перепад высоты внутри помещения 30 м, максимальная длина трубы: 190 м, общая длина трубопроводов: 1000 м
- › Способность систем управления контролировать каждую зону индивидуально позволяет свести эксплуатационные расходы к минимуму
- › Возможность поэтапного монтажа
- › Поддержание системы в наилучшем состоянии благодаря нашему облачному сервису Daikin Cloud Service:: Непрерывный контроль, обеспечивающий максимальную эффективность, увеличение срока службы, немедленную сервисную поддержку благодаря прогнозу неисправностей
- › Доступен вариант только для отопления (необратимая установка на месте)



С инвертором

2 Specifications

1 - 1 RYYQ-U

Technical Specifications				RYYQ8U	RYYQ10U	RYYQ12U	RYYQ14U	RYYQ16U
Recommended combination				4 x FXFQ50AVEB	4 x FXFQ63AVEB	6 x FXFQ50AVEB	1 x FXFQ50AVEB + 5 x FXFQ63AVEB	4 x FXFQ63AVEB + 2 x FXFQ80AVEB
Рекомендуемое сочетание 2				4 x FXSQ50A2VEB	4 x FXSQ63A2VEB	6 x FXSQ50A2VEB	1 x FXSQ50A2VEB + 5 x FXSQ63A2VEB	4 x FXSQ63A2VEB + 2 x FXSQ80A2VEB
Рекомендуемое сочетание 3				4 x FXMQ50P7VEB	4 x FXMQ63P7VEB	6 x FXMQ50P7VEB	1 x FXMQ50P7VEB + 5 x FXMQ63P7VEB	4 x FXMQ63P7VEB + 2 x FXMQ80P7VEB
Непрерывное отопление				Да				
Холодопроизводительность	Prated,c		kW	22,4 (1)	28,0 (1)	33,5 (1)	40,0 (1)	45,0 (1)
Теплопроизводительность	Ном.	6°C вл.т.	kW	22,4 (2)	28,0 (2)	33,5 (2)	40,0 (2)	45,0 (2)
	Prated,h		kW	22,4 (2)	28,0 (2)	33,5 (2)	40,0 (2)	45,0 (2)
	Max.	6°CWB	kW	25,0 (2)	31,5 (2)	37,5 (2)	45,0 (2)	50,0 (2)
Power input - 50Hz Heating	Ном.	6°C вл.т.	kW	5,40 (2)	7,58 (2)	9,65 (2)	10,69 (2)	12,54 (2)
COP при ном. произв-сти	6°C вл.т.		kW/kW	4,15 (2)	3,69 (2)	3,47 (2)	3,74 (2)	3,59 (2)
ESEER - Автоматический				7,53	7,20	6,96	6,83	6,50
ESEER - Стандартный				6,37	5,67	5,50	5,31	5,05
SCOP				4,3		4,1	4,0	
SCOP, рекомендуемое сочетание 2				4,2	4,3	4,1	4,0	4,1
SCOP, рекомендуемое сочетание 3				4,2	4,1		4,0	
SEER				7,6	6,8	6,3		6,0
SEER, рекомендуемое сочетание 2				6,9	6,8	5,9	6,3	5,9
SEER, рекомендуемое сочетание 3				7,5	6,8	6,2		5,8
ηs,c			%	302,4	267,6	247,8	250,7	236,5
ηs,c, рекомендуемое сочетание 2				273,6	270,5	233,5	250,0	234,2
ηs,c, рекомендуемое сочетание 3				295,2	267,1	246,3	246,7	230,4
ηs,h			%	167,9	168,2	161,4	155,4	157,8
ηs,h, рекомендуемое сочетание 2				165,4	170,6	161,3	157,2	159,5
ηs,h, рекомендуемое сочетание 3				165,6	162,0	160,6	155,7	156,8
Space cooling	Условие A (35°C - 27/19)	EERd Pdc	kW	3,0 22,4	2,3 28,0	2,4 33,5	2,6 40,0	2,1 45,0
	Условие B (30°C - 27/19)	EERd Pdc	kW	5,2 16,5	4,7 20,6	4,3 24,7	4,1 29,5	3,9 33,2
	Условие C (25°C - 27/19)	EERd Pdc	kW	9,5 10,6	8,3 13,3	7,7 15,9	7,8 18,9	7,7 21,3
	Условие D (20°C - 27/19)	EERd Pdc	kW	18,8 8,0	17,0 9,3	13,9 9,4	14,3 8,4	14,2 9,5
					2,4		2,6	2,1
Рекомендуемое сочетание для охлаждения пространства 2	Условие A (35°C - 27/19)	EERd Pdc	kW	22,4	28,0	33,5	40,0	45,0
	Условие B (30°C - 27/19)	EERd Pdc	kW	16,5	20,6	24,7	29,5	33,2
Рекомендуемое сочетание для охлаждения пространства 2	Условие C (25°C - 27/19)	EERd Pdc	kW	10,6	13,3	15,9	18,9	21,3
	Условие D (20°C - 27/19)	EERd Pdc	kW	8,8 8,8	8,5 9,3	7,1 9,1	7,9 8,4	7,6 9,5
Рекомендуемое сочетание для охлаждения пространства 3	Условие A (35°C - 27/19)	EERd Pdc	kW	3,0 22,4	2,3 28,0	2,4 33,5	2,6 40,0	2,1 45,0
	Условие B (30°C - 27/19)	EERd Pdc	kW	5,1 16,5	4,7 20,6	4,2 24,7	4,0 29,5	3,7 33,2
	Условие C (25°C - 27/19)	EERd Pdc	kW	9,6 10,6	8,4 13,3	7,7 15,9		7,4 21,3
	Условие D (20°C - 27/19)	EERd Pdc	kW	16,0 9,1	16,9 9,3	13,7 9,4	14,0 8,4	14,1 9,5

2 Specifications

1 - 1 RYYQ-U

2

Technical Specifications			RYYQ8U	RYYQ10U	RYYQ12U	RYYQ14U	RYYQ16U	
Отопление (Умеренный климат)	TBivalent	COPd (заявленный COP)	2,5	2,4	2,0	2,3	2,2	
		Pdh (заявленная теплопроизводительность) kW	13,7	16,0	18,4	20,6	23,2	
		Tbiv (bivalent temperature) °C	-10					
	TOL	COPd (заявленный COP)	2,5	2,4	2,0	2,3	2,2	
		Pdh (заявленная теплопроизводительность) kW	13,7	16,0	18,4	20,6	23,2	
		Tol (предельное значение рабочей температуры) °C	-10					
	Условие A (-7°C)	COPd (заявленный COP)	2,7	2,6	2,4	2,6		
		Pdh (заявленная теплопроизводительность) kW	12,1	14,2	16,3	18,2	20,5	
	Условие B (2°C)	COPd (заявленный COP)	3,9			3,5		
		Pdh (заявленная теплопроизводительность) kW	7,4	8,6	9,9	11,1	12,5	
	Условие C (7°C)	COPd (заявленный COP)	6,3	6,4	6,1		6,3	
		Pdh (заявленная теплопроизводительность) kW	5,0	5,5	6,4	7,1	8,0	
	Условие D (12°C)	COPd (заявленный COP)	7,9	8,2	7,9	8,5	8,6	
		Pdh (заявленная теплопроизводительность) kW	5,9		6,3	4,9		
Рекомендуемое сочетание 2 для отопления (Умеренный климат)	Условие A (-7°C)	COPd (заявленный COP)	2,7		2,4	2,6		
		Pdh (заявленная теплопроизводительность) kW	12,1	14,2	16,3	18,2	20,5	
	Условие B (2°C)	COPd (заявленный COP)	3,9	4,0	3,9	3,5		
		Pdh (заявленная теплопроизводительность) kW	7,4	8,6	9,9	11,1	12,2	
	Условие C (7°C)	COPd (заявленный COP)	6,3	6,5	6,1		6,3	
		Pdh (заявленная теплопроизводительность) kW	5,0	5,5	6,4	7,1	8,0	
	Условие D (12°C)	COPd (заявленный COP)	7,8	8,3	7,9	8,6	8,7	
		Pdh (заявленная теплопроизводительность) kW	5,9	6,0	6,4	4,9	5,0	
	TBivalent	COPd (заявленный COP)	2,4		1,9	2,3	2,2	
		Pdh (заявленная теплопроизводительность) kW	13,7	16,0	18,4	20,6	23,2	
		Tbiv (бивалентная температура) °C	-10					
	Рекомендуемое сочетание 2 для отопления (Умеренный климат)	TOL	COPd (заявленный COP)	2,4		1,9	2,3	2,2
			Pdh (заявленная теплопроизводительность) kW	13,7	16,0	18,4	20,6	23,2
			Tol (предел рабочей температуры) °C	-10				
Рекомендуемое сочетание 3 для отопления (Умеренный климат)	Условие A (-7°C)	COPd (заявленный COP)	2,7	2,6	2,4	2,6		
		Pdh (заявленная теплопроизводительность) kW	12,1	14,2	16,3	18,2	20,5	
	Условие B (2°C)	COPd (заявленный COP)	3,9	3,7	3,9	3,5		
		Pdh (заявленная теплопроизводительность) kW	7,4	8,6	9,9	11,1	12,5	
	Условие C (7°C)	COPd (заявленный COP)	6,2	6,4	6,0	6,1	6,2	
		Pdh (заявленная теплопроизводительность) kW	4,9	5,5	6,4	7,1	8,0	
	Условие D (12°C)	COPd (заявленный COP)	7,8	8,1	7,8	8,5	8,6	
		Pdh (заявленная теплопроизводительность) kW	5,8	5,9	6,2	4,9		
	TBivalent	COPd (заявленный COP)	2,5	2,4	2,0	2,3	2,2	
		Pdh (заявленная теплопроизводительность) kW	13,7	16,0	18,4	20,6	23,2	
		Tbiv (бивалентная температура) °C	-10					
	TOL	COPd (заявленный COP)	2,5	2,4	2,0	2,3	2,2	
		Pdh (заявленная теплопроизводительность) kW	13,7	16,0	18,4	20,6	23,2	
		Tol (предел рабочей температуры) °C	-10					
Диапазон производительностей			HP	8	10	12	14	16
PED	Категория		Категория II					
	Наиболее важная часть	Наименование	Аккумулятор					
		Ps*V Bar*1	325			415		
Максимальное количество подсоединяемых внутренних блоков			64 (3)					

2 Specifications

1 - 1 RYYQ-U

Technical Specifications					RYYQ8U	RYYQ10U	RYYQ12U	RYYQ14U	RYYQ16U
Индекс произ-водительности подсоединяемых внутренних блоков	Мин.				100,0	125,0	150,0	175,0	200,0
	Макс.				260,0	325,0	390,0	455,0	520,0
Размеры	Unit	Высота	mm		1685				
		Width	mm		930		1240		
	Упако-ванный блок	Depth	mm		765				
		Высота	mm		1820				
		Ширина	mm		995		1305		
		Глубина	mm		860				
Вес	Блок	kg			252		319		
	Упакованный блок	kg			265		335		
Упаковка	Материал	Картон_							
	Вес	kg			1,8		2,2		
Упаковка 2	Материал	Дерево							
	Вес	kg			11,0		140		
Упаковка 3	Материал	Пластик							
Упаковка 3	Вес	kg			0,5		0,6		
Корпус	Цвет	Белый Daikin							
	Материал	Окрашенная оцинкованная стальная пластина							
Heat exchanger	Тип	Теплообменник с поперечным соединением оребрения							
	На стороне помещения				воздух				
	Внешняя сторона				воздух				
	Air flow rate	Cooling	Rated	m³/h	9.720	10.500	11.100	13.380	15.600
		Heating	Rated	m³/h	9.720	10.500	11.100	13.380	15.600
Fan	Количество				1		2		
	Внешнее стати-ческое давле-ние	Макс.	Pa		78				
Двигатель венти-лятора	Количество				1		2		
	Тип	Двигатель постоянного тока							
	Выход	W			550		750		
Компрессор	Количество_				1		2		
	Тип	Герметичный спиральный компрессор							
	Картерный нагреватель	W			33				
Рабочий диапазон	Охлаж-дение	Мин.	°CDB		-5,0				
		Макс.	°CDB		43,0				
	Нагрев	Мин.	°CWB		-20,0				
		Макс.	°CWB		15,5				
Sound power level	Cooling	Ном.	dBA		78,0 (4)	79,1 (4)	83,4 (4)	80,9 (4)	85,6 (4)
Уровень звуково-го давления	Охлаж-дение	Ном.	dBA		57,0 (5)		61,0 (5)	60,0 (5)	63,0 (5)
Хладагент	Тип	R-410A							
	GWP	2.087,5							
	Заправка	TCO2Eq		12,3	12,5	13,2	21,5	21,7	
	Заправка	kg		5,9	6,0	6,3	10,3	10,4	
Масло хладагента	Тип	Синтетическое (эфирное) масло FVC68D							
Подсоединения труб	Жид-кость	Тип	Соединение пайкой						
		НД	mm		10		13		
	Gas	Тип	Соединение пайкой						
		OD	mm		19,1	22,2	28,6		
	Общая длина трубо-проводов	Система	Фактическая	m	1000 (6)				
Регулирование произво-дитель-ности	Method	С инверторным управлением							
Указатель того, что нагреватель оборудован дополнительным нагревателем					no				
Дополнительный нагреватель	Резерв-ная мощ-ность	Нагрев	elbu	kW	0,0				
Потребляемая мощность не в активном режиме	Режим нагрее-вателя	Охлаж-дение	PCK	kW	0,000				
		Нагрев	PCK	kW	0,052		0,077		
картера									

2 Specifications

1 - 1 RYYQ-U

2

Technical Specifications					RYYQ8U	RYYQ10U	RYYQ12U	RYYQ14U	RYYQ16U
Потребляемая мощность не в активном режиме	Оборудование	Охлаждение	POFF	kW		0,041			0,074
	Выкл	Нагрев	POFF	kW		0,052			0,077
	Режим ожидания	Охлаждение	PSB	kW		0,041			0,074
	Нагрев	PSB	kW			0,052			0,077
	Термостат	Охлаждение	PTO	kW		0,005			0,010
	Выкл	Нагрев	PTO	kW		0,056			0,097
Охлаждение	Cdc (Снижение охлаждения)						0,25		
Отопление	Cdh (Снижение отопления)						0,25		
Защитные устройства	Оборудование	01					Реле высокого давления		
		02					Устройство защиты от перегрузки привода вентилятора		
		03					Защита от перегрузки инвертора		
		04					Плавкий предохранитель платы		
		05					Leakage current detector		

Technical Specifications					RYYQ18U		RYYQ20U	
Recommended combination					3 x FXFQ50AVEB + 5 x FXFQ63AVEB		2 x FXFQ50AVEB + 6 x FXFQ63AVEB	
Рекомендуемое сочетание 2					3 x FXSQ50A2VEB + 5 x FXSQ63A2VEB		2 x FXSQ50A2VEB + 6 x FXSQ63A2VEB	
Рекомендуемое сочетание 3					3 x FXMQ50P7VEB + 5 x FXMQ63P7VEB		2 x FXMQ50P7VEB + 6 x FXMQ63P7VEB	
Непрерывное отопление					Да			
Холодопроизво- дительность		Prated,c	kW	50,4 (1)		52,0 (1)		
Теплопроизводи- тельность	Ном.	6°C вл.т.	kW	50,4 (2)		56,0 (2)		
	Prated,h		kW	50,4 (2)		56,0 (2)		
	Max.	6°C CWB	kW	56,5 (2)		63,0 (2)		
Power input - 50Hz	Heating	Ном.	6°C вл.т.	kW	14,22 (2)		17,47 (2)	
COP при ном. произв-сти	6°C вл.т.		kW/kW	3,54 (2)		3,20 (2)		
ESEER - Автоматический					6,38		5,67	
ESEER - Стандартный					4,97		4,42	
SCOP					4,2		4,0	
SCOP, рекомендуемое сочетание 2					4,2		4,0	
SCOP, рекомендуемое сочетание 3					4,1		3,9	
SEER					6,0		5,9	
SEER, рекомендуемое сочетание 2					6,0		5,9	
SEER, рекомендуемое сочетание 3					6,0		5,9	
ηs,c			%	238,3		233,7		
ηs,c, рекомендуемое сочетание 2				236,8		233,9		
ηs,c, рекомендуемое сочетание 3				238,2		233,1		
ηs,h			%	163,1		156,6		
ηs,h, рекомендуемое сочетание 2				164,8		158,2		
ηs,h, рекомендуемое сочетание 3				159,6		153,4		
Space cooling		Условие A (35°C - 27/19)	EERd	kW	50,4		19	
		Условие B (30°C - 27/19)	EERd	kW	3,8		3,7	
		Условие C (25°C - 27/19)	EERd	kW	37,1		38,3	
		Условие D (20°C - 27/19)	EERd	kW	7,5		7,3	
		Условие D (20°C - 27/19)	Pdc	kW	23,9		24,6	
		Условие D (20°C - 27/19)	Pdc	kW	18,3		11,5	
		Условие D (20°C - 27/19)	Pdc	kW	11,5		11,5	
Рекомендуемое сочетание для охлаждения про- странства 2		Условие A (35°C - 27/19)	EERd	kW	50,4		19	
		Условие B (30°C - 27/19)	EERd	kW	3,7		3,6	
		Условие B (30°C - 27/19)	Pdc	kW	37,1		38,3	
		Условие C (25°C - 27/19)	EERd	kW	7,5		7,3	
		Условие C (25°C - 27/19)	Pdc	kW	23,9		24,6	
		Условие D (20°C - 27/19)	EERd	kW	18,1		18,9	
		Условие D (20°C - 27/19)	Pdc	kW	11,4		10,9	

2 Specifications

1 - 1 RYYQ-U

Technical Specifications			RYYQ18U	RYYQ20U
Рекомендуемое сочетание для охлаждения про-странства 3	Условие A (35°C - 27/19)	EERd Pdc kW	1,9 50,4	52,0
	Условие B (30°C - 27/19)	EERd Pdc kW	3,7 37,1	3,6 38,3
	Условие C (25°C - 27/19)	EERd Pdc kW	7,6 23,9	7,3 24,6
	Условие D (20°C - 27/19)	EERd Pdc kW	18,3 11,6	
Отопление (Умеренный климат)	TBivalent	COPd (заявленный COP)	1,9	1,8
		Pdh (заявленная теплопро- изводительность) kW	279	31,0
		Tbiv (bivalent temperature) °C	-10	
	TOL	COPd (заявленный COP)	1,9	1,8
		Pdh (заявленная теплопро- изводительность) kW	279	31,0
		Tol (предельное значение рабочей температуры) °C	-10	
	Условие A (-7°C)	COPd (заявленный COP)	2,4	2,1
		Pdh (заявленная теплопро- изводительность) kW	24,7	27,4
	Условие B (2°C)	COPd (заявленный COP)	3,7	3,6
		Pdh (заявленная теплопро- изводительность) kW	15,0	16,7
	Условие C (7°C)	COPd (заявленный COP)	6,7	6,5
		Pdh (заявленная теплопро- изводительность) kW	9,7	10,7
	Условие D (12°C)	COPd (заявленный COP)	9,0	9,1
		Pdh (заявленная теплопро- изводительность) kW	7,1	
Рекомендуемое сочетание 2 для отопления (Умеренный климат)	Условие A (-7°C)	COPd (заявленный COP)	2,4	2,2
		Pdh (заявленная теплопро- изводительность) kW	24,7	27,4
	Условие B (2°C)	COPd (заявленный COP)	3,8	3,7
		Pdh (заявленная теплопро- изводительность) kW	15,0	16,7
	Условие C (7°C)	COPd (заявленный COP)	6,8	6,5
		Pdh (заявленная теплопро- изводительность) kW	9,7	10,7
	Условие D (12°C)	COPd (заявленный COP)	9,1	9,2
		Pdh (заявленная теплопро- изводительность) kW	7,2	
	TBivalent	COPd (заявленный COP)	1,9	1,8
		Pdh (заявленная теплопро- изводительность) kW	279	31,0
		Tbiv (бивалентная температура) °C	-10	
Рекомендуемое сочетание 2 для отопления (Умеренный климат)	TOL	COPd (заявленный COP)	1,9	1,8
		Pdh (заявленная теплопро- изводительность) kW	279	31,0
		Tol (предел рабочей температуры) °C	-10	

2 Specifications

1 - 1 RYYQ-U

2

Technical Specifications				RYYQ18U		RYYQ20U	
Рекомендуемое сочетание 3 для отопления (Умеренный климат)	Условие A (-7°C)	COPd (заявленный COP)		2,4		2,1	
		PdH (заявленная теплопроизводительность)		24,7		27,4	
	Условие B (2°C)	COPd (заявленный COP)		3,7		3,6	
		PdH (заявленная теплопроизводительность)		15,0		16,7	
	Условие C (7°C)	COPd (заявленный COP)		6,5		6,3	
		PdH (заявленная теплопроизводительность)		9,7		10,7	
	Условие D (12°C)	COPd (заявленный COP)		8,7			
		PdH (заявленная теплопроизводительность)		6,9			
	TBivalent	COPd (заявленный COP)		1,9		1,8	
		PdH (заявленная теплопроизводительность)		279		310	
		Tbiv (бивалентная температура)		-10			
	TOL	COPd (заявленный COP)		1,9		1,8	
		PdH (заявленная теплопроизводительность)		279		310	
		ToI (предел рабочей температуры)		-10			
Диапазон производительностей		HP	18		20		
PED	Категория		Категория II				
	Наиболее важная часть	Наименование	Аккумулятор 493				
		Ps*V	Bar*1				
Максимальное количество подсоединяемых внутренних блоков				64 (3)			
Индекс производительности подсоединяемых внутренних блоков	Мин.			225,0		250,0	
	Макс.			585,0		650,0	
Размеры	Unit	Высота	mm	1685			
		Width	mm	1240			
		Depth	mm	765			
	Упакованный блок	Высота	mm	1820			
		Ширина	mm	1305			
		Глубина	mm	860			
Вес	Блок	kg	378				
	Упакованный блок	kg	395				
Упаковка	Материал		Картон_				
	Вес		kg 2,2				
Упаковка 2	Материал		Дерево				
	Вес		kg 140				
Упаковка 3	Материал		Пластик				
Упаковка 3	Вес		kg 0,6				
Корпус	Цвет		Белый Daikin				
	Материал		Окрашенная оцинкованная стальная пластина				
Heat exchanger	Тип		Теплообменник с поперечным соединением оребрения				
	На стороне помещения		воздух				
	Внешняя сторона		воздух				
	Air flow rate	Cooling Rated	m³/h	15.060	15.660		
Fan	Heating Rated		m³/h	15.060	15.660		
	Количество		2				
	Внешнее статическое давление	Pa	78				
Двигатель вентилятора	Количество		2				
	Тип		Двигатель постоянного тока				
	Выход		W	750			
Компрессор	Количество_		2				
	Тип		Герметичный спиральный компрессор				
	Картерный нагреватель		W	33			
Рабочий диапазон	Охлаждение	Мин.	°CDB	-5,0			
		Макс.	°CDB	43,0			
	Нагрев	Мин.	°CWB	-20,0			
Макс.		°CWB	15,5				
Sound power level	Cooling	Ном.	dBA	83,8 (4)		87,9 (4)	

2 Specifications

1 - 1 RYYQ-U

Technical Specifications					RYYQ18U	RYYQ20U
Уровень звукового давления	Охлаждение	Ном.	dBa		62,0 (5)	65,0 (5)
Хладагент	Тип				R-410A	
	GWP				2087,5	
	Заправка	TCO2Eq		24,4	24,6	
	Заправка	kg		11,7	11,8	
Масло хладагента	Тип				Синтетическое (эфирное) масло FVC68D	
Подсоединения труб	Жидкость	Тип			Соединение пайкой	
		НД	mm		16	
	Gas	Тип			Соединение пайкой	
		OD	mm		28,6	
	Общая длина трубопровода	Система	Фактическая	m	1000 (6)	
Регулирование производительности	Method				С инверторным управлением	
Указатель того, что нагреватель оборудован дополнительным нагревателем					no	
Дополнительный нагреватель	Резервная мощность	Нагрев	elbu	kW	0,0	
Потребляемая мощность не в активном режиме	Режим нагревателя	Охлаждение	PCK	kW	0,000	
		Нагрев	PCK	kW	0,089	
Потребляемая мощность не в активном режиме	Оборудование	Охлаждение	POFF	kW	0,075	
		Нагрев	POFF	kW	0,089	
	Режим ожидания	Охлаждение	PSB	kW	0,075	
		Нагрев	PSB	kW	0,089	
	Термостат	Охлаждение	PTO	kW	0,010	
		Нагрев	PTO	kW	0,098	
	Cdc (Снижение охлаждения)				0,25	
	Cdh (Снижение отопления)				0,25	
Защитные устройства	Оборудование	01			Реле высокого давления	
		02			Устройство защиты от перегрузки привода вентилятора	
		03			Защита от перегрузки инвертора	
		04			Плавкий предохранитель платы	
		05			Leakage current detector	

Standard accessories: Инструкции по установке; Quantity: 1;

Standard accessories: Руководство по эксплуатации; Quantity: 1;

Standard accessories: Соединительные трубопроводы; Quantity: 1;

Electrical Specifications				RYYQ8U	RYYQ10U	RYYQ12U	RYYQ14U	RYYQ16U	
Электропитание	Наименование			Y1					
	Фаза			3N~					
	Частота Hz			50					
	Напряжение V			380-415					
Power supply intake				Внутренний и наружный блок					
Диапазон напряжений	Мин.			-10					
	Макс.			10					
Ток - 50 Гц	Ном.	Combination A	Cooling	-					
	рабочий ток (RLA)	Combination B	Cooling	-					
	Starting current (MSC) - remark			См. прим. 8					
	Змакс. Список			Требования отс-т					
	Minimum Ssc value			4.050 (9)	5.535 (9)	6.038 (9)	6.793 (9)	7.547 (9)	
	Мин. ток цепи (MCA)			16,1 (10)	22,0 (10)	24,0 (10)	27,0 (10)	31,0 (10)	
	Макс. ток предохранителя (MFA)			20 (11)	25 (11)	32 (11)		40 (11)	
	Ток полной нагрузки (FLA)	Общая		1,2 (12)	1,3 (12)	1,5 (12)	1,8 (12)	2,6 (12)	
	Производительность	Коэффициент	Combination B	35°C ISO - Full load	-				
				46°C ISO - Full load	-				

2 Specifications

1 - 1 RYYQ-U

Electrical Specifications			RYYQ8U	RYYQ10U	RYYQ12U	RYYQ14U	RYYQ16U
Соединительная проводка - 50 Гц	Для электропитания	Количество	5G				
	Для подсоединения с внутр. бл.	Количество	2				
		Примечание	F1F2				

Electrical Specifications				RYYQ18U		RYYQ20U		
Электропитание	Наименование			Y1				
	Фаза			3N~				
	Частота		Hz	50				
	Напряжение		V	380-415				
Power supply intake				Внутренний и наружный блок				
Диапазон напряжений	Мин.		%	-10				
	Макс.		%	10				
Ток - 50 Гц	Ном. рабочий ток (RLA)	Combination A	Cooling	-				
		Combination B	Cooling	-				
	Starting current (MSC) - remark			См. прим. 8				
	Змакс. Список			Требования отс-т				
	Minimum Ssc value		kVa	8.805 (9)		9.812 (9)		
	Мин. ток цепи (MCA)		A	35,0 (10)		39,0 (10)		
	Макс. ток предохранителя (MFA)		A	40 (11)		50 (11)		
	Ток полной нагрузки (FLA)		Общая	2,6 (12)				
	Производительность	Коэффициент	Combination B 35°C ISO - Full load		-			
			46°C ISO - Full load		-			
Соединительная проводка - 50 Гц	Для электропитания	Количество		5G				
	Для подсоединения с внутр. бл.	Количество		2				
		Примечание		F1F2				

- (1) Охлаждение: темп. в помещении: 27°CDB, 19°CWB; темп. наружного воздуха 35°CDB; эквивалентная длина трубопроводов: 7,5м; перепад уровня: 0 м |
- (2) Нагрев: темп. в помещении: 20°CDB; темп. наружного воздуха 7°CDB, 6°CWB; эквивалентная длина труб с хладагентом: 7,5м; перепад уровня: 0 м |
- (3) Фактическое количество подключаемых внутренних блоков зависит от типа внутреннего блока (внутренний VRV, Hydrobox (гидроблок), внутренний RA и т.д.) и ограничения по отношению подключений для системы (50% ≤ CR ≤ 130%) |
- (4) Уровень звуковой мощности является абсолютной величиной, производимой источником звука. |
- (5) Это относительная величина, которая зависит от указанного расстояния и акустики среды. Более подробно см. чертежи с описанием уровней шума. |
- (6) См. раздел выбора трубопровода хладагента или руководство по установке |
- (7) RLA основан на следующих условиях: темп. в помещении: 27°CDB, 19°CWB; темп. наружного воздуха 35°CDB |
- (8) MSC означает макс. ток при пуске компрессора. В этом блоке используются только инверторные компрессоры. Всегда: пусковой ток ≤ макс. рабочий ток. |
- (9) В соответствии с EN/IEC 61000-3-12 может быть необходимо проконсультироваться у оператора системы коммуникаций для обеспечения подсоединения оборудования исключительно к питанию с Ssc ≥ минимальное значение Ssc |
- (10) Для выбора правильного сечения подключаемых на месте проводов необходимо использовать MCA. MCA можно рассматривать как максимальный рабочий ток. |
- (11) MFA используется для выбора автоматического выключателя и выключатель цепи при замыкании на землю (автоматический выключатель утечек на землю) |
- (12) FLA означает номинальный рабочий ток вентилятора |
- (13) Максимально допустимое изменение диапазона напряжений между фазами составляет 2%. |
- (14) Диапазон напряжения: блоки могут использоваться с электрическими системами, где напряжение, подаваемое на клемму блока, находится в пределах указанного диапазона. |
- (15) Значение AUTOMATIC ESEER соответствует нормальной работе теплового насоса VRV4, с учетом расширенных функций экономии энергии (переменная температура хладагента) |
- (16) Стандартное значение ESEER соответствует нормальной работе теплового насоса VRV4, без учета расширенных функций экономии энергии |
- (17) Величина уровня звука измеряется в беззвучном помещении. |
- (18) Давление звука в системе [дБ] = 10 * log[10^(A/10) + 10^(B/10) + 10^(C/10)], с блоком A = A дБ, блоком B = B дБ, блоком C = C дБ |
- (19) EN/IEC 61000-3-12: Европейский/международный технический стандарт, задающий пределы гармонического тока, производимого оборудованием, подсоединенным к общедоступной сети низкого напряжения с потребляемым током > 16A и ≤ 75A одной фазы |
- (20) Ssc: мощность короткого замыкания |
- (21) Более подробная информация о стандартных принадлежностях приведена в руководстве по монтажу/эксплуатации |
- (22) Данные мультисочетания (22~54 л.с.) соответствуют стандартному мультисочетанию

Technical specifications System		RYYQ22U	RYYQ24U	RYYQ26U	RYYQ28U	RYYQ30U
Система	Outdoor unit module 1	RYMQ10U	RYMQ8U	RYMQ12U		
	Outdoor unit module 2	RYMQ12U	RYMQ16U	RYMQ14U	RYMQ16U	RYMQ18U
Recommended combination		6 x FXFQ50AVEB + 4 x FXFQ63AVEB	4 x FXFQ50AVEB + 4 x FXFQ63AVEB + 2 x FXFQ80AVEB	7 x FXFQ50AVEB + 5 x FXFQ63AVEB	6 x FXFQ50AVEB + 4 x FXFQ63AVEB + 2 x FXFQ80AVEB	9 x FXFQ50AVEB + 5 x FXFQ63AVEB
Рекомендуемое сочетание 2		6 x FXSQ50A2VEB + 4 x FXSQ63A2VEB	4 x FXSQ50A2VEB + 4 x FXSQ63A2VEB + 2 x FXSQ80A2VEB	7 x FXSQ50A2VEB + 5 x FXSQ63A2VEB	6 x FXSQ50A2VEB + 4 x FXSQ63A2VEB + 2 x FXSQ80A2VEB	9 x FXSQ50A2VEB + 5 x FXSQ63A2VEB
Рекомендуемое сочетание 3		6 x FXMQ50P7VEB + 4 x FXMQ63P7VEB	4 x FXMQ50P7VEB + 4 x FXMQ63P7VEB + 2 x FXMQ80P7VEB	7 x FXMQ50P7VEB + 5 x FXMQ63P7VEB	6 x FXMQ50P7VEB + 4 x FXMQ63P7VEB + 2 x FXMQ80P7VEB	9 x FXMQ50P7VEB + 5 x FXMQ63P7VEB
Непрерывное отопление		Да				

2 Specifications

1 - 1 RYYQ-U

Technical specifications System				RYYQ22U	RYYQ24U	RYYQ26U	RYYQ28U	RYYQ30U
Холодопроизводительность	Prated,c	kW		61,5 (1)	67,4 (1)	73,5 (1)	78,5 (1)	83,9 (1)
Теплопроизводительность	Ном. 6°C вл.т.	kW		61,5 (2)	67,4 (2)	73,5 (2)	78,5 (2)	83,9 (2)
	Prated,h	kW		61,5 (2)	67,4 (2)	73,5 (2)	78,5 (2)	83,9 (2)
Power input - 50Hz	Max. 6°CWB	kW		69,0 (2)	75,0 (2)	82,5 (2)	87,5 (2)	94,0 (2)
	Heating Ном. 6°C вл.т.	kW		17,23 (2)	17,94 (2)	20,33 (2)	22,19 (2)	23,87 (2)
COP при ном. произв-сти	6°C вл.т.	kW/kW		3,57 (2)	3,76 (2)	3,61 (2)	3,54 (2)	3,51 (2)
ESEER - Автоматический				7,07	6,81	6,89	6,69	6,60
ESEER - Стандартный				5,58	5,42	5,39	5,23	5,17
SCOP				4,4	4,3	4,2		4,3
SCOP, рекомендуемое сочетание 2				4,4	4,3	4,2		4,3
SCOP, рекомендуемое сочетание 3				4,3		4,2		4,3
SEER				6,9	6,8	6,7	6,5	
SEER, рекомендуемое сочетание 2				6,7	6,6	6,5	6,3	
SEER, рекомендуемое сочетание 3				6,9	6,7	6,6	6,4	6,5
ηs,c		%		274,5	269,9	264,2	257,8	256,8
ηs,c, рекомендуемое сочетание 2				266,5	262,6	256,1	249,3	249,8
ηs,c, рекомендуемое сочетание 3				273,3	265,3	261,1	253,1	256,1
ηs,h		%		171,2	167,0	164,6	166,0	169,8
ηs,h, рекомендуемое сочетание 2				172,3	167,1	165,4	166,8	170,6
ηs,h, рекомендуемое сочетание 3				170,2	165,5	164,5	165,0	167,0
Space cooling	Условие EERd			2,6	2,5	2,6	2,3	2,1
	A (35°C - 27/19) Pdc	kW		61,5	67,4	73,5	78,5	83,9
	Условие EERd			4,8	4,6		4,4	4,3
	B (30°C - 27/19) Pdc	kW		45,3	49,7	54,2	57,8	61,8
	Условие EERd			8,5	8,6	8,2	8,1	8,2
	C (25°C - 27/19) Pdc	kW		29,1	31,9	34,8	37,2	39,7
	Условие EERd			16,0	15,2	14,2	14,3	16,8
	D (20°C - 27/19) Pdc	kW		18,8	15,8	16,2	16,5	21,0
Рекомендуемое сочетание для охлаждения пространства 2	Условие EERd			2,6	2,4	2,6	2,3	2,1
	A (35°C - 27/19) Pdc	kW		61,5	67,4	73,5	78,5	83,9
	Условие EERd			4,6	4,5	4,4	4,3	4,2
	B (30°C - 27/19) Pdc	kW		45,3	49,7	54,1	57,8	61,8
	Условие EERd			8,2	8,4	7,9	7,8	7,9
Рекомендуемое сочетание для охлаждения пространства 2	C (25°C - 27/19) Pdc	kW		29,1	31,9	34,8	37,2	39,7
	Условие EERd			15,6	14,7	13,6	13,8	16,1
	D (20°C - 27/19) Pdc	kW		18,4	15,4	15,7	16,5	20,5
Рекомендуемое сочетание для охлаждения пространства 3	Условие EERd				2,5		2,3	2,1
	A (35°C - 27/19) Pdc	kW		61,5	67,4	73,5	78,5	83,9
	Условие EERd			4,8	4,5		4,3	
	B (30°C - 27/19) Pdc	kW		45,3	49,7	54,2	57,8	61,8
	Условие EERd			8,5	8,4	8,1	8,0	8,2
	C (25°C - 27/19) Pdc	kW		29,1	31,9	34,8	37,2	39,7
Рекомендуемое сочетание для охлаждения пространства 3	Условие EERd			15,8	15,2	14,0	14,1	16,6
	D (20°C - 27/19) Pdc	kW		18,8	15,7	16,0	16,6	21,0

2 Specifications

1 - 1 RYYQ-U

2

Technical specifications System			RYYQ22U	RYYQ24U	RYYQ26U	RYYQ28U	RYYQ30U
Отопление (Умеренный климат)	TBivalent	COPd (заявленный COP)	2,3	2,5	2,3	2,2	2,1
		Pdh (заявленная теплопроизводительность) kW	34,4	36,9	39,0	41,6	46,3
		Tbiv (bivalent temperature) °C	-10				
	TOL	COPd (заявленный COP)	2,3	2,5	2,3	2,2	2,1
		Pdh (заявленная теплопроизводительность) kW	34,4	36,9	39,0	41,6	46,3
		Tol (предельное значение рабочей температуры) °C	-10				
	Условие A (-7°C)	COPd (заявленный COP)	2,6	2,8	2,6		
		Pdh (заявленная теплопроизводительность) kW	30,4	32,6	34,5	36,8	41,0
	Условие B (2°C)	COPd (заявленный COP)	4,0	3,7	3,8		3,9
		Pdh (заявленная теплопроизводительность) kW	18,5	19,9	21,0	22,4	24,9
	Условие C (7°C)	COPd (заявленный COP)	6,3		6,1	6,2	6,5
		Pdh (заявленная теплопроизводительность) kW	11,9	13,0	13,5	14,4	16,0
	Условие D (12°C)	COPd (заявленный COP)	8,2	8,9	8,8	9,0	
		Pdh (заявленная теплопроизводительность) kW	6,0	5,7	6,0	6,4	7,1
Рекомендуемое сочетание 2 для отопления (Умеренный климат)	Условие A (-7°C)	COPd (заявленный COP)	2,6	2,7	2,6		
		Pdh (заявленная теплопроизводительность) kW	30,4	32,6	34,5	36,8	41,0
	Условие B (2°C)	COPd (заявленный COP)	4,1	3,7	3,8		3,9
		Pdh (заявленная теплопроизводительность) kW	18,5	19,9	21,0	22,4	24,9
	Условие C (7°C)	COPd (заявленный COP)	6,3		6,1	6,3	6,6
		Pdh (заявленная теплопроизводительность) kW	11,9	13,1		14,4	16,0
	Условие D (12°C)	COPd (заявленный COP)	8,4	9,0	8,9	9,1	
		Pdh (заявленная теплопроизводительность) kW	6,0	5,7	6,0	6,4	7,2
	TBivalent	COPd (заявленный COP)	2,2	2,4	2,2		2,1
	Рекомендуемое сочетание 2 для отопления (Умеренный климат)	TBivalent	Pdh (заявленная теплопроизводительность) kW	34,4	36,9	39,0	41,6
Tbiv (бивалентная температура) °C			-10				
TOL			COPd (заявленный COP)	2,2	2,4	2,2	
		Pdh (заявленная теплопроизводительность) kW	34,4	36,9	39,0	41,6	46,3
		Tol (предел рабочей температуры) °C	-10				
Рекомендуемое сочетание 3 для отопления (Умеренный климат)		Условие A (-7°C)	COPd (заявленный COP)	2,6	2,7	2,6	
	Pdh (заявленная теплопроизводительность) kW		30,4	32,6	34,5	36,8	41,0
	Условие B (2°C)	COPd (заявленный COP)	4,0	3,7	3,8		3,9
		Pdh (заявленная теплопроизводительность) kW	18,5	19,9	21,0	22,4	24,9
	Условие C (7°C)	COPd (заявленный COP)	6,2	6,3	6,1	6,2	6,3
		Pdh (заявленная теплопроизводительность) kW	11,9	12,9	13,5	14,4	16,0
	Условие D (12°C)	COPd (заявленный COP)	8,2	8,9	8,8	9,0	8,6
		Pdh (заявленная теплопроизводительность) kW	6,0	5,7	6,0	6,4	7,1
	TBivalent	COPd (заявленный COP)	2,3	2,4	2,2		2,1
		Pdh (заявленная теплопроизводительность) kW	34,4	36,9	39,0	41,6	46,3
		Tbiv (бивалентная температура) °C	-10				
	TOL	COPd (заявленный COP)	2,3	2,4	2,2		2,1
		Pdh (заявленная теплопроизводительность) kW	34,4	36,9	39,0	41,6	46,3
		Tol (предел рабочей температуры) °C	-10				
Диапазон производительностей HP			22	24	26	28	30
PED	Категория		Категория II				
Максимальное количество подключаемых внутренних блоков			64 (3)				
Индекс производительности	Мин.		275,0	300,0	325,0	350,0	375,0
	Макс.		715,0	780,0	845,0	910,0	975,0
подключаемых внутренних блоков							

2 Specifications

1 - 1 RYYQ-U

Technical specifications System					RYYQ22U	RYYQ24U	RYYQ26U	RYYQ28U	RYYQ30U	
Heat exchanger	На стороне помещения				воздух					
	Внешняя сторона				воздух					
	Air flow rate	Cooling	Rated	m³/h	21600	25.320	24.480	26.700	26.160	
		Heating	Rated	m³/h	21600	25.320	24.480	26.700	26.160	
Sound power level	Cooling	Ном.		dBА	84,8 (4)	86,3 (4)	85,3 (4)	87,6 (4)	86,6 (4)	
Уровень звуково-го давления	Охлаж-дение	Ном.		dBА	62,5 (5)	64,0 (5)	63,5 (5)	65,1 (5)	64,5 (5)	
Хладагент	Тип				R-410A					
	GWP				2.087,5					
Масло хладагента	Type				Синтетическое (эфирное) масло FVC68D					
Подсоединения труб	Жид-кость	Тип			Соединение пайкой					
		НД			16		19			
	Gas	Тип			Соединение пайкой					
OD			28,6		34,9					
Подсоединения труб	Общая длина трубо-проводов	Система	Фактическая	m	1000 (6)					
Указатель того, что нагреватель оборудован дополнительным нагревателем					no					
Дополнительный нагреватель	Резерв-ная мощ-ность	Нагрев	elbu	kW	0,0					
Потребляемая мощность не в активном режиме	Режим на-гре-вателя	Охлаж-дение	PCK	kW	0,000					
		Нагрев	PCK	kW	0,103	0,129			0,141	
	Обору-дование	Охлаж-дение	POFF	kW	0,081	0,115			0,116	
		Нагрев	POFF	kW	0,103	0,129			0,141	
	Режим ожида-ния	Охлаж-дение	PSB	kW	0,081	0,115			0,116	
		Нагрев	PSB	kW	0,103	0,129			0,141	
	Тер-мостат	Охлаж-дение	PTO	kW	0,009	0,014				
		Нагрев	PTO	kW	0,113	0,154			0,155	
Охлаждение	Cdc (Снижение охлаждения)				0,25					
Отопление	Cdh (Снижение отопления)				0,25					

Technical specifications System					RYYQ32U	RYYQ34U	RYYQ36U	RYYQ38U	RYYQ40U
Система	Outdoor unit module 1					RYMQ16U		RYMQ8U	RYMQ10U
	Outdoor unit module 2				RYMQ16U	RYMQ18U	RYMQ20U	RYMQ10U	RYMQ12U
	Модуль наружного блока 3					-		RYMQ20U	RYMQ18U
Recommended combination					8 x FXFQ63AVEB + 4 x FXFQ80AVEB	3 x FXFQ50AVEB + 9 x FXFQ63AVEB + 2 x FXFQ80AVEB	2 x FXFQ50AVEB + 10 x FXFQ63AVEB + 2 x FXFQ80AVEB	6 x FXFQ50AVEB + 10 x FXFQ63AVEB	9 x FXFQ50AVEB + 9 x FXFQ63AVEB
Рекомендуемое сочетание 2					8 x FXSQ63A2VEB + 4 x FXSQ80A2VEB	3 x FXSQ50A2VEB + 9 x FXSQ63A2VEB + 2 x FXSQ80A2VEB	2 x FXSQ50A2VEB + 10 x FXSQ63A2VEB + 2 x FXSQ80A2VEB	6 x FXSQ50A2VEB + 10 x FXSQ63A2VEB	9 x FXSQ50A2VEB + 9 x FXSQ63A2VEB
Рекомендуемое сочетание 3					8 x FXMQ63P7VEB + 4 x FXMQ80P7VEB	3 x FXMQ50P7VEB + 9 x FXMQ63P7VEB + 2 x FXMQ80P7VEB	2 x FXMQ50P7VEB + 10 x FXMQ63P7VEB + 2 x FXMQ80P7VEB	6 x FXMQ50P7VEB + 10 x FXMQ63P7VEB	9 x FXMQ50P7VEB + 9 x FXMQ63P7VEB
Непрерывное отопление					Да				
Холодопроизводительность	Prated,c			kW	90,0 (1)	95,4 (1)	97,0 (1)	102,4 (1)	111,9 (1)
Теплопроизводительность	Ном.	6°C вл.т.		kW	90,0 (2)	95,4 (2)	101,0 (2)	106,4 (2)	111,9 (2)
	Prated,h			kW	90,0 (2)	95,4 (2)	101,0 (2)	106,4 (2)	111,9 (2)
	Max.	6°C CWB		kW	100,0 (2)	106,5 (2)	113,0 (2)	119,5 (2)	125,5 (2)
Power input - 50Hz	Heating	Ном.	6°C вл.т.	kW	25,08 (2)	26,76 (2)	30,02 (2)	30,45 (2)	31,45 (2)
COP при ном. произв-сти	6°C вл.т.			kW/kW	3,59 (2)	3,56 (2)	3,36 (2)	3,49 (2)	3,56 (2)
ESEER - Автоматический					6,50	6,44	6,02	6,36	6,74
ESEER - Стандартный					5,05	5,01	4,68	5,03	5,29
SCOP					4,2		4,1	4,3	
SCOP, рекомендуемое сочетание 2					4,2	4,3	4,2	4,3	4,4
SCOP, рекомендуемое сочетание 3					4,1	4,2	4,1	4,2	4,3
SEER					6,4		6,3	6,9	6,7
SEER, рекомендуемое сочетание 2					6,3			6,8	6,6
SEER, рекомендуемое сочетание 3					6,2	6,3		6,9	6,7
ηs,c					%	251,7	253,3	250,8	263,5
ηs,c, рекомендуемое сочетание 2						248,3	250,9	248,7	259,2
ηs,c, рекомендуемое сочетание 3						244,2	249,8	247,2	263,2

2 Specifications

1 - 1 RYYQ-U

2

Technical specifications System			RYYQ32U	RYYQ34U	RYYQ36U	RYYQ38U	RYYQ40U
ηs,h	%		163,1	166,2	162,4	167,5	170,0
ηs,h, рекомендуемое сочетание 2			164,6	167,7	164,1	168,4	171,3
ηs,h, рекомендуемое сочетание 3			161,9	164,2	159,9	164,8	167,8
Space cooling	Условие A (35°C - 27/19)	EERd	2,3	2,1		2,4	2,2
	Pdc		90,0	95,4	97,0	102,4	11,9
	Условие B (30°C - 27/19)	EERd	4,3	4,2	4,1	4,5	
	Pdc		66,3	70,3	71,5	75,5	82,5
	Условие C (25°C - 27/19)	EERd	8,1		7,9	8,5	8,3
	Pdc		42,6	45,2	45,9	48,5	53,0
	Условие D (20°C - 27/19)	EERd	14,3	16,8	16,7	17,9	16,0
	Pdc		19,0	20,1	20,4	21,6	23,6
	Рекомендуемое сочетание для охлаждения пространства 2	EERd	2,2	2,1		2,3	2,2
	Pdc		90,0	95,4	97,0	102,4	11,9
Рекомендуемое сочетание для охлаждения пространства 2	Условие B (30°C - 27/19)	EERd	4,2		4,1	4,5	4,4
	Pdc		66,3	70,3	71,5	75,4	82,4
	Условие C (25°C - 27/19)	EERd	8,0	8,1	7,9	8,4	8,1
	Pdc		42,6	45,2	45,9	48,5	53,0
	Условие D (20°C - 27/19)	EERd	14,0	16,5		17,8	15,9
	Pdc		18,9	20,1	20,4	21,6	23,6
	Рекомендуемое сочетание для охлаждения пространства 3	EERd	2,2	2,1		2,4	2,2
	Pdc		90,0	95,4	97,0	102,4	11,9
	Условие B (30°C - 27/19)	EERd	4,1		4,0	4,5	4,4
	Pdc		66,3	70,3	71,5	75,5	82,5
Рекомендуемое сочетание для охлаждения пространства 3	Условие C (25°C - 27/19)	EERd	7,8	8,0	7,8	8,5	8,4
	Pdc		42,6	45,2	45,9	48,5	53,0
	Условие D (20°C - 27/19)	EERd	13,8	16,6	16,5	17,9	16,1
	Pdc		19,0	20,1	20,4	21,6	23,6
Отопление (Умеренный климат)	Tbivalent COPd (заявленный COP)		2,4	2,2	2,1	2,2	
	Pdh (заявленная теплопроизводительность)		46,4	51,1	54,2	60,7	62,3
	Tbiv (bivalent temperature) °C		-10				
	TOL COPd (заявленный COP)		2,4	2,2	2,1	2,2	
	Pdh (заявленная теплопроизводительность)		46,4	51,1	54,2	60,7	62,3
	Tol (предельное значение рабочей температуры) °C		-10				
	Условие A (-7°C)	COPd (заявленный COP)	2,7	2,6	2,5		2,6
	Pdh (заявленная теплопроизводительность)		41,0	45,2	47,9	53,7	55,1
	Условие B (2°C)	COPd (заявленный COP)	3,6	3,7		3,9	4,0
	Pdh (заявленная теплопроизводительность)		25,0	27,5	29,2	32,7	33,5
Условие C (7°C)	COPd (заявленный COP)		6,3	6,5	6,4	6,5	
	Pdh (заявленная теплопроизводительность)		16,1	17,7	18,8	21,3	21,6
	Условие D (12°C)	COPd (заявленный COP)	9,0	8,8	8,6	8,7	
	Pdh (заявленная теплопроизводительность)		7,1	7,9	8,3	13,1	

2 Specifications

1 - 1 RYYQ-U

Technical specifications System					RYYQ32U	RYYQ34U	RYYQ36U	RYYQ38U	RYYQ40U
Рекомендуемое сочетание 2 для отопления (Умеренный климат)	Условие A (-7°C)	COPd (заявленный COP)			2,7	2,6	2,5		2,6
		PdH (заявленная теплопроизводительность) kW			41,0	45,2	47,9	53,7	55,1
	Условие B (2°C)	COPd (заявленный COP)			3,6	3,8	3,7	3,9	4,0
		PdH (заявленная теплопроизводительность) kW			25,0	27,5	29,2	32,7	33,5
	Условие C (7°C)	COPd (заявленный COP)			6,3	6,6	6,5		
		PdH (заявленная теплопроизводительность) kW			16,1	17,7	18,8	21,3	21,6
Рекомендуемое сочетание 2 для отопления (Умеренный климат)	Условие D (12°C)	COPd (заявленный COP)			9,1	8,9	8,8		
		PdH (заявленная теплопроизводительность) kW			7,1	7,9	8,3	13,2	
	TBivalent	COPd (заявленный COP)			2,4	2,2		2,3	2,2
		PdH (заявленная теплопроизводительность) kW			46,4	51,1	54,2	60,7	62,3
		Tbiv (бивалентная температура) °C			-10				
	TOL	COPd (заявленный COP)			2,4	2,2		2,3	2,2
PdH (заявленная теплопроизводительность) kW			46,4	51,1	54,2	60,7	62,3		
Tol (предел рабочей температуры) °C			-10						
Рекомендуемое сочетание 3 для отопления (Умеренный климат)	Условие A (-7°C)	COPd (заявленный COP)			2,7	2,6	2,4	2,5	2,6
		PdH (заявленная теплопроизводительность) kW			41,0	45,2	47,9	53,7	55,1
	Условие B (2°C)	COPd (заявленный COP)			3,6	3,7	3,6	3,8	3,9
		PdH (заявленная теплопроизводительность) kW			25,0	27,5	29,2	32,7	33,5
	Условие C (7°C)	COPd (заявленный COP)			6,3	6,4	6,3		6,4
		PdH (заявленная теплопроизводительность) kW			16,1	17,7	18,8	21,2	21,6
	Условие D (12°C)	COPd (заявленный COP)			9,0	8,9	8,3	8,5	8,4
		PdH (заявленная теплопроизводительность) kW			7,1	7,9	8,3	12,9	12,8
	TBivalent	COPd (заявленный COP)			2,4	2,2	2,1	2,2	
		PdH (заявленная теплопроизводительность) kW			46,4	51,1	54,2	60,7	62,3
		Tbiv (бивалентная температура) °C			-10				
	TOL	COPd (заявленный COP)			2,4	2,2	2,1	2,2	
PdH (заявленная теплопроизводительность) kW			46,4	51,1	54,2	60,7	62,3		
Tol (предел рабочей температуры) °C			-10						
Диапазон производительностей HP					32	34	36	38	40
PED Категория					Категория II				
Максимальное количество подсоединяемых внутренних блоков					64 (3)				
Индекс производительности	Мин.				400,0	425,0	450,0	475,0	500,0
	Макс.				1040,0	1105,0	1170,0	1235,0	1300,0
Heat exchanger	На стороне помещения				воздух				
	Внешняя сторона				воздух				
	Air flow rate	Cooling	Rated	m³/h	31200	30.660	31260	35.880	36.660
Sound power level	Heating	Rated	m³/h	31200	30.660	31260	35.880	36.660	
	Cooling	Ном.	dBA	88,6 (4)	87,8 (4)	89,9 (4)	88,8 (4)	87,3 (4)	
Уровень звукового давления	Охлаждение	Ном.	dBA	66,0 (5)	65,5 (5)	67,1 (5)	66,2 (5)	65,2 (5)	
Хладагент	Тип				R-410A				
	GWP				2.087,5				
Масло хладагента	Type				Синтетическое (эфирное) масло FVC68D				
Подсоединения труб	Жидкость	Тип	Соединение пайкой						
		НД	mm	19					
Подсоединения труб	Gas	Тип	Соединение пайкой						
	Gas	OD	mm	34,9		41,3			
	Общая длина трубопроводов	Система	Фактическая	m	1000 (6)				
Указатель того, что нагреватель оборудован дополнительным нагревателем					no				

2 Specifications

1 - 1 RYYQ-U

2

Technical specifications System					RYYQ32U	RYYQ34U	RYYQ36U	RYYQ38U	RYYQ40U
Дополнительный нагреватель	Резервная мощность	Нагрев	elbu	kW	0,0				
Потребляемая мощность не в активном режиме	Режим нагревателя	Охлаждение	PCK	kW	0,000				
	Нагрев	ПСК	kW	0,154	0,166	0,192			
	Оборудование	Охлаждение	POFF	kW	0,149	0,150	0,157		
	Выкл	Нагрев	POFF	kW	0,154	0,166	0,192		
	Режим ожидания	Охлаждение	PSB	kW	0,149	0,150	0,157		
	Нагрев	PSB	kW	0,154	0,166	0,192			
	Термостат	Охлаждение	PTO	kW	0,019				
	Выкл	Нагрев	PTO	kW	0,195	0,196	0,211		
Охлаждение	Cdc (Снижение охлаждения)				0,25				
Отопление	Cdh (Снижение отопления)				0,25				

Technical specifications System					RYYQ42U	RYYQ44U	RYYQ46U	RYYQ48U	RYYQ50U
Система	Outdoor unit module 1				RYMQ10U	RYMQ12U	RYMQ14U	RYMQ16U	
	Outdoor unit module 2				RYMQ16U				
	Модуль наружного блока 3				RYMQ16U				RYMQ18U
Recommended combination					12 x FXFQ63AVEB + 4 x FXFQ80AVEB	6 x FXFQ50AVEB + 8 x FXFQ63AVEB + 4 x FXFQ80AVEB	1 x FXFQ50AVEB + 13 x FXFQ63AVEB + 4 x FXFQ80AVEB	12 x FXFQ63AVEB + 6 x FXFQ80AVEB	3 x FXFQ50AVEB + 13 x FXFQ63AVEB + 4 x FXFQ80AVEB
Рекомендуемое сочетание 2					12 x FXSQ63A2VEB + 4 x FXSQ80A2VEB	6 x FXSQ50A2VEB + 8 x FXSQ63A2VEB + 4 x FXSQ80A2VEB	1 x FXSQ50A2VEB + 13 x FXSQ63A2VEB + 4 x FXSQ80A2VEB	12 x FXSQ63A2VEB + 6 x FXSQ80A2VEB	3 x FXSQ50A2VEB + 13 x FXSQ63A2VEB + 4 x FXSQ80A2VEB
Рекомендуемое сочетание 3					12 x FXMQ63P7VEB + 4 x FXMQ80P7VEB	6 x FXMQ50P7VEB + 8 x FXMQ63P7VEB + 4 x FXMQ80P7VEB	1 x FXMQ50P7VEB + 13 x FXMQ63P7VEB + 4 x FXMQ80P7VEB	12 x FXMQ63P7VEB + 6 x FXMQ80P7VEB	3 x FXMQ50P7VEB + 13 x FXMQ63P7VEB + 4 x FXMQ80P7VEB
Непрерывное отопление					Да				
Холодопроизводительность	Prated,c			kW	118,0 (1)	123,5 (1)	130,0 (1)	135,0 (1)	140,4 (1)
Теплопроизводительность	Ном.	6°C вл.т.		kW	118,0 (2)	123,5 (2)	130,0 (2)	135,0 (2)	140,4 (2)
	Prated,h			kW	118,0 (2)	123,5 (2)	130,0 (2)	135,0 (2)	140,4 (2)
	Max.	6°CWB		kW	131,5 (2)	137,5 (2)	145,0 (2)	150,0 (2)	156,5 (2)
Power input - 50Hz	Heating	Ном.	6°C вл.т.	kW	32,66 (2)	34,73 (2)	35,77 (2)	37,62 (2)	39,30 (2)
COP при ном. произв-сти	6°C вл.т.			kW/kW	3,61 (2)	3,56 (2)	3,63 (2)	3,59 (2)	3,57 (2)
ESEER - Автоматический					6,65	6,62	6,60	6,50	6,46
ESEER - Стандартный					5,19	5,17	5,13	5,05	5,02
SCOP					4,2		4,1		4,2
SCOP, рекомендуемое сочетание 2					4,3		4,2		
SCOP, рекомендуемое сочетание 3					4,2		4,1		4,2
SEER					6,6	6,5	6,4		
SEER, рекомендуемое сочетание 2					6,6	6,3	6,4	6,3	
SEER, рекомендуемое сочетание 3					6,5	6,3		6,2	6,3
ηs,c				%	261,2	255,9	254,9	251,7	252,8
ηs,c, рекомендуемое сочетание 2					259,3	249,2	252,2	248,3	250,0
ηs,c, рекомендуемое сочетание 3					255,4	250,1	248,3	244,2	248,0
ηs,h				%	165,5	164,5	162,0	162,8	165,2
ηs,h, рекомендуемое сочетание 2					167,3	165,6	163,5	164,3	166,7
ηs,h, рекомендуемое сочетание 3					164,4	163,5	161,3	161,7	163,2
Space cooling					2,3		2,4	2,3	2,1
	Условие A (35°C - 27/19)	EERd Pdc		kW	118,0	123,5	130,0	135,0	140,4
	Условие B (30°C - 27/19)	EERd Pdc		kW	86,9	91,0	95,8	99,5	103,4
	Условие C (25°C - 27/19)	EERd Pdc		kW	8,2	58,5	8,1		66,5
	Условие D (20°C - 27/19)	EERd Pdc		kW	15,4	14,4	14,3		15,9
	Условие E (15°C - 27/19)	EERd Pdc		kW	24,8	26,0	27,4	28,4	29,6
	Условие F (10°C - 27/19)	EERd Pdc		kW	34,2	36,0	37,4	38,4	39,6
Рекомендуемое сочетание для охлаждения пространства 2	Условие A (35°C - 27/19)	EERd			2,3			2,2	2,1

2 Specifications

1 - 1 RYYQ-U

Technical specifications System				RYYQ42U	RYYQ44U	RYYQ46U	RYYQ48U	RYYQ50U
Рекомендуемое сочетание для охлаждения пространства 2	Условие Pdc	kW		118,0	123,5	130,0	135,0	140,4
	A (35°C - 27/19)							
	Условие EERd			4,4	4,3		4,2	
	B (30°C - 27/19)	Pdc	kW	86,9	91,0	95,8	99,5	103,5
	Условие EERd			8,2	7,9	8,1	8,0	
	C (25°C - 27/19)	Pdc	kW	55,9	58,5	61,6	63,9	66,5
Рекомендуемое сочетание для охлаждения пространства 3	Условие EERd			15,3		14,0		15,6
	D (20°C - 27/19)	Pdc	kW	24,8	26,0	27,4	28,4	29,6
	Условие EERd				2,3		2,2	2,1
	A (35°C - 27/19)	Pdc	kW	118,0	123,5	130,0	135,0	140,4
	Условие EERd				4,3		4,2	4,1
	B (30°C - 27/19)	Pdc	kW	87,0	91,0	95,8	99,5	103,5
Отопление (Умеренный климат)	Условие EERd			8,0		7,9	7,8	7,9
	C (25°C - 27/19)	Pdc	kW	55,9	58,5	61,6	63,9	66,5
	Условие EERd			15,2	14,2	13,9	13,8	15,6
	D (20°C - 27/19)	Pdc	kW	24,8	26,0	27,4	28,4	29,6
	TBivalent	COPd (заявленный COP)		2,4	2,3	2,4		2,3
		Pdh (заявленная теплопроизводительность)	kW	62,4	64,8	67,0	69,6	74,3
		Tbiv (bivalent temperature) °C				-10		
	TOL	COPd (заявленный COP)		2,4	2,3	2,4		2,3
		Pdh (заявленная теплопроизводительность)	kW	62,4	64,8	67,0	69,6	74,3
		Tol (предельное значение рабочей температуры) °C				-10		
	Условие A (-7°C)	COPd (заявленный COP)				2,7		
		Pdh (заявленная теплопроизводительность)	kW	55,2	57,3	59,3	61,6	65,7
	Условие B (2°C)	COPd (заявленный COP)			3,7		3,6	3,7
		Pdh (заявленная теплопроизводительность)	kW	33,6	34,9	36,1	37,5	40,0
	Условие C (7°C)	COPd (заявленный COP)			6,3		6,2	6,5
		Pdh (заявленная теплопроизводительность)	kW	21,6	22,4	23,2	24,1	25,7
	Условие D (12°C)	COPd (заявленный COP)			8,6		8,7	8,9
		Pdh (заявленная теплопроизводительность)	kW	9,9	10,0	10,3	10,7	12,0
	Условие A (-7°C)	COPd (заявленный COP)				2,7		
		Pdh (заявленная теплопроизводительность)	kW	55,2	57,3	59,3	61,6	65,7
	Условие B (2°C)	COPd (заявленный COP)			3,7		3,6	3,7
		Pdh (заявленная теплопроизводительность)	kW	33,6	34,9	36,1	37,5	40,0
	Условие C (7°C)	COPd (заявленный COP)			6,4		6,3	6,5
		Pdh (заявленная теплопроизводительность)	kW	21,6	22,4	22,8	24,1	25,7
	Условие D (12°C)	COPd (заявленный COP)			8,7		8,8	9,0
		Pdh (заявленная теплопроизводительность)	kW		10,0		10,3	12,2
Рекомендуемое сочетание 2 для отопления (Умеренный климат)	TBivalent	COPd (заявленный COP)		2,4	2,3	2,4		2,3
		Pdh (заявленная теплопроизводительность)	kW	62,4	64,8	67,0	69,6	74,3
		Tbiv (бивалентная температура) °C				-10		
	TOL	COPd (заявленный COP)		2,4	2,3	2,4		2,3
		Pdh (заявленная теплопроизводительность)	kW	62,4	64,8	67,0	69,6	74,3
		Tol (предел рабочей температуры) °C				-10		
	Условие A (-7°C)	COPd (заявленный COP)				2,7		
		Pdh (заявленная теплопроизводительность)	kW	55,2	57,3	59,3	61,6	65,7
	Условие B (2°C)	COPd (заявленный COP)			3,7		3,6	3,7
		Pdh (заявленная теплопроизводительность)	kW	33,6	34,9	36,1	37,5	40,0

2 Specifications

1 - 1 RYYQ-U

2

Technical specifications System					RYYQ42U		RYYQ44U		RYYQ46U		RYYQ48U		RYYQ50U			
Рекомендуемое сочетание 3 для отопления (Умеренный климат)	Условие A (-7°C)	COPd (заявленный COP)			2,7		2,6		2,7		2,7		2,6			
		PdH (заявленная теплопроизводительность)			55,2		57,3		59,3		61,6		65,7			
	Условие B (2°C)	COPd (заявленный COP)			3,7						3,6					
		PdH (заявленная теплопроизводительность)			33,6		34,9		36,1		37,5		40,0			
	Условие C (7°C)	COPd (заявленный COP)			6,3		6,2				6,3		6,4			
		PdH (заявленная теплопроизводительность)			21,6		22,4		23,2		24,1		25,7			
	Условие D (12°C)	COPd (заявленный COP)			8,6				8,7		8,8		8,7			
		PdH (заявленная теплопроизводительность)			9,9		10,0		10,3		10,7		11,8			
	TBivalent	COPd (заявленный COP)			2,4		2,3		2,4				2,2			
		PdH (заявленная теплопроизводительность)			62,4		64,8		67,0		69,6		74,3			
		Tbiv (бивалентная температура)							-10							
	TOL	COPd (заявленный COP)			2,4		2,3		2,4				2,2			
		PdH (заявленная теплопроизводительность)			62,4		64,8		67,0		69,6		74,3			
		Tol (предел рабочей температуры)							-10							
Диапазон производительностей					HP		42		44		46		48		50	
PED		Категория			Категория II											
Максимальное количество подсоединяемых внутренних блоков					64 (3)											
Индекс производительности подсоединяемых внутренних блоков	Мин.				525,0		550,0		575,0		600,0		625,0			
	Макс.				1365,0		1480,0		1495,0		1560,0		1625,0			
Heat exchanger	На стороне помещения				воздух											
	Внешняя сторона				воздух											
	Air flow rate	Cooling	Rated	m³/h	41700	42300	44580	46800	46260							
		Heating	Rated	m³/h	41700	42300	44580	46800	46260							
Sound power level	Cooling	Ном.		dBA	89,1 (4)	89,8 (4)	89,3 (4)	90,4 (4)	89,8 (4)							
Уровень звукового давления	Охлаждение	Ном.		dBA	66,5 (5)	67,2 (5)	67,0 (5)	67,8 (5)	67,5 (5)							
Хладагент	Тип				R-410A											
	GWP				2087,5											
Масло хладагента	Тип				Синтетическое (эфирное) масло FVC68D											
Подсоединения труб	Жидкость	Тип			Соединение пайкой											
		НД		mm	19											
	Gas	Тип			Соединение пайкой											
Подсоединения труб	Gas	OD		mm	41,3											
	Общая длина трубопроводов	Система	Фактическая	m	1000 (6)											
Указатель того, что нагреватель оборудован дополнительным нагревателем					no											
Дополнительный нагреватель	Резервная мощность	Нагрев	elbu	kW	0,0											
Потребляемая мощность не в активном режиме	Режим нагревателя	Охлаждение	PCK	kW	0,000											
		Нагрев	PCK	kW	0,206		0,231		0,243							
	Оборудование	Охлаждение	POFF	kW	0,190		0,223		0,224							
		ВыКЛ	POFF	kW	0,206		0,231		0,243							
	Режим ожидания	Охлаждение	PSB	kW	0,190		0,223		0,224							
		Нагрев	PSB	kW	0,206		0,231		0,243							
	Термостат	Охлаждение	PTO	kW	0,024		0,029									
	ВыКЛ	Нагрев	PTO	kW	0,251		0,292		0,293							
Охлаждение	Cdc (Снижение охлаждения)				0,25											
Отопление	Cdh (Снижение отопления)				0,25											

2 Specifications

1 - 1 RYYQ-U

Technical specifications System				RYYQ52U		RYYQ54U	
Система	Outdoor unit module 1			RYMQ16U		RYMQ18U	
	Outdoor unit module 2			RYMQ18U			
	Модуль наружного блока 3			RYMQ18U			
Recommended combination				6 x FXFQ50AVEB + 14 x FXFQ63AVEB + 2 x FXFQ80AVEB		9 x FXFQ50AVEB + 15 x FXFQ63AVEB	
Рекомендуемое сочетание 2				6 x FXSQ50A2VEB + 14 x FXSQ63A2VEB + 2 x FXSQ80A2VEB		9 x FXSQ50A2VEB + 15 x FXSQ63A2VEB	
Рекомендуемое сочетание 3				6 x FXMQ50P7VEB + 14 x FXMQ63P7VEB + 2 x FXMQ80P7VEB		9 x FXMQ50P7VEB + 15 x FXMQ63P7VEB	
Непрерывное отопление				Да			
Холодопроизводительность	Prated,c		kW	145,8 (1)		151,2 (1)	
Теплопроизводительность	Ном.	6°C вл.т.	kW	145,8 (2)		151,2 (2)	
	Prated,h		kW	145,8 (2)		151,2 (2)	
	Max.	6°CWB	kW	163,0 (2)		169,5 (2)	
Power input - 50Hz Heating	Ном.	6°C вл.т.	kW	40,98 (2)		42,66 (2)	
COP при ном. произв-сти	6°C вл.т.		kW/kW	3,56 (2)		3,54 (2)	
ESEER - Автоматический				6,42		6,38	
ESEER - Стандартный				4,99		4,97	
SCOP				4,3			
SCOP, рекомендуемое сочетание 2				4,3			
SCOP, рекомендуемое сочетание 3				4,2			
SEER				6,4			
SEER, рекомендуемое сочетание 2				6,4			
SEER, рекомендуемое сочетание 3				6,4			
ηs,c			%	253,7		254,1	
ηs,c, рекомендуемое сочетание 2				251,6		252,5	
ηs,c, рекомендуемое сочетание 3				251,5		253,9	
ηs,h			%	167,2		169,4	
ηs,h, рекомендуемое сочетание 2				168,7		170,8	
ηs,h, рекомендуемое сочетание 3				164,4		166,0	
Space cooling	Условие A (35°C - 27/19)	EERd		2,0		1,9	
	Pdc		kW	145,8		151,2	
	Условие B (30°C - 27/19)	EERd		4,2		4,1	
	Pdc		kW	107,4		111,4	
	Условие C (25°C - 27/19)	EERd		8,1			
	Pdc		kW	69,1		71,6	
	Условие D (20°C - 27/19)	EERd		17,6		19,1	
Pdc		kW	30,7		34,4		
Рекомендуемое сочетание для охлаждения пространства 2	Условие A (35°C - 27/19)	EERd		2,0		1,9	
Рекомендуемое сочетание для охлаждения пространства 2	Pdc		kW	145,8		151,2	
	Условие B (30°C - 27/19)	EERd		4,1			
	Pdc		kW	107,4		111,4	
	Условие C (25°C - 27/19)	EERd		8,1			
	Pdc		kW	69,0		71,6	
	Условие D (20°C - 27/19)	EERd		17,4		18,9	
	Pdc		kW	30,7		34,1	
Рекомендуемое сочетание для охлаждения пространства 3	Условие A (35°C - 27/19)	EERd		2,0		1,9	
	Pdc		kW	145,8		151,2	
	Условие B (30°C - 27/19)	EERd		4,1			
	Pdc		kW	107,4		111,4	
	Условие C (25°C - 27/19)	EERd		8,0		8,2	
	Pdc		kW	69,1		71,6	
	Условие D (20°C - 27/19)	EERd		17,5		19,1	
	Pdc		kW	30,7		34,7	

2 Specifications

1 - 1 RYYQ-U

2

Technical specifications System			RYYQ52U	RYYQ54U	
Отопление (Умеренный климат)	TBivalent	COPd (заявленный COP)	2,2	2,1	
		Pdh (заявленная теплопроизводительность) kW	79,0	83,7	
		Tbiv (bivalent temperature) °C	-10		
	TOL	COPd (заявленный COP)	2,2	2,1	
		Pdh (заявленная теплопроизводительность) kW	79,0	83,7	
		Tol (предельное значение рабочей температуры) °C	-10		
	Условие A (-7°C)	COPd (заявленный COP)	2,6		
		Pdh (заявленная теплопроизводительность) kW	69,9	740	
	Условие B (2°C)	COPd (заявленный COP)	3,8	3,9	
		Pdh (заявленная теплопроизводительность) kW	42,5	45,1	
	Условие C (7°C)	COPd (заявленный COP)	6,6	6,8	
		Pdh (заявленная теплопроизводительность) kW	27,4	29,0	
Условие D (12°C)	COPd (заявленный COP)	9,0			
	Pdh (заявленная теплопроизводительность) kW	14,2			
Рекомендуемое сочетание 2 для отопления (Умеренный климат)	Условие A (-7°C)	COPd (заявленный COP)	2,6		
		Pdh (заявленная теплопроизводительность) kW	69,9	740	
	Условие B (2°C)	COPd (заявленный COP)	3,8	3,9	
		Pdh (заявленная теплопроизводительность) kW	42,6	45,1	
	Условие C (7°C)	COPd (заявленный COP)	6,7	6,8	
		Pdh (заявленная теплопроизводительность) kW	27,4	29,0	
	Условие D (12°C)	COPd (заявленный COP)	9,1		
		Pdh (заявленная теплопроизводительность) kW	14,4		
Рекомендуемое сочетание 2 для отопления (Умеренный климат)	TBivalent	COPd (заявленный COP)	2,2	2,1	
		Pdh (заявленная теплопроизводительность) kW	79,0	83,7	
		Tbiv (бивалентная температура) °C	-10		
	TOL	COPd (заявленный COP)	2,2	2,1	
		Pdh (заявленная теплопроизводительность) kW	79,0	83,7	
		Tol (предел рабочей температуры) °C	-10		
	Рекомендуемое сочетание 3 для отопления (Умеренный климат)	Условие A (-7°C)	COPd (заявленный COP)	2,6	2,5
			Pdh (заявленная теплопроизводительность) kW	69,9	740
		Условие B (2°C)	COPd (заявленный COP)	3,7	3,8
			Pdh (заявленная теплопроизводительность) kW	42,5	45,1
		Условие C (7°C)	COPd (заявленный COP)	6,4	6,5
			Pdh (заявленная теплопроизводительность) kW	27,3	29,0
Условие D (12°C)		COPd (заявленный COP)	8,7		
		Pdh (заявленная теплопроизводительность) kW	13,7		
TBivalent		COPd (заявленный COP)	2,2	2,1	
		Pdh (заявленная теплопроизводительность) kW	79,0	83,7	
		Tbiv (бивалентная температура) °C	-10		
TOL		COPd (заявленный COP)	2,2	2,1	
	Pdh (заявленная теплопроизводительность) kW	79,0	83,7		
	Tol (предел рабочей температуры) °C	-10			
Диапазон производительностей HP		52	54		
PED	Категория		Категория II		
Максимальное количество подключаемых внутренних блоков			64 (3)		
Индекс производительности подключаемых внутренних блоков	Мин.	650,0	675,0		
	Макс.	1690,0	1755,0		

2 Specifications

1 - 1 RYYQ-U

Technical specifications System					RYYQ52U	RYYQ54U
Heat exchanger	На стороне помещения				воздух	
	Внешняя сторона				воздух	
	Air flow rate	Cooling	Rated	m³/h	45,720	45,180
		Heating	Rated	m³/h	45,720	45,180
Sound power level	Cooling	Ном.		dBA	89,3 (4)	88,6 (4)
Уровень звуково-го давления	Охлаж-дение	Ном.		dBA	67,1 (5)	66,8 (5)
Хладагент	Тип				R-410A	
	GWP				2.087,5	
Масло хладагента	Type				Синтетическое (эфирное) масло FVC68D	
Подсоединения труб	Жид-кость	Тип			Соединение пайкой	
		НД		mm	19	
	Gas	Тип			Соединение пайкой	
Подсоединения труб	Gas	OD		mm	41,3	
	Общая длина трубо-проводов	Система	Фактическая	m	1000 (6)	
Указатель того, что нагреватель оборудован дополнительным нагревателем					no	
Дополнительный нагреватель	Резерв-ная мощ-ность	Нагрев	elbu	kW	0,0	
Потребляемая мощность не в активном режиме	Режим нагр-вателя	Охлаж-дение	PCK	kW	0,000	
	Обору-дование	Охлаж-дение	POFF	kW	0,255	
					0,225	
	ВЫКЛ	Нагрев	POFF	kW	0,255	
					0,267	
	Режим ожида-ния	Охлаж-дение	PSB	kW	0,225	
					0,225	
	Тер-мостат	Нагрев	PSB	kW	0,255	
0,267						
Охлаждение	Cdс (Снижение охлаждения)	PTO	kW	0,029		
				0,294		
Отопление	Cdh (Снижение отопления)				0,25	

Electrical specifications System				RYYQ22U	RYYQ24U	RYYQ26U	RYYQ28U	RYYQ30U	
Электропитание	Наименование			Y1					
	Фаза			3N~					
	Частота Hz			50					
	Напряжение V			380-415					
Power supply intake				Внутренний и наружный блок					
Диапазон напря-жений	Мин.	%			-10				
	Макс.	%			10				
Ток - 50 Гц	Ном.	Combination A	Cooling	-					
	рабочий ток (RLA)	Combination B	Cooling	-					
	Starting current (MSC) - remark			См. прим. 8					
	Zмакс.	Список			Требования отс-т				
	Minimum Ssc value	kVa			11.573 (9)	11.597 (9)	12.831 (9)	13.585 (9)	14.843 (9)
	Мин. ток цепи (MCA)	A			46,0 (10)		51,0 (10)	55,0 (10)	59,0 (10)
	Макс. ток предохранителя (MFA)	A			63 (11)				80 (11)
	Производитель-ность	Коэффи-циент	Combination B	35°C ISO - Full load	-				
			46°C ISO - Full load	-					
Соединительная проводка - 50 Гц	Для электро-питания	Количество			5G				
	Для подсое-динения с внутр. бл.	Количество			2				
		Примечание			F1F2				

Electrical specifications System			RYYQ32U	RYYQ34U	RYYQ36U	RYYQ38U	RYYQ40U
Электропитание	Наименование		Y1				
	Фаза		3N~				
	Частота	Hz	50				
	Напряжение		V	380-415			
Power supply intake			Внутренний и наружный блок				

2 Specifications

1 - 1 RYYQ-U

2

Electrical specifications System			RYYQ32U	RYYQ34U	RYYQ36U	RYYQ38U	RYYQ40U
Диапазон напряжений	Мин.	%	-10				
	Макс.	%	10				
Ток - 50 Гц	Ном.	Cooling	-				
	рабочий ток (RLA)	Cooling	-				
	Starting current (MSC) - remark		См. прим. 8				
	Змакс.	Список	Требования отс-т				
	Minimum Ssc value	kVa	15.094 (9)	16.352 (9)	17.359 (9)	19.397 (9)	20.378 (9)
	Мин. ток цепи (MCA)	A	62,0 (10)	66,0 (10)	70,0 (10)	76,0 (10)	81,0 (10)
Производительность	Макс. ток предохранителя (MFA)	A	80 (11)			100 (11)	
	Коэффициент	35°C ISO - Full load	-				
	Коэффициент	46°C ISO - Full load	-				
	мощности						
Соединительная проводка - 50 Гц	Для электропитания	Количество	5G				
	Для подсоединения с внутр. бл.	Количество	2				
		Примечание	F1F2				

Electrical specifications System				RYYQ42U	RYYQ44U	RYYQ46U	RYYQ48U	RYYQ50U
Электропитание	Наименование			Y1				
	Фаза			3N~				
	Частота Hz			50				
	Напряжение V			380-415				
Power supply intake				Внутренний и наружный блок				
Диапазон напряжений	Мин. %			-10				
	Макс. %			10				
Ток - 50 Гц	Ном.	Combination A	Cooling	-				
	рабочий ток (RLA)	Combination B	Cooling	-				
	Starting current (MSC) - remark			См. прим. 8				
	Zмакс.	Список			Требования отс-т			
	Minimum Ssc value		kVa	20.629 (9)	21.132 (9)	21.887 (9)	22.641 (9)	23.899 (9)
	Мин. ток цепи (MCA)		A	84,0 (10)	86,0 (10)	89,0 (10)	93,0 (10)	97,0 (10)
	Макс. ток предохранителя (MFA)		A	100 (11)			125 (11)	
	Производительность	Коэффициент	Combination B	35°C ISO - Full load	-			
			46°C ISO - Full load	-				
Соединительная проводка - 50 Гц	Для электропитания	Количество			5G			
	Для подсоединения с внутр. бл	Количество			2			
		Примечание			F1F2			

Electrical specifications System				RYYQ52U		RYYQ54U	
Электропитание	Наименование			Y1			
	Фаза			3N~			
	Частота Hz			50			
	Напряжение V			380-415			
Power supply intake				Внутренний и наружный блок			
Диапазон напряжений	Мин.			-10			
	Макс.			10			
Ток - 50 Гц	Ном.	Combination A	Cooling	-			
	рабочий ток (RLA)	Combination B	Cooling	-			
	Starting current (MSC) - remark			См. прим. 8			
	Змакс. Список			Требования отс-т			
	Minimum Ssc value kVa			25.157 (9)		26.415 (9)	
	Мин. ток цепи (MCA) A			101,0 (10)		105,0 (10)	
	Макс. ток предохранителя (MFA) A			125 (11)			
	Производительность	Коэффициент	Combination B	35°C ISO - Full load	-		
			46°C ISO - Full load	-			

2 Specifications

1 - 1 RYYQ-U

Electrical specifications System			RYYQ52U	RYYQ54U
Соединительная проводка - 50 Гц	Для электропитания	Количество	5G	
	Для подсоединения с внутр. бл.	Количество	2	
		Примечание	F1F2	

Technical specifications Module				RYMQ10U	RYMQ12U	RYMQ16U	RYMQ8U	RYMQ14U
Recommended combination				4 x FXFQ63AVEB	6 x FXFQ50AVEB	4 x FXFQ63AVEB + 2 x FXFQ80AVEB	4 x FXFQ50AVEB	1 x FXFQ50AVEB + 5 x FXFQ63AVEB
Рекомендуемое сочетание 2				4 x FXSQ63A2VEB	6 x FXSQ50A2VEB	4 x FXSQ63A2VEB + 2 x FXSQ80A2VEB	4 x FXSQ50A2VEB	1 x FXSQ50A2VEB + 5 x FXSQ63A2VEB
Рекомендуемое сочетание 3				4 x FXMQ63P7VEB	6 x FXMQ50P7VEB	4 x FXMQ63P7VEB + 2 x FXMQ80P7VEB	4 x FXMQ50P7VEB	1 x FXMQ50P7VEB + 5 x FXMQ63P7VEB
Холодопроизводительность	Prated,c		kW	28,0 (1)	33,5 (1)	45,0 (1)	22,4 (1)	40,0 (1)
Теплопроизводительность	Ном.	6°C вл.т.	kW	28,0 (2)	33,5 (2)	45,0 (2)	22,4 (2)	40,0 (2)
	Prated,h		kW	28,0 (2)	33,5 (2)	45,0 (2)	22,4 (2)	40,0 (2)
	Max.	6°C CWB	kW	31,5 (2)	37,5 (2)	50,0 (2)	25,0 (2)	45,0 (2)
Power input - 50Hz	Heating	Ном.	6°C вл.т.	kW	7,58 (2)	9,65 (2)	12,54 (2)	5,40 (2)
COP при ном. произв-сти	6°C вл.т.		kW/kW	3,69 (2)	3,47 (2)	3,59 (2)	4,15 (2)	3,74 (2)
ESEER - Автоматический				7,20	6,96	6,50	7,53	6,83
ESEER - Стандартный				5,67	5,50	5,05	6,37	5,31
SCOP				4,3	4,1	4,0	4,3	4,0
SCOP, рекомендуемое сочетание 2				4,3		4,1	4,2	4,0
SCOP, рекомендуемое сочетание 3					4,1		4,2	4,0
SEER				6,8	6,3	6,0	7,6	6,3
SEER, рекомендуемое сочетание 2				6,8		5,9	6,9	6,3
SEER, рекомендуемое сочетание 3				6,8	6,2	5,8	7,5	6,2
ηs,c			%	267,6	247,8	236,5	302,4	250,7
ηs,c, рекомендуемое сочетание 2				270,5	233,5	234,2	273,6	250,0
ηs,c, рекомендуемое сочетание 3				267,1	246,3	230,4	295,2	246,7
ηs,h			%	168,2	161,4	157,8	167,9	155,4
ηs,h, рекомендуемое сочетание 2				170,6	161,3	159,5	165,4	157,2
ηs,h, рекомендуемое сочетание 3				162,0	160,6	156,8	165,6	155,7
Space cooling	Условие A (35°C - 27/19)	EERd		2,3	2,4	2,1	3,0	2,6
		Pdc	kW	28,0	33,5	45,0	22,4	40,0
	Условие B (30°C - 27/19)	EERd		4,7	4,3	3,9	5,2	4,1
		Pdc	kW	20,6	24,7	33,2	16,5	29,5
	Условие C (25°C - 27/19)	EERd		8,3		7,7	9,5	7,8
		Pdc	kW	13,3	15,9	21,3	10,6	18,9
	Условие D (20°C - 27/19)	EERd		17,0	13,9	14,2	18,8	14,3
		Pdc	kW	9,3	9,4	9,5	8,0	8,4
Рекомендуемое сочетание для охлаждения пространства 2	Условие A (35°C - 27/19)	EERd		2,4		2,1	2,6	
		Pdc	kW	28,0	33,5	45,0	22,4	40,0
	Условие B (30°C - 27/19)	EERd		4,7	4,0	3,8	4,9	4,1
		Pdc	kW	20,6	24,7	33,2	16,5	29,5
Рекомендуемое сочетание для охлаждения пространства 2	Условие C (25°C - 27/19)	EERd		8,5	7,1	7,6	8,8	7,9
		Pdc	kW	13,3	15,9	21,3	10,6	18,9
	Условие D (20°C - 27/19)	EERd		17,2	13,1	14,0	15,1	14,0
		Pdc	kW	9,3	9,1	9,5	8,8	8,4

2 Specifications

1 - 1 RYYQ-U

2

Technical specifications Module			RYMQ10U	RYMQ12U	RYMQ16U	RYMQ8U	RYMQ14U
Рекомендуемое сочетание для охлаждения про-странства 3	Условие EERd		2,3	2,4	2,1	3,0	2,6
	A (35°C - 27/19) Pdc kW		28,0	33,5	45,0	22,4	40,0
	Условие EERd		4,7	4,2	3,7	5,1	4,0
	B (30°C - 27/19) Pdc kW		20,6	24,7	33,2	16,5	29,5
	Условие EERd		8,4	7,7	7,4	9,6	7,7
Отопление (Умеренный климат)	C (25°C - 27/19) Pdc kW		13,3	15,9	21,3	10,6	19,0
	Условие EERd		16,9	13,7	14,1	16,0	14,0
	D (20°C - 27/19) Pdc kW		9,3	9,4	9,5	9,1	8,4
	TBivalent COPd (заявленный COP)		2,4	2,0	2,2	2,5	2,3
	Pdh (заявленная теплопро- изводительность) °C		16,0	18,4	23,2	13,7	20,6
Отопление (Умеренный климат)	Tbiv (bivalent temperature) °C		-10				
	TOL COPd (заявленный COP)		2,4	2,0	2,2	2,5	2,3
	Pdh (заявленная теплопро- изводительность) °C		16,0	18,4	23,2	13,7	20,6
	Tol (предельное значение рабочей температуры) °C		-10				
	Условие COPd (заявленный COP)		2,6	2,4	2,6	2,7	2,6
Рекомендуемое сочетание 2 для отопления (Умеренный климат)	A (-7°C) Pdh (заявленная теплопро- изводительность) kW		14,2	16,3	20,5	12,1	18,2
	Условие COPd (заявленный COP)		3,9		3,5	3,9	3,5
	B (2°C) Pdh (заявленная теплопро- изводительность) kW		8,6	9,9	12,5	7,4	11,1
	Условие COPd (заявленный COP)		6,4	6,1	6,3		6,1
	C (7°C) Pdh (заявленная теплопро- изводительность) kW		5,5	6,4	8,0	5,0	7,1
Рекомендуемое сочетание 2 для отопления (Умеренный климат)	Условие COPd (заявленный COP)		8,2	7,9	8,6	7,9	8,5
	D (12°C) Pdh (заявленная теплопро- изводительность) kW		5,9	6,3	4,9	5,9	4,9
	Условие COPd (заявленный COP)		2,7	2,4	2,6	2,7	2,6
	A (-7°C) Pdh (заявленная теплопро- изводительность) kW		14,2	16,3	20,5	12,1	18,2
	Условие COPd (заявленный COP)		4,0	3,9	3,5	3,9	3,5
Рекомендуемое сочетание 2 для отопления (Умеренный климат)	B (2°C) Pdh (заявленная теплопро- изводительность) kW		8,6	9,9	12,2	7,4	11,1
	Условие COPd (заявленный COP)		6,5	6,1	6,3		6,1
	C (7°C) Pdh (заявленная теплопро- изводительность) kW		5,5	6,4	8,0	5,0	7,1
	Условие COPd (заявленный COP)		8,3	7,9	8,7	7,8	8,6
	D (12°C) Pdh (заявленная теплопро- изводительность) kW		6,0	6,4	5,0	5,9	4,9
Рекомендуемое сочетание 2 для отопления (Умеренный климат)	TBivalent COPd (заявленный COP)		2,4	1,9	2,2	2,4	2,3
	Pdh (заявленная теплопро- изводительность) °C		16,0	18,4	23,2	13,7	20,6
	Tbiv (бивалентная температура) °C		-10				
	TOL COPd (заявленный COP)		2,4	1,9	2,2	2,4	2,3
	Pdh (заявленная теплопро- изводительность) °C		16,0	18,4	23,2	13,7	20,6
Рекомендуемое сочетание 2 для отопления (Умеренный климат)	Tol (предел рабочей температуры) °C		-10				

2 Specifications

1 - 1 RYYQ-U

Technical specifications Module				RYMQ10U	RYMQ12U	RYMQ16U	RYMQ8U	RYMQ14U	
Рекомендуемое сочетание 3 для отопления (Умеренный климат)	Условие A (-7°C)	COPd (заявленный COP)		2,6	2,4	2,6	2,7	2,6	
		PdH (заявленная теплопроизводительность) kW		14,2	16,3	20,5	12,1	18,2	
	Условие B (2°C)	COPd (заявленный COP)		3,7	3,9	3,5	3,9	3,5	
		PdH (заявленная теплопроизводительность) kW		8,6	9,9	12,5	7,4	11,1	
	Условие C (7°C)	COPd (заявленный COP)		6,4	6,0	6,2		6,1	
		PdH (заявленная теплопроизводительность) kW		5,5	6,4	8,0	4,9	7,1	
	Условие D (12°C)	COPd (заявленный COP)		8,1	7,8	8,6	7,8	8,5	
		PdH (заявленная теплопроизводительность) kW		5,9	6,2	4,9	5,8	4,9	
	TBivalent	COPd (заявленный COP)		2,4	2,0	2,2	2,5	2,3	
		PdH (заявленная теплопроизводительность) kW		16,0	18,4	23,2	13,7	20,6	
		Tbiv (бивалентная температура) °C		-10					
	TOL	COPd (заявленный COP)		2,4	2,0	2,2	2,5	2,3	
		PdH (заявленная теплопроизводительность) kW		16,0	18,4	23,2	13,7	20,6	
		ToI (предел рабочей температуры) °C		-10					
Диапазон производительностей			HP	10	12	16	8	14	
PED	Категория			Категория II					
	Наименование			Аккумулятор					
	Наиболее важная часть	Ps*V	Bar*V	325		415	325	415	
Максимальное количество подсоединяемых внутренних блоков				64 (3)					
Индекс производительности подсоединяемых внутренних блоков	Мин.			125,0	150,0	200,0	100,0	175,0	
	Макс.			325,0	390,0	520,0	260,0	455,0	
Размеры	Unit	Высота	mm	1685					
		Width	mm	930		1240	930	1240	
		Depth	mm	765					
	Упакованный блок	Высота	mm	1820					
		Ширина	mm	995		1305	995	1305	
		Глубина	mm	860					
Вес	Блок	kg	198	275	198	275			
	Упакованный блок	kg	211	291	211	291			
Упаковка	Материал			Картон					
	Вес	kg	1,8	2,2	1,8	2,2			
Упаковка 2	Материал			Дерево					
	Вес	kg	11,0	140	11,0	140			
Упаковка 3	Материал			Пластик					
	Вес	kg	0,5	0,6	0,5	0,6			
Корпус	Цвет			Белый Daikin					
	Материал			Окрашенная оцинкованная стальная пластина					
Heat exchanger	Тип			Теплообменник с поперечным соединением оребрения					
	На стороне помещения			воздух					
	Внешняя сторона			воздух					
	Air flow rate	Cooling	Rated	m³/h	10.500	11.100	15.600	9.720	13.380
Fan	Heating			Rated	m³/h	10.500	11.100	15.600	13.380
	Количество				1	2	1	2	
	Внешнее статическое давление	Макс.	Pa	78					
Двигатель вентилятора	Количество			1		2	1	2	
	Тип			Двигатель постоянного тока					
Компрессор	Выход	W	550	750	550	750			
	Количество				1	2	1	2	
Рабочий диапазон	Тип			Герметичный спиральный компрессор					
	Картерный нагреватель			W	33				
	Охлаждение	Мин.	°CDB	-5,0					
		Макс.	°CDB	43,0					
	Нагрев	Мин.	°CWB	-20,0					
Макс.		°CWB	15,5						
Sound power level	Cooling	Ном.	dBA	79,1 (4)	83,4 (4)	85,6 (4)	78,0 (4)	80,9 (4)	

2 Specifications

1 - 1 RYYQ-U

2

Technical specifications Module					RYMQ10U	RYMQ12U	RYMQ16U	RYMQ8U	RYMQ14U
Уровень звуково-го давления	Охлаж-дение	Ном.	dBA		570 (5)	610 (5)	63,0 (5)	570 (5)	60,0 (5)
Хладагент	Тип	R-410A							
	GWP	2.087,5							
	Заправка	TCO2Eq			12,5	13,2	23,6	12,3	21,5
	Заправка	kg			6,0	6,3	11,3	5,9	10,3
Масло хладагента	Тип	Синтетическое (эфирное) масло FVC68D							
Подсоединения труб	Жид-кость	Тип			Соединение пайкой				
	НД	мм			10	13	10	13	
	Gas	Тип			Соединение пайкой				
	OD	мм			22,2	28,6	19,1	28,6	
	Вырав-нивание	Тип			Соединение пайкой				
	НД	мм			22,2		19,1	22,2	
	Общая длина трубо-прово-дов	Система	Фактическая	m	1000 (6)				
Регулирование производитель-ности	Method	С инверторным управлением							
Указатель того, что нагреватель оборудован дополнительным нагревателем					no				
Дополнительный нагреватель	Резерв-ная мощ-ность	Нагрев	elbu	kW	0,0				
Потребляемая мощность не в активном режиме	Режим нагре-вателя	Охлаж-дение	PCK	kW	0,000				
Потребляемая мощность не в активном режиме	картера	Нагрев	PCK	kW	0,052				
	картера	Нагрев	PCK	kW	0,077				
	картера	Нагрев	PCK	kW	0,052				
	картера	Нагрев	PCK	kW	0,077				
	картера	Нагрев	PCK	kW	0,074				
	картера	Нагрев	PCK	kW	0,041				
	картера	Нагрев	PCK	kW	0,077				
	картера	Нагрев	PCK	kW	0,074				
Охлаждение	Cdc (Снижение охлаждения)	0,25							
Отопление	Cdh (Снижение отопления)	0,25							
Защитные устро-йства	Обору-дование	01	Реле высокого давления						
		02	Устройство защиты от перегрузки привода вентилятора						
		03	Защита от перегрузки инвертора						
		04	Плавкий предохранитель платы						
		05	Leakage current detector						

Technical specifications Module					RYMQ18U		RYMQ20U	
Recommended combination					3 x FXFQ50AVEB + 5 x FXFQ63AVEB		2 x FXFQ50AVEB + 6 x FXFQ63AVEB	
Рекомендуемое сочетание 2					3 x FXSQ50A2VEB + 5 x FXSQ63A2VEB		2 x FXSQ50A2VEB + 6 x FXSQ63A2VEB	
Рекомендуемое сочетание 3					3 x FXMQ50P7VEB + 5 x FXMQ63P7VEB		2 x FXMQ50P7VEB + 6 x FXMQ63P7VEB	
Холодопроизводительность	Prated,c			kW	50,4 (1)		52,0 (1)	
Теплопроизводительность	Ном.	6°C вл.т.		kW	50,4 (2)		56,0 (2)	
	Prated,h			kW	50,4 (2)		56,0 (2)	
	Max.	6°C CWB		kW	56,5 (2)		63,0 (2)	
Power input - 50Hz	Heating	Ном.	6°C вл.т.	kW	14,22 (2)		17,47 (2)	
COP при ном. произв-сти	6°C вл.т.			kW/kW	3,54 (2)		3,20 (2)	
ESEER - Автоматический					6,38		5,67	
ESEER - Стандартный					4,97		4,42	
SCOP					4,2		4,0	
SCOP, рекомендуемое сочетание 2					4,2		4,0	
SCOP, рекомендуемое сочетание 3					4,1		3,9	
SEER					6,0		5,9	
SEER, рекомендуемое сочетание 2					6,0		5,9	
SEER, рекомендуемое сочетание 3					6,0		5,9	
ηs,c				%	238,3		233,7	
ηs,c, рекомендуемое сочетание 2					236,8		233,9	

2 Specifications

1 - 1 RYYQ-U

Technical specifications Module				RYMQ18U	RYMQ20U
η _{s,c} , рекомендуемое сочетание 3				238,2	233,1
η _{s,h} %				163,1	156,6
η _{s,h} , рекомендуемое сочетание 2				164,8	158,2
η _{s,h} , рекомендуемое сочетание 3				159,6	153,4
Space cooling	Условие A (35°C - 27/19)	EERd		1,9	
		Pdc	kW	50,4	52,0
	Условие B (30°C - 27/19)	EERd		3,8	3,7
		Pdc	kW	37,1	38,3
	Условие C (25°C - 27/19)	EERd		7,5	7,3
		Pdc	kW	23,9	24,6
	Условие D (20°C - 27/19)	EERd		18,3	
		Pdc	kW	11,5	
	Условие A (35°C - 27/19)	EERd		1,9	
		Pdc	kW	50,4	52,0
Рекомендуемое сочетание для охлаждения пространства 2	Условие B (30°C - 27/19)	EERd		3,7	3,6
		Pdc	kW	37,1	38,3
	Условие C (25°C - 27/19)	EERd		7,5	7,3
		Pdc	kW	23,9	24,6
	Условие D (20°C - 27/19)	EERd		18,1	18,9
		Pdc	kW	11,4	10,9
	Условие A (35°C - 27/19)	EERd		1,9	
		Pdc	kW	50,4	52,0
	Условие B (30°C - 27/19)	EERd		3,7	3,6
		Pdc	kW	37,1	38,3
Рекомендуемое сочетание для охлаждения пространства 3	Условие C (25°C - 27/19)	EERd		7,6	7,3
		Pdc	kW	23,9	24,6
	Условие D (20°C - 27/19)	EERd		18,3	
		Pdc	kW	11,6	
	Условие A (35°C - 27/19)	EERd		1,9	1,8
		Pdh (заявленная теплопроизводительность)	kW	27,9	31,0
	Условие B (30°C - 27/19)	EERd		3,7	3,6
		Pdh (заявленная теплопроизводительность)	kW	15,0	16,7
	Условие C (25°C - 27/19)	EERd		6,7	6,5
		Pdh (заявленная теплопроизводительность)	kW	9,7	10,7
Отопление (Умеренный климат)	Условие A (-7°C)	EERd		9,0	9,1
		Pdh (заявленная теплопроизводительность)	kW	7,1	
	Условие B (2°C)	EERd		3,7	3,6
		Pdh (заявленная теплопроизводительность)	kW	15,0	16,7
	Условие C (7°C)	EERd		6,7	6,5
		Pdh (заявленная теплопроизводительность)	kW	9,7	10,7
	Условие D (12°C)	EERd		9,0	9,1
		Pdh (заявленная теплопроизводительность)	kW	7,1	
	Условие A (-7°C)	EERd		2,4	2,1
		Pdh (заявленная теплопроизводительность)	kW	24,7	27,4
Отопление (Умеренный климат)	Условие B (2°C)	EERd		3,7	3,6
		Pdh (заявленная теплопроизводительность)	kW	15,0	16,7
	Условие C (7°C)	EERd		6,7	6,5
		Pdh (заявленная теплопроизводительность)	kW	9,7	10,7
	Условие D (12°C)	EERd		9,0	9,1
		Pdh (заявленная теплопроизводительность)	kW	7,1	
	Условие A (-7°C)	EERd		2,4	2,1
		Pdh (заявленная теплопроизводительность)	kW	24,7	27,4
	Условие B (2°C)	EERd		3,7	3,6
		Pdh (заявленная теплопроизводительность)	kW	15,0	16,7
	Условие C (7°C)	EERd		6,7	6,5
		Pdh (заявленная теплопроизводительность)	kW	9,7	10,7
	Условие D (12°C)	EERd		9,0	9,1
		Pdh (заявленная теплопроизводительность)	kW	7,1	

2 Specifications

1 - 1 RYYQ-U

2

Technical specifications Module				RYMQ18U		RYMQ20U	
Рекомендуемое сочетание 2 для отопления (Умеренный климат)	Условие A (-7°C)	COPd (заявленный COP)		2,4		2,2	
		Pd _h (заявленная теплопроизводительность) kW		24,7		27,4	
	Условие B (2°C)	COPd (заявленный COP)		3,8		3,7	
		Pd _h (заявленная теплопроизводительность) kW		15,0		16,7	
	Условие C (7°C)	COPd (заявленный COP)		6,8		6,5	
		Pd _h (заявленная теплопроизводительность) kW		9,7		10,7	
	Условие D (12°C)	COPd (заявленный COP)		9,1		9,2	
		Pd _h (заявленная теплопроизводительность) kW		7,2			
	TBivalent	COPd (заявленный COP)		1,9		1,8	
		Pd _h (заявленная теплопроизводительность) kW		27,9		31,0	
T _{biv} (бивалентная температура) °C		-10					
Рекомендуемое сочетание 2 для отопления (Умеренный климат)	TOL	COPd (заявленный COP)		1,9		1,8	
	TOL	Pd _h (заявленная теплопроизводительность) kW		27,9		31,0	
		T _{ol} (предел рабочей температуры) °C		-10			
Рекомендуемое сочетание 3 для отопления (Умеренный климат)	Условие A (-7°C)	COPd (заявленный COP)		2,4		2,1	
		Pd _h (заявленная теплопроизводительность) kW		24,7		27,4	
	Условие B (2°C)	COPd (заявленный COP)		3,7		3,6	
		Pd _h (заявленная теплопроизводительность) kW		15,0		16,7	
	Условие C (7°C)	COPd (заявленный COP)		6,5		6,3	
		Pd _h (заявленная теплопроизводительность) kW		9,7		10,7	
	Условие D (12°C)	COPd (заявленный COP)		8,7			
		Pd _h (заявленная теплопроизводительность) kW		6,9			
	TBivalent	COPd (заявленный COP)		1,9		1,8	
		Pd _h (заявленная теплопроизводительность) kW		27,9		31,0	
		T _{biv} (бивалентная температура) °C		-10			
	TOL	COPd (заявленный COP)		1,9		1,8	
		Pd _h (заявленная теплопроизводительность) kW		27,9		31,0	
		T _{ol} (предел рабочей температуры) °C		-10			
Диапазон производительностей		HP		18		20	
PED	Категория		Категория II				
	Наиболее важная часть	Наименование	Аккумулятор				
		Ps*V	Bar*l	493			
Максимальное количество подсоединяемых внутренних блоков				64 (3)			
Индекс производительности подсоединяемых внутренних блоков	Мин.			225,0		250,0	
	Макс.			585,0		650,0	
Размеры	Unit	Высота	mm	1685			
		Width	mm	1240			
		Depth	mm	765			
	Упакованный блок	Высота	mm	1820			
		Ширина	mm	1305			
		Глубина	mm	860			
Вес	Блок	kg		308			
	Упакованный блок	kg		324			
Упаковка	Материал			Картон			
	Вес	kg		2,2			
Упаковка 2	Материал			Дерево			
	Вес	kg		140			
Упаковка 3	Материал			Пластик			
	Вес	kg		0,6			
Корпус	Цвет			Белый Daikin			
	Материал			Окрашенная оцинкованная стальная пластина			

2 Specifications

1 - 1 RYYQ-U

Technical specifications Module					RYMQ18U	RYMQ20U
Heat exchanger	Type				Теплообменник с поперечным соединением оребрения	
	На стороне помещения				воздух	
	Внешняя сторона				воздух	
	Air flow rate	Cooling	Rated	m ³ /h	15.060	15.660
Fan	Heating				15.060	
	Rated				15.660	
	Количество				2	
	Внешнее Макс. статическое давление				78	
Двигатель вентилятора	Количество				2	
	Тип				Двигатель постоянного тока	
	Выход				750	
Компрессор	Количество				2	
	Тип				Герметичный спиральный компрессор	
	Картерный нагреватель				33	
Рабочий диапазон	Охлаждение	Мин.	°CDB		-5,0	
		Макс.	°CDB		43,0	
	Нагрев	Мин.	°CWB		-20,0	
		Макс.	°CWB		15,5	
Sound power level	Cooling	Ном.	dBA		83,8 (4)	87,9 (4)
Уровень звукового давления	Охлаждение	Ном.	dBA		62,0 (5)	65,0 (5)
Хладагент	Тип				R-410A	
	GWP				2087,5	
	Заправка				24,4	24,6
	Заправка				11,7	11,8
Масло хладагента	Тип				Синтетическое (эфирное) масло FVC68D	
Подсоединения труб	Жидкость	Тип			Соединение пайкой	
		НД	mm		16	
	Gas	Тип			Соединение пайкой	
		OD	mm		28,6	
	Выравнивание	Тип			Соединение пайкой	
		НД	mm		28,6	
	Общая длина трубопроводов	Система	Фактическая	m	1000 (6)	
Регулирование производительности	Method				С инверторным управлением	
Указатель того, что нагреватель оборудован дополнительным нагревателем					no	
Дополнительный нагреватель	Резервная мощность	Нагрев	elbu	kW	0,0	
Потребляемая мощность не в активном режиме	Режим нагрева	Охлаждение	PCK	kW	0,000	
Потребляемая мощность не в активном режиме	Режим нагрева	Нагрев	PCK	kW	0,089	
Потребляемая мощность не в активном режиме	Оборудование	Охлаждение	POFF	kW	0,075	
		Нагрев	POFF	kW	0,089	
	Режим ожидания	Охлаждение	PSB	kW	0,075	
		Нагрев	PSB	kW	0,089	
	Термостат	Охлаждение	PTO	kW	0,010	
		Нагрев	PTO	kW	0,098	
	Cdc (Снижение охлаждения)				0,25	
	Cdh (Снижение отопления)				0,25	
Защитные устройства	Оборудование	01				Реле высокого давления
		02				Устройство защиты от перегрузки привода вентилятора
		03				Защита от перегрузки инвертора
		04				Плавкий предохранитель платы
		05				Leakage current detector

2 Specifications

1 - 1 RYYQ-U

2

Electrical specifications Module		RYMQ10U	RYMQ12U	RYMQ16U	RYMQ8U	RYMQ14U
Электропитание	Наименование	Y1				
	Фаза	3N~				
	Частота	50				
	Напряжение	380-415				
Power supply intake		Внутренний и наружный блок				
Диапазон напряжений	Мин.	-10				
	Макс.	10				
Ток - 50 Гц	Ном. рабочий ток (RLA)	-				
	Combination A Cooling	-				
	Combination B Cooling	-				
	Starting current (MSC) - remark	См. прим. 8				
Змакс. Список		Требования отс-т				
Minimum Ssc value		5.535 (9)	6.038 (9)	7.547 (9)	4.050 (9)	6.793 (9)
Мин. ток цепи (MCA)		22,0 (10)	24,0 (10)	31,0 (10)	16,1 (10)	27,0 (10)
Макс. ток предохранителя (MFA)		25 (11)	32 (11)	40 (11)	20 (11)	32 (11)
Ток Общая полной нагрузки (FLA)		1,3 (12)	1,5 (12)	2,6 (12)	1,2 (12)	1,8 (12)
Производительность	Коэффициент	-				
	Combination B 35°C ISO - Full load	-				
Соединительная проводка - 50 Гц	Для электропитания	5G				
	Для подсоединения с внутр. бл.	2				
	Примечание	F1F2				

Electrical specifications Module		RYMQ18U	RYMQ20U
Электропитание	Наименование	Y1	
	Фаза	3N~	
	Частота	50	
	Напряжение	380-415	
Power supply intake		Внутренний и наружный блок	
Диапазон напряжений	Мин.	-10	
	Макс.	10	
Ток - 50 Гц	Ном. рабочий ток (RLA)	-	
	Combination A Cooling	-	
	Combination B Cooling	-	
	Starting current (MSC) - remark	См. прим. 8	
Змакс. Список		Требования отс-т	
Minimum Ssc value		8.805 (9)	9.812 (9)
Мин. ток цепи (MCA)		35,0 (10)	39,0 (10)
Макс. ток предохранителя (MFA)		40 (11)	50 (11)
Ток Общая полной нагрузки (FLA)		2,6 (12)	
Производительность	Коэффициент	-	
	Combination B 35°C ISO - Full load	-	
Соединительная проводка - 50 Гц	Для электропитания	5G	
	Для подсоединения с внутр. бл.	2	
	Примечание	F1F2	

- (1) Охлаждение: темп. в помещении: 27°CDB, 19°CWB; темп. наружного воздуха 35°CDB; эквивалентная длина трубопроводов: 7,5м; перепад уровня: 0 м |
- (2) Нагрев: темп. в помещении: 20°CDB; темп. наружного воздуха 7°CDB, 6°CWB; эквивалентная длина труб с хладагентом: 7,5м; перепад уровня: 0 м |
- (3) Фактическое количество подключаемых внутренних блоков зависит от типа внутреннего блока (внутренний VRV, Hydrobox (гидроблок), внутренний RA и т.д.) и ограничения по отношению подключений для системы (50% ≤ CR ≤ 130%) |
- (4) Уровень звуковой мощности является абсолютной величиной, производимой источником звука. |
- (5) Это относительная величина, которая зависит от указанного расстояния и акустики среды. Более подробно см. чертежи с описанием уровней шума. |
- (6) См. раздел выбора трубопровода хладагента или руководство по установке |
- (7) RLA основан на следующих условиях: темп. в помещении: 27°CDB, 19°CWB; темп. наружного воздуха 35°CDB |
- (8) MSC означает макс. ток при пуске компрессора. В этом блоке используются только инверторные компрессоры. Всегда: пусковой ток ≤ макс. рабочий ток. |
- (9) В соответствии с EN/IEC 61000-3-12 может быть необходимо проконсультироваться у оператора системы коммуникаций для обеспечения подсоединения оборудования исключительно к питанию с Ssc ≥ минимальное значение Ssc |
- (10) Для выбора правильного сечения подключаемых на месте проводов необходимо использовать MCA. MCA можно рассматривать как максимальный рабочий ток. |
- (11) MFA используется для выбора автоматического выключателя и выключатель цепи при замыкании на землю (автоматический выключатель утечек на землю) |
- (12) FLA означает номинальный рабочий ток вентилятора |
- (13) Максимально допустимое изменение диапазона напряжений между фазами составляет 2%. |
- (14) Диапазон напряжения: блоки могут использоваться с электрическими системами, где напряжение, подаваемое на клемму блока, находится в пределах указанного диапазона. |
- (15) Значение AUTOMATIC ESEER соответствует нормальной работе теплового насоса VRV4, с учетом расширенных функций экономии энергии (переменная температура хладагента) |

2 Specifications

1 - 1 RYYQ-U

(16)Стандартное значение ESEER соответствует нормальной работе теплового насоса VRV4, без учета расширенных функций экономии энергии |

(17)Величина уровня звука измеряется в беззвучном помещении. |

(18)Давление звука в системе [дБ] = $10 \cdot \log[10^{A/10} + 10^{B/10} + 10^{C/10}]$, с блоком А = А дБА, блоком В = В дБА, блоком С = С дБА |

(19)EN/IEC 61000-3-12: Европейский/международный технический стандарт, задающий пределы гармонического тока, производимого оборудованием, подсоединенным к общедоступной сети низкого напряжения с потребляемым током > 16А и ≤ 75А одной фазы |

(20)Ssc: мощность короткого замыкания |

(21)Более подробная информация о стандартных принадлежностях приведена в руководстве по монтажу/эксплуатации |

(22)Данные мультисочетания (22~54 л.с.) соответствуют стандартному мультисочетанию

3 Опции

3 - 1 Опции

RXYQ-U
RYYQ-U
RYMQ-U
RXYQQ-U

3

Нет	Позиция	RXYQ8U RYYQ8U RXYQQ8U	RXYQ10-12U RYYQ10-12U RXYQQ10-12U	RXYQ14-18U RYYQ14-18U RXYQQ14-18U	RXYQ20U RYYQ20U RXYQQ20U	RYYQ22~54U RXYQ22~54U RXYQQ22~42U		
I.	Разветвитель Refinet насадка	KHRQ22M29H						
		KHRQ22M64H						
II.	Рефинет-разветвитель	---	---	---	KHRQ22M75H			
		KHRQ22M20T						
		KHRQ22M29T9						
		KHRQ22M64T						
III.	Комплект для нескольких соединений наружного агрегата	---	---	---	KHRQ22M75T			
		BHFQ22P1007						
IV.	Комплект для нескольких соединений наружного агрегата	---	---	---	BHFQ22P1517			
Нет	Позиция	8HP	10HP	12HP	14HP	16HP	18HP	20HP
1a	Селекторный переключатель охлаждения/нагрева (переключатель)	См. примечание3.		KRC19-26A				
1b	Селекторный переключатель охлаждения/нагрева (печатная плата)	BRP2A81						
1c	Селекторный переключатель охлаждения/нагрева (блок крепления)	KJB111A						
2	Конфигуратор VRV	EKPCAB*						
3	Печатная плата комплекта ленточного нагревателя	EKBPH012T7A			EKBPH020T7A			
4	Нагрузочная плата	См. примечание4.		DTA104A61/62*				
5	Пластина для монтажа нагрузочной печатной платы по заказу	См. примечание4.		---		KKS26B1*		

Примечания

- 1 Комплектная поставка дополнительного оборудования
- 2 Только для нескольких блоков
- 3 Для монтажа опции 1a требуется опция 1c.
- 4 Чтобы установить нагрузочную печатную плату в кожухе большего размера, требуется пластина для монтажа платы.

Medium casing type ·VRV4· heat pump: modules ·8~12-HP
Large casing type ·VRV4· heat pump: modules ·14~20-HP

3D120006B

4 Таблица сочетания

4 - 1 Таблица сочетания

REMQU5U,REYQ8-20U,RXYQQ8-20U, RXYTQ8-16UYF,RYYQ8-20U,RYMQ8-20U

Ограничения на сочетание блоков: Наружные блоки VRV4 (все модели) + внутренние блоки 15 класса

Рассматриваемые блоки: FXZQ15A и FXAQ15A.

1. В случае, если система включает эти внутренние блоки, и общее отношение подключения (CR) $\leq 100\%$: особых ограничений нет.
Обеспечьте соблюдение ограничений, относящихся к обычным внутренним блокам VRV DX.
2. В случае, если система включает эти внутренние блоки, и общее отношение подключения (CR) $> 100\%$: имеются ограничения.
 - A. Если отношение подключения (CR1) суммы всех блоков FXZQ15A и/или FXAQ15A в системе $\leq 70\%$, и ВСЕ другие внутренние блоки VRV DX имеют класс производительности > 50 : особых ограничений нет.
 - B. Если отношение подключения (CR1) суммы всех блоков FXZQ15A и/или FXAQ15A в системе $\leq 70\%$, и НЕ ВСЕ другие внутренние блоки VRV DX имеют класс производительности > 50 : действуют указанные ниже ограничения.
 - $100\% < CR \leq 105\% \rightarrow$ CR1 суммы всех внутренних блоков FXZQ15A и/или FXAQ15A в системе должно быть $\leq 70\%$.
 - $105\% < CR \leq 110\% \rightarrow$ CR1 суммы всех внутренних блоков FXZQ15A и/или FXAQ15A в системе должно быть $\leq 60\%$.
 - $110\% < CR \leq 115\% \rightarrow$ CR1 суммы всех внутренних блоков FXZQ15A и/или FXAQ15A в системе должно быть $\leq 40\%$.
 - $115\% < CR \leq 120\% \rightarrow$ CR1 суммы всех внутренних блоков FXZQ15A и/или FXAQ15A в системе должно быть $\leq 25\%$.
 - $120\% < CR \leq 125\% \rightarrow$ CR1 суммы всех внутренних блоков FXZQ15A и/или FXAQ15A в системе должно быть $\leq 10\%$.
 - $125\% < CR \leq 130\% \rightarrow$ FXZQ15A и FXAQ15A не могут использоваться.

ПРИМЕЧАНИЕ

Рассматриваются только указанные внутренние блоки класса 15. Остальные внутренние блоки должны соответствовать правилам, относящимся к обычным внутренним блокам VRV DX.

3D104665

4 Таблица сочетания

4 - 1 Таблица сочетания

RXYQQ-U
RXYQ-U
RYYQ-U
RYMQ-U

Тепловой насос VRV4
Таблица стандартных сочетаний мультисистем

		8 л.с.	10 л.с.	12 л.с.	14 л.с.	16 л.с.	18 л.с.	20 л.с.
Тепловой насос	RXYQ8* / RYYQ8* / RXYQQ8*	1						
	RXYQ10* / RYYQ10* / RXYQQ10*		1					
	RXYQ12* / RYYQ12* / RXYQQ12*			1				
	RXYQ14* / RYYQ14* / RXYQQ14*				1			
	RXYQ16* / RYYQ16* / RXYQQ16*					1		
	RXYQ18* / RYYQ18* / RXYQQ18*						1	
	RXYQ20* / RYYQ20* / RXYQQ20*							1
Мультисочетание с 2 наружными блоками	RXYQ22* / RYYQ22* / RXYQQ22*		1	1				
	RXYQ24* / RYYQ24* / RXYQQ24*	1				1		
	RXYQ26* / RYYQ26* / RXYQQ26*			1	1			
	RXYQ28* / RYYQ28* / RXYQQ28*			1		1		
	RXYQ30* / RYYQ30* / RXYQQ30*			1			1	
	RXYQ32* / RYYQ32* / RXYQQ32*					2		
	RXYQ34* / RYYQ34* / RXYQQ34*					1	1	
	RXYQ36* / RYYQ36* / RXYQQ36*					1		1
Мультисочетание с 3 наружными блоками	RXYQ38* / RYYQ38* / RXYQQ38*	1	1					1
	RXYQ40* / RYYQ40* / RXYQQ40*		1	1			1	
	RXYQ42* / RYYQ42* / RXYQQ42*		1			2		
	RXYQ44* / RYYQ44*			1		2		
	RXYQ46* / RYYQ46*				1	2		
	RXYQ48* / RYYQ48*					3		
	RXYQ50* / RYYQ50*					2	1	
	RXYQ52* / RYYQ52*					1	2	
	RXYQ54* / RYYQ54*						3	

ПРИМЕЧАНИЯ

RYYQ8~20 = Один, непрерывный нагрев

RYYQ22~54 = Мультисистема, непрерывный нагрев

RXYQ8~20 = Один, без непрерывного нагрева

RXYQ22~54 = Мультисистема, без непрерывного нагрева

RXYQQ8~20 = Один, без непрерывного нагрева, для модернизации (VRV4-Q)

RXYQQ22~42M = Мультисистема, без непрерывного нагрева, для модернизации (VRV4-Q)

- Для одноблочных установок: блоки RYYQ* (непрерывный нагрев) и блоки RXYQ* (без непрерывного нагрева)
- Сочетания с наружным блоком мультисистемы без непрерывного нагрева содержат блоки RXYQ8~20 (например, RXYQ36*=RXYQ16*+RXYQ20*).
- Сочетания с наружным блоком мультисистемы с непрерывным нагревом содержат блоки RYMQ8~20 (например, RYYQ36*=RYMQ16*+RYMQ20*).
- Блоки RYMQ* могут использоваться только в сочетаниях с наружным блоком мультисистемы и не могут эксплуатироваться в качестве автономных блоков.
- Блоки RYYQ8~20* не могут использоваться в сочетаниях с наружным блоком мультисистемы.
- RYYQ8~20 Сочетания с наружным блоком мультисистемы с непрерывным нагревом не могут содержать блоки RXYQ*.
- RXYQ8~20 Сочетания с наружным блоком мультисистемы без непрерывного нагрева не могут содержать блоки RYMQ*.
- Модели для модернизации мультисистем без непрерывного нагрева содержат только модули RXYQQ8~20 (например, RXYQQ36*=RXYQQ16*+RXYQQ20*).
- Блоки для модернизации нельзя комбинировать с другими блоками.
- Запрещается использовать один общий холодильный контур для блоков серий Т и U. В случае сочетания этих блоков убедитесь в том, что они подключены к разным холодильным контурам.

3D120060

4 Таблица сочетания

4 - 1 Таблица сочетания

RXYQ-U
RYYQ-U
RYMQ-U

VRV4

Тепловой насос

Ограничения на сочетания внутренних агрегатов

(1/2)

Схема сочетания внутреннего агрегата	Внутренний блок VRV* DX	Внутренний блок RA DX	Блок Hydrobox	Центральный кондиционер (АНУ) ⁽³⁾
Внутренний блок VRV* DX	O	O	O	O
Внутренний блок RA DX	O	O	X	X
Блок Hydrobox	O	X	O ₁	X
Центральный кондиционер ⁽³⁾	O	X	X	O ₂

O: Разрешено
X: Не допускается

Примечания

- Внутренний блок VRV* DX
 - При объединении внутренних агрегатов VRV DX с наружными агрегатами других типов руководствуйтесь следующими схемами сочетаний:

Пример

Разрешено : (внутренний агрегат VRV DX + блок Hydrobox) или (внутренний агрегат VRV DX + внутренний агрегат RA DX) или (внутренний агрегат VRV DX + АНУ)
Не допускается : (внутренний агрегат VRV DX + (внутренний агрегат RA DX (блок Hydrobox или АНУ))) или (внутренний агрегат VRV DX + (блок Hydrobox (внутренний агрегат RA DX или АНУ)))
- O₁
 - Подсоединяйте только блоки Hydrobox тепловому насосу VRV IV в сочетании с внутренним агрегатом VRV DX.
 - См. ограничения на коэффициент соединения (3D079540 & 3D117169).
 - Соединение только с блоками Hydrobox: см. решения Daikin Altherma.
 - Подсоединяйте только блоки Hydrobox серии HXY*.
 - Не допускается использование блоков HXND* серии Hydrobox.
- O₂
 - Сочетание только АНУ + блок управления EKEQFA (сочетание с внутренними агрегатами VRV DX не допускается; максимум 54 л. с. для комплекта 400 + 2x500 класса EKEQV)
 - Возможно X-управление (до 3x [блоков EKEQV + EKEQFA*]) можно подсоединять к одному наружному агрегату (системе). Регулирование переменной температуры хладагента невозможно.
 - Возможно Y-управление (до 3x [блоков EKEQV + EKEQFA*]) можно подсоединять к одному наружному агрегату (системе). Регулирование переменной температуры хладагента невозможно.
 - Возможно W-управление (до 3x [блоков EKEQV + EKEQFA*]) можно подсоединять к одному наружному агрегату (системе). Регулирование переменной температуры хладагента невозможно.
 - Сочетание только АНУ + блок управления EKEQMA (не объединяется с внутренними агрегатами VRV DX)
 - Возможно Z-управление (допустимое количество [блоков EKEQV + EKEQMA] определяется коэффициентом соединения (90-110%) и производительностью наружного агрегата).
- Сочетание АНУ и внутренних агрегатов VRV DX
 - Возможно Z-управление (допускаются блоки EKEQMA*, но с ограниченным коэффициентом соединения).
- Не допускается сочетание АНУ с блоками Hydrobox или внутренними агрегатами RA DX.
- (3) Следующие блоки рассматриваются как вентиляционные установки (АНУ):
 - теплообменник EKEQV + EKEQ(MA/FA) + АНУ
 - воздушная завеса Biddle
 - Блоки FXMQ_MF

Информация
Блоки VKM рассматриваются как стандартные внутренние агрегаты VRV DX.

3D079543F

RXYQ-U
RYYQ-U
RYMQ-U

VRV4

Тепловой насос

Ограничения на сочетания внутренних агрегатов

(2/2)

Таблица сочетаний	RYYQ* Включающая один агрегат модель с непрерывным нагревом	RYYQ* Включающая несколько агрегатов модель с непрерывным нагревом	RXYQ* RXMLQ* RXYLQ* Включающая один агрегат модель без непрерывного нагрева	RXYQ* RXMLQ* RXYLQ* Включающая несколько агрегатов модель без непрерывного нагрева
Внутренний блок VRV* DX	O	O	O	O
Внутренний блок RA DX	O	X	O	X
Блок Hydrobox	O	O ₁	O	O ₁
Центральный кондиционер (АНУ)	O	O	O	O

O: Разрешено
X: Не допускается

Примечания

- O₁
 - Доступно по запросу посредством процедуры SPN.
- (2) Следующие блоки рассматриваются как вентиляционные установки (АНУ):
 - теплообменник EKEQV + EKEQ(MA/FA) + АНУ
 - воздушная завеса Biddle
 - Блоки FXMQ_MF

3D079543F

4 Таблица сочетания

4 - 1 Таблица сочетания

RYMQ-U

RYYQ-U

Список совместимости: тепловой насос VRV4 - внутренний блок RA DX

Настенный монтаж	<i>Emura</i>	FTXJ20M FTXJ25M FTXJ35M FTXJ50M FTXA20 FTXA25 FTXA35 FTXA42 FTXA50 FTXM20R FTXM25R FTXM35R FTXM42R FTXM50R FTXM60R FTXM71R
	<i>Stylish</i>	
Потолочный/настенный монтаж	<i>FTXM</i>	
	<i>Flex</i>	FLXS25B FLXS35B FLXS50B FLXS60B
Напольная установка	<i>FVXM</i>	FVXM25F FVXM35F FVXM50F FVXM25A FVXM35A FVXM50A CVXM20A
	<i>Nexura</i>	FVXG25K FVXG35K FVXG50K

Примечание

Ограничения на использование внутренних агрегатов RA DX с тепловым насосом VRV4 устанавливаются в соответствии с правилами, заданными на чертежах 3D079543 и 3D079540.

Если требуется подсоединить внутренние агрегаты RA/SA DX кассетного, потолочного или канального типа, используйте вместо них эквивалентные внутренние агрегаты VRV DX.

3D082373G

5 Таблицы производительности

5 - 1 Условные обозначения таблицы производительностей


Для удовлетворения потребностей клиентов в быстром доступе к данным в удобном формате мы разработали инструмент, позволяющий воспользоваться таблицами производительности.

Ниже приведена ссылка на базу данных таблиц производительности и обзор всех инструментов, которые мы предлагаем, чтобы помочь вам выбрать наиболее подходящий продукт:

- **База данных таблиц производительности:** позволяет быстро найти и экспортировать данные производительности, соответствующие модели блока, температуре хладагента и соотношению подключений.
- Для получения доступа к средству просмотра таблиц производительности посетите сайт:
https://my.daikin.eu/content/denv/en_US/home/applications/software-finder/capacity-table-viewer.html



- Обзор **всех программных инструментов** приведен здесь:
https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/software-finder.html



5 Таблицы производительности

5 - 2 Поправочный коэффициент для производительности

RXYQQ-U

RXYQ-U

RYYQ-U VRV4

RYMQ-U Тепловой насос

Общий коэффициент производительности по отоплению

В таблицах нагревательной способности не учитывается уменьшение производительности в случае обледенения или размораживания. Значения производительности, для которых учитываются эти коэффициенты (т. е. интегральные показатели нагревательной способности), можно рассчитать следующим образом:

Формула

A = Интегрированная производительность по отоплению

B = Характеристики производительности (см. таблицу)

C = Интегральный поправочный коэффициент для обледенения (см. таблицу)

A = B * C

Температура воздуха на входе в теплообменник


[°CDB/°CWB]	-7/-7,6 или меньше	-5/-5,6	-3/-3,7	0/-0,7	3/2,2	5/4,1	7/6
Общий поправочный коэффициент на накопление замораживания C							
8НР	0,95	0,93	0,88	0,84	0,85	0,90	1,00
10НР	0,95	0,93	0,87	0,79	0,80	0,88	1,00
12НР	0,95	0,92	0,87	0,75	0,76	0,85	1,00
14НР	0,95	0,92	0,86	0,72	0,73	0,84	1,00
16НР	0,95	0,92	0,86	0,72	0,72	0,83	1,00
18НР	0,95	0,93	0,88	0,84	0,85	0,90	1,00
20НР	0,95	0,93	0,88	0,84	0,85	0,90	1,00
22НР	0,95	0,92	0,87	0,77	0,78	0,86	1,00
24НР	0,95	0,92	0,87	0,75	0,76	0,85	1,00
26НР	0,95	0,92	0,86	0,73	0,74	0,84	1,00
28НР	0,95	0,92	0,86	0,73	0,74	0,84	1,00
30НР	0,95	0,93	0,87	0,80	0,81	0,88	1,00
32НР	0,95	0,92	0,86	0,71	0,72	0,83	1,00
34НР	0,95	0,92	0,87	0,78	0,79	0,87	1,00
36НР	0,95	0,92	0,87	0,78	0,79	0,87	1,00
38НР	0,95	0,93	0,88	0,83	0,84	0,89	1,00
40НР	0,95	0,93	0,87	0,80	0,81	0,88	1,00
42НР	0,95	0,92	0,86	0,73	0,74	0,84	1,00
44НР	0,95	0,92	0,86	0,72	0,73	0,84	1,00
46НР	0,95	0,92	0,86	0,72	0,72	0,83	1,00
48НР	0,95	0,92	0,86	0,71	0,72	0,83	1,00
50НР	0,95	0,92	0,87	0,76	0,77	0,86	1,00
52НР	0,95	0,93	0,87	0,80	0,81	0,88	1,00
54НР	0,95	0,93	0,88	0,84	0,85	0,90	1,00

Примечания

На рисунке показана интегральная нагревательная способность для одного цикла (от размораживания до следующего цикла).

Если на теплообменнике наружного агрегата скапливается снег, происходит временное уменьшение производительности в зависимости от температуры снаружи (°C DB), относительной влажности (RH) и степени обледенения.

Данные для мультисчетаний 22~54НР соответствуют стандартным мультисчетаниям на чертеже 3D079534.

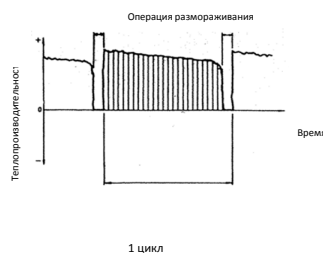


3D079898A

5 Таблицы производительности


5 - 2 Поправочный коэффициент для производительности

RXYQQ8U
RXYQ8U
RYYQ8U
RYMQ8U

Поправочный коэффициент для производительности по охлаждению

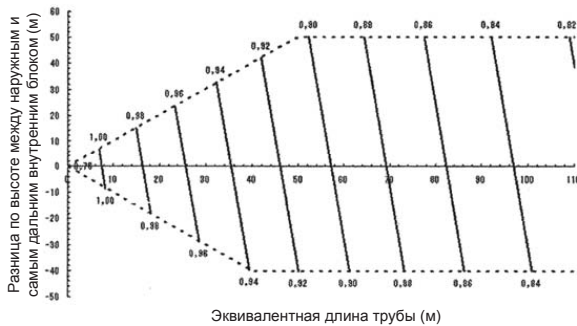

Поправочный коэффициент для производительности по отоплению

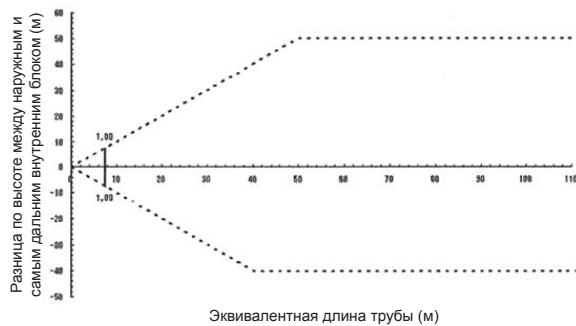

5

ПРИМЕЧАНИЯ

- Эти графики показывают поправочный коэффициент на длину трубы для стандартной системы внутреннего блока при максимальной нагрузке (с установленным на максимум термостатом) при стандартных условиях. Более того, в условиях частичной нагрузки наблюдается лишь незначительное отклонение от поправочного коэффициента производительности, указанного на приведенных выше графиках.
- В этом наружном блоке осуществляется постоянное управление давлением испарения при охлаждении и давлением конденсации - при отоплении.
- Способ расчета производительности наружных блоков
Максимальная производительность системы будет равна или общей производительности внутренних блоков, или максимальной производительности наружных блоков (как указано ниже), в зависимости от того, какая величина меньше.

Условие: Отношение подключения внутренних блоков не превышает 100%.

$$\text{Максимальная производительность наружных блоков} = \text{Производительность наружных блоков на основании таблицы с данными для отношения подключения 100\%} \times \text{Поправочный коэффициент для труб до самого дальнего внутреннего блока}$$

Условие: Отношение подключения внутренних блоков превышает 100%.

$$\text{Максимальная производительность наружных блоков} = \text{Производительность наружных блоков на основании таблицы с данными для соотношений установок} \times \text{Поправочный коэффициент для труб до самого дальнего внутреннего блока}$$

- Если разность уровней равна 50 м или больше (см. руководство по установке и документацию к 3D079540 / 3D079543), и эквивалентная длина трубы составляет 90 м или больше, диаметр основных труб для газа и жидкости (наружный блок - разветвительные участки) необходимо увеличить. Новые значения диаметров указаны ниже.

Модель	Газ	Жидкость
8 л.с.	22,2	12,7

- Если длина трубы после первого набора ответвления для хладагента превышает 40 м, размер трубы между первым и последним наборами ответвления должен быть увеличен (только для внутренних блоков VRV DX; подробная информация приведена в руководстве по установке).
*Допустимые варианты конфигурации системы и правила выполнения различных подключений внутренних блоков приведены в Руководстве по установке системы.

Диаметр основных трубок (стандартный размер)

Модель	Газ	Жидкость
8 л.с.	19,1	9,5


- Эквивалентная длина на приведенных выше графиках основана на следующей эквивалентной длине

$$\text{Эквивалентная длина трубы} = \text{Эквивалентная длина основной трубы} \times \text{Поправочный коэффициент} + \text{Эквивалентная длина трубок ответвлений}$$

Найдите поправочный коэффициент по следующей таблице. При расчете производительности по охлаждению: размер трубы для газа При расчете производительности по отоплению: размер трубы для жидкости

	Поправочный коэффициент	
	Стандартный размер	Увеличение размера
Охлаждение (трубка для газа)	1,0	0,5
Нагрев (трубка для жидкости)	1,0	0,5

Пример

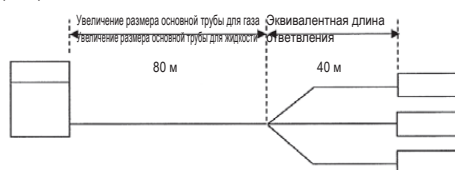

В приведенном выше случае (Охлаждение) Общая эквивалентная длина = 80 м x 0,5 + 40 м = 80 м

(Отопление) Общая эквивалентная длина = 80 м x 0,5 + 40 м = 80 м

Скорость изменения производительности по охлаждению при перепаде высоты = 0 м, таким образом, приблизительно равна 0,86
производительности по отоплению при перепаде высоты = 0 м, таким образом, приблизительно равна 1,0

3D079897A


5 Таблицы производительности

5 - 2 Поправочный коэффициент для производительности


5

RXYQQ10U
RXYQ10U
RYYQ10U
RYMQ10U

Поправочный коэффициент для производительности по охлаждению

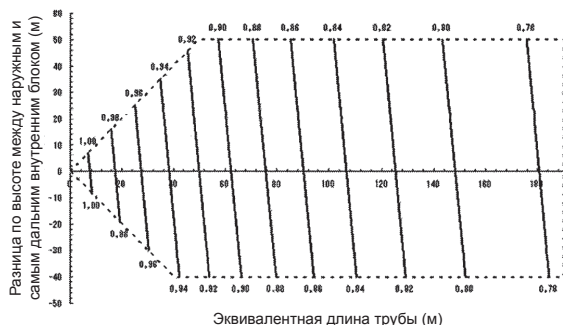

Поправочный коэффициент для производительности по отоплению

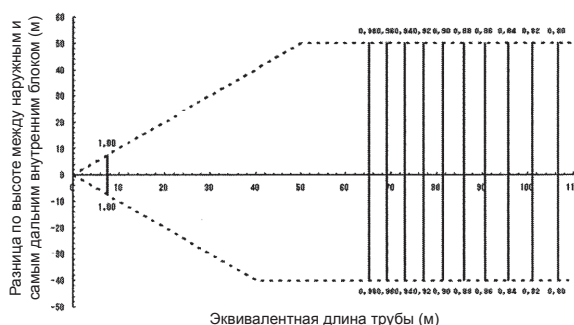

ПРИМЕЧАНИЯ

- Эти графики показывают поправочный коэффициент на длину трубы для стандартной системы внутреннего блока при максимальной нагрузке (с установленным на максимум термостатом) при стандартных условиях. Более того, в условиях частичной нагрузки наблюдается лишь незначительное отклонение от поправочного коэффициента производительности, указанного на приведенных выше графиках.
- В этом наружном блоке осуществляется постоянное управление давлением испарения при охлаждении и давлением конденсации - при отоплении.
- Способ расчета производительности наружных блоков
Максимальная производительность системы будет равна или общей производительности внутренних блоков, или максимальной производительности наружных блоков (как указано ниже), в зависимости от того, какая величина меньше.

Условие: Отношение подключения внутренних блоков не превышает 100%.

$$\text{Максимальная производительность наружных блоков} = \text{Производительность наружных блоков на основании таблицы с данными для отношения подключения 100\%} \times \text{Поправочный коэффициент для труб до самого дальнего внутреннего блока}$$

Условие: Отношение подключения внутренних блоков превышает 100%.

$$\text{Максимальная производительность наружных блоков} = \text{Производительность наружных блоков на основании таблицы с данными для соотношений установок} \times \text{Поправочный коэффициент для труб до самого дальнего внутреннего блока}$$

- Если разность уровней равна 50 м или больше (см. руководство по установке и документацию к 3D079540 / 3D079543), и эквивалентная длина трубы составляет 90 м или больше, диаметр основных труб для газа и жидкости (наружный блок - разветвительные участки) необходимо увеличить. Новые значения диаметров указаны ниже.

Модель	Газ	Жидкость
RXYQ10P	25,4*	12,7

*Если нет на месте, не увеличивайте. При отсутствии увеличения необходимо применить поправочный коэффициент к эквивалентной длине (см. примечание 6).

- Если длина трубы после первого набора ответвления для хладагента превышает 40 м, размер трубы между первым и последним наборами ответвления должен быть увеличен (только для внутренних блоков VRV DX; подробная информация приведена в руководстве по установке).

*Допустимые варианты конфигурации системы и правила выполнения различных подключений внутренних блоков приведены в Руководстве по установке системы.

Диаметр основных труб (стандартный размер)

Модель	Газ	Жидкость
10 HP	22,2	9,5


- Эквивалентная длина на приведенных выше графиках основана на следующей эквивалентной длине

$$\text{Эквивалентная длина трубы} = \text{Эквивалентная длина основной трубы} \times \text{Поправочный коэффициент} + \text{Эквивалентная длина трубок ответвлений}$$

Найдите поправочный коэффициент по следующей таблице. При расчете производительности по охлаждению: размер трубы для газа При расчете производительности по отоплению: размер трубы для жидкости

	Поправочный коэффициент	
	Стандартный размер	Увеличение размера
Охлаждение (трубка для газа)	1.0	0,5
Нагрев (трубка для жидкости)	1.0	0,5

Пример

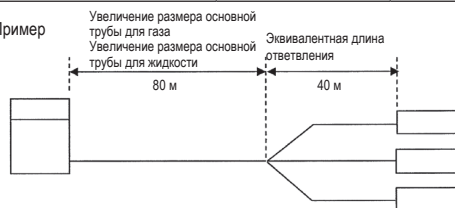

В приведенном выше случае (Охлаждение) Общая эквивалентная длина = 80 м x 0,5 + 40 м = 80 м

(Отопление) Общая эквивалентная длина = 80 м x 0,5 + 40 м = 80 м

Скорость изменения производительности по охлаждению при перепаде высоты = 0 м, таким образом, приблизительно равна 0,87
производительности по отоплению при перепаде высоты = 0 м, таким образом, приблизительно равна 0,90

3D079897A

5 Таблицы производительности

5 - 2 Поправочный коэффициент для производительности


RXYQQ12,14,16,24,36U

RXYQ12,14,24,36U


RYYQ12,14,24,36U

RYMQ12,14U

Поправочный коэффициент для производительности по охлаждению

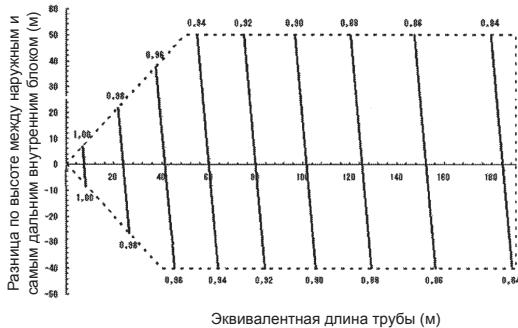

Поправочный коэффициент для производительности по отоплению

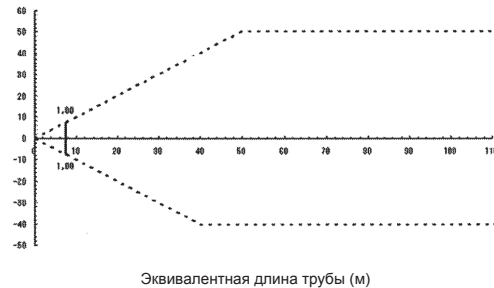

5

ПРИМЕЧАНИЯ

- Эти графики показывают поправочный коэффициент на длину трубы для стандартной системы внутреннего блока при максимальной нагрузке (с установленным на максимум термостатом) при стандартных условиях. Более того, в условиях частичной нагрузки наблюдается лишь незначительное отклонение от поправочного коэффициента производительности, указанного на приведенных выше графиках.
- В этом наружном блоке осуществляется постоянное управление давлением испарения при охлаждении и давлением конденсации - при отоплении.
- Способ расчета производительности наружных блоков

Максимальная производительность системы будет равна или общей производительности внутренних блоков, или максимальной производительности наружных блоков (как указано ниже), в зависимости от того, какая величина меньше.

Условие: Отношение подключения внутренних блоков не превышает 100%.

$$\text{Максимальная производительность наружных блоков} = \frac{\text{Производительность наружных блоков на основании таблицы с данными для отношения подключения 100\%}}{\text{Поправочный коэффициент для труб до самого дальнего внутреннего блока}}$$

Условие: Отношение подключения внутренних блоков превышает 100%.

$$\text{Максимальная производительность наружных блоков} = \frac{\text{Производительность наружных блоков на основании таблицы с данными для соотношений установок}}{\text{Поправочный коэффициент для труб до самого дальнего внутреннего блока}}$$

- Если разность уровней равна 50 м или больше (см. руководство по установке и документацию к 3D079540 / 3D079543), и эквивалентная длина трубы составляет 90 м или больше, диаметр основных труб для газа и жидкости (наружный блок - разветвительные участки) необходимо увеличить. Новые значения диаметров указаны ниже.

Модель	Газ	Жидкость
12 HP	28,6	15,9
14 HP	28,6	15,9
24 HP	34,9	19,1
36 HP	41,3	22,2

- Если длина трубы после первого набора ответвления для хладагента превышает 40 м, размер трубы между первым и последним наборами ответвления должен быть увеличен (только для внутренних блоков VRV DX; подробная информация приведена в руководстве по установке).

*Допустимые варианты конфигурации системы и правила выполнения различных подключений внутренних блоков приведены в Руководстве по установке системы.

Диаметр основных труб (стандартный размер)

Модель	Газ	Жидкость
12 HP	28,6	12,7
14 HP	28,6	12,7
24 HP	34,9	15,9
36 HP	41,3	19,1


- Эквивалентная длина на приведенных выше графиках основана на следующей эквивалентной длине

$$\begin{aligned} \text{Эквивалентная длина трубы} &= \\ &\text{Эквивалентная длина основной трубы} \times \text{Поправочный коэффициент} \\ &+ \\ &\text{Эквивалентная длина трубок ответвлений} \end{aligned}$$

Найдите поправочный коэффициент по следующей таблице. При расчете производительности по охлаждению: размер трубы для газа При расчете производительности по отоплению: размер трубы для жидкости

	Поправочный коэффициент	
	Стандартный размер	Увеличение размера
Охлаждение (трубка для газа)	1,0	
Нагрев (трубка для жидкости)	1,0	0,5

Пример

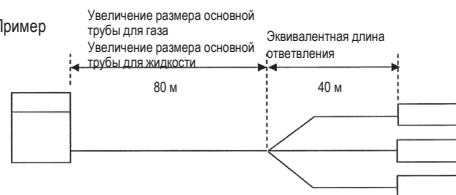

В приведенном выше случае (Охлаждение) Общая эквивалентная длина = 80 м × 1,0 + 40 м = 120 м
(Отопление) Общая эквивалентная длина = 80 м × 0,5 + 40 м = 80 м

Скорость изменения производительности по охлаждению при перепаде высоты = 0 м, таким образом, приблизительно равна 0,89
производительности по отоплению при перепаде высоты = 0 м, таким образом, приблизительно равна 1,0

3D079897A

5 Таблицы производительности


5 - 2 Поправочный коэффициент для производительности

RXYQQ16U
RXYQ16U
RYYQ16U
RYMQ16U

Поправочный коэффициент для производительности по охлаждению



Поправочный коэффициент для производительности по отоплению

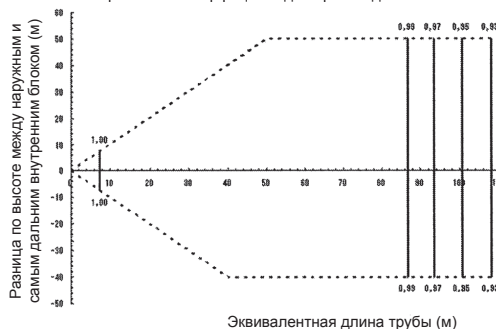

ПРИМЕЧАНИЯ

- Эти графики показывают поправочный коэффициент на длину трубы для стандартной системы внутреннего блока при максимальной нагрузке (с установленным на максимум термостатом) при стандартных условиях. Более того, в условиях частичной нагрузки наблюдается лишь незначительное отклонение от поправочного коэффициента производительности, указанного на приведенных выше графиках.
- В этом наружном блоке осуществляется постоянное управление давлением испарения при охлаждении и давлением конденсации - при отоплении.
- Способ расчета производительности наружных блоков
Максимальная производительность системы будет равна или общей производительности внутренних блоков, или максимальной производительности наружных блоков (как указано ниже), в зависимости от того, какая величина меньше.

Условие: Отношение подключения внутренних блоков не превышает 100%.

$$\text{Максимальная производительность наружных блоков} = \text{Производительность наружных блоков на основании таблицы с данными для отношения подключения 100\%} \times \text{Поправочный коэффициент для труб до самого дальнего внутреннего блока}$$

Условие: Отношение подключения внутренних блоков превышает 100%.

$$\text{Максимальная производительность наружных блоков} = \text{Производительность наружных блоков на основании таблицы с данными для соотношений установок} \times \text{Поправочный коэффициент для труб до самого дальнего внутреннего блока}$$

- Если разность уровней равна 50 м или больше (см. руководство по установке и документацию к 3D079540 / 3D079543), и эквивалентная длина трубы составляет 90 м или больше, диаметр основных трубок для газа и жидкости (наружный блок - разветвительные участки) необходимо увеличить. Новые значения диаметров указаны ниже.

Модель	Газ	Жидкость
16 HP	31,8"	15,9

*Если нет на месте, не увеличивайте. При отсутствии увеличения необходимо применить поправочный коэффициент к эквивалентной длине (см. примечание 6).

- Если длина трубы после первого набора ответвления для хладагента превышает 40 м, размер трубы между первым и последним наборами ответвления должен быть увеличен (только для внутренних блоков VRV DX; подробная информация приведена в руководстве по установке).

*Допустимые варианты конфигурации системы и правила выполнения различных подключений внутренних блоков приведены в Руководстве по установке системы.

Диаметр основных трубок (стандартный размер)

Модель	Газ	Жидкость
16 HP	28,6	12,7


- Эквивалентная длина на приведенных выше графиках основана на следующей эквивалентной длине

$$\text{Эквивалентная длина трубы} = \text{Эквивалентная длина основной трубы} \times \text{Поправочный коэффициент} + \text{Эквивалентная длина трубок ответвлений}$$

Найдите поправочный коэффициент по следующей таблице. При расчете производительности по охлаждению: размер трубы для газа. При расчете производительности по отоплению: размер трубы для жидкости

	Поправочный коэффициент	
	Стандартный размер	Увеличение размера
Охлаждение (трубка для газа)	1,0	0,5
Нагрев (трубка для жидкости)	1,0	0,5

Пример

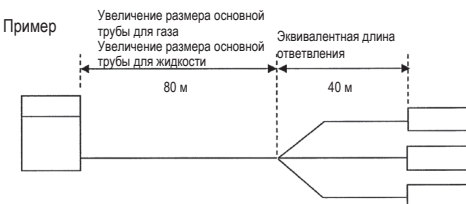

В приведенном выше случае (Охлаждение) Общая эквивалентная длина = 80 м x 1,0 + 40 м = 80 м

Скорость изменения (Отопление) Общая эквивалентная длина = 80 м x 0,5 + 40 м = 80 м


производительности по охлаждению при перепаде высоты = 0 м, таким образом, приблизительно равна 0,88
производительности по отоплению при перепаде высоты = 0 м, таким образом, приблизительно равна 0,99

3D079897A

5 Таблицы производительности

5 - 2 Поправочный коэффициент для производительности

RXYQQ18,26,28,30,38,40,42,44U
RXYQ18,26,28,30,38,40,42,44U
RYYQ18,26,28,30,38,40,42,44U
RYYQ18U

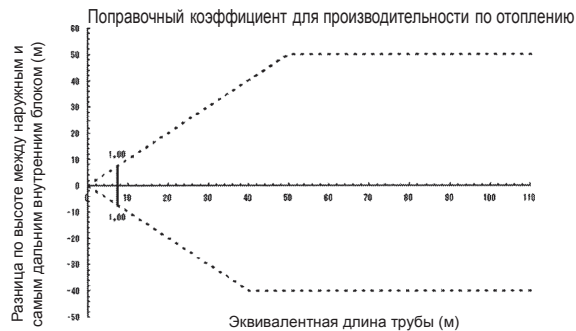

ПРИМЕЧАНИЯ

- Эти графики показывают поправочный коэффициент на длину трубы для стандартной системы внутреннего блока при максимальной нагрузке (с установленным на максимум термостатом) при стандартных условиях. Более того, в условиях частичной нагрузки наблюдается лишь незначительное отклонение от поправочного коэффициента производительности, указанного на приведенных выше графиках.

- В этом наружном блоке осуществляется постоянное управление давлением испарения при охлаждении и давлением конденсации - при отоплении.

- Способ расчета производительности наружных блоков

Максимальная производительность системы будет равна или общей производительности внутренних блоков, или максимальной производительности наружных блоков (как указано ниже), в зависимости от того, какая величина меньше.

Условие: Отношение подключения внутренних блоков не превышает 100%.

$$\text{Максимальная производительность наружных блоков} = \frac{\text{Производительность наружных блоков на основании таблицы с данными для отношения подключения 100\%}}{\text{Поправочный коэффициент для труб до самого дальнего внутреннего блока}}$$

Условие: Отношение подключения внутренних блоков превышает 100%.

$$\text{Максимальная производительность наружных блоков} = \frac{\text{Производительность наружных блоков на основании таблицы с данными для соотношений установок}}{\text{Поправочный коэффициент для труб до самого дальнего внутреннего блока}}$$

- Если разность уровней равна 50 м или больше (см. руководство по установке и документацию к 3D079540 / 3D079543), и эквивалентная длина трубы составляет 90 м или больше, диаметр основных труб для газа и жидкости (наружный блок - разветвительные участки) необходимо увеличить. Новые значения диаметров указаны ниже.

Модель	Газ	Жидкость
18 HP	31,8*	19,1
26-30 HP	38,1*	22,2
38-44 HP	41,3	22,2

*Если нет на месте, не увеличивайте. При отсутствии увеличения необходимо применить поправочный коэффициент к эквивалентной длине (см. примечание 6).

- Если длина трубы после первого набора ответвления для хладагента превышает 40 м, размер трубы между первым и последним наборами ответвления должен быть увеличен (только для внутренних блоков VRV DX; подробная информация приведена в руководстве по установке).

*Допустимые варианты конфигурации системы и правила выполнения различных подключений внутренних блоков приведены в Руководстве по установке системы.

Диаметр основных труб (стандартный размер)


Модель	Газ	Жидкость
18 HP	28,6	15,9
26-30 HP	34,9	19,1
38-44 HP	41,3	19,1

- Эквивалентная длина на приведенных выше графиках основана на следующей эквивалентной длине

$$\begin{aligned} &\text{Эквивалентная длина трубы} = \\ &\text{Эквивалентная длина основной трубы} \times \text{Поправочный коэффициент} \\ &+ \\ &\text{Эквивалентная длина трубок ответвлений} \end{aligned}$$

Найдите поправочный коэффициент по следующей таблице. При расчете производительности по охлаждению: размер трубы для газа. При расчете производительности по отоплению: размер трубы для жидкости.

	Поправочный коэффициент	
	Стандартный размер	Увеличение размера
Охлаждение (трубка для газа)	1,0	0,5
Нагрев (трубка для жидкости)	1,0	0,5

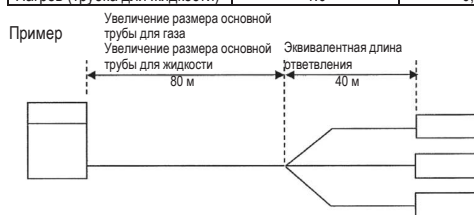

В приведенном выше случае (для RXYQ38-44) (Охлаждение) Общая эквивалентная длина = 80 м × 1,0 + 40 м = 120 м

(Отопление) Общая эквивалентная длина = 80 м × 0,5 + 40 м = 80 м
производительности по охлаждению при перепаде высоты = 0 м, таким образом, приблизительно равна 0,83
производительности по отоплению при перепаде высоты = 0 м, таким образом, приблизительно равна 1,0

3D079897A

5 Таблицы производительности

5 - 2 Поправочный коэффициент для производительности

RXYQQ20,32,34U



RXYQ20,32,34U

RYYQ20,32,34U

RYYMQ20,32,34U

Поправочный коэффициент для производительности по охлаждению

Поправочный коэффициент для производительности по отоплению

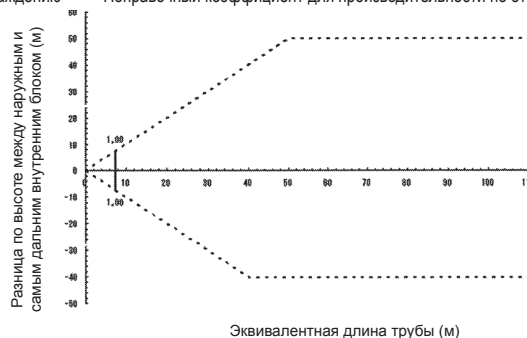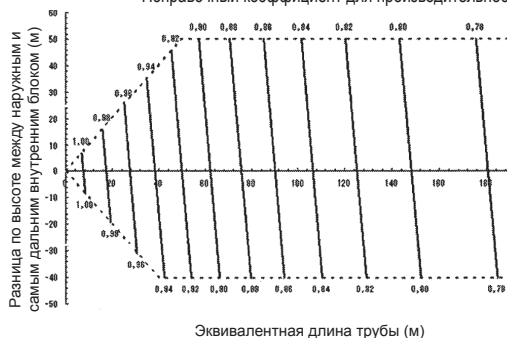

ПРИМЕЧАНИЯ

- Эти графики показывают поправочный коэффициент на длину трубы для стандартной системы внутреннего блока при максимальной нагрузке (с установленным на максимум термостатом) при стандартных условиях. Более того, в условиях частичной нагрузки наблюдается лишь незначительное отклонение от поправочного коэффициента производительности, указанного на приведенных выше графиках.
- В этом наружном блоке осуществляется постоянное управление давлением испарения при охлаждении и давлением конденсации - при отоплении.

3. Способ расчета производительности наружных блоков

Максимальная производительность системы будет равна или общей производительности внутренних блоков, или максимальной производительности наружных блоков (как указано ниже), в зависимости от того, какая величина меньше.

Условие: Отношение подключения внутренних блоков не превышает 100%.

$$\text{Максимальная производительность наружных блоков} = \frac{\text{Производительность наружных блоков на основании таблицы с данными для отношения подключения 100\%}}{\text{Поправочный коэффициент для труб до самого дальнего внутреннего блока}}$$

Условие: Отношение подключения внутренних блоков превышает 100%.

$$\text{Максимальная производительность наружных блоков} = \frac{\text{Производительность наружных блоков на основании таблицы с данными для соотношений установок}}{\text{Поправочный коэффициент для труб до самого дальнего внутреннего блока}}$$

- Если разность уровней равна 50 м или больше (см. руководство по установке и документацию к 3D079540 / 3D079543), и эквивалентная длина трубы составляет 90 м или больше, диаметр основных труб для газа и жидкости (наружный блок - разветвительные участки) необходимо увеличить.

Новые значения диаметров указаны ниже.

Модель	Газ	Жидкость
20 HP	31,8*	19,1
32/34 HP	38,1*	22,2

*Если нет на месте, не увеличивайте. При отсутствии увеличения необходимо применить поправочный коэффициент к эквивалентной длине (см. примечание 6).

- Если длина трубы после первого набора ответвления для хладагента превышает 40 м, размер трубы между первым и последним наборами ответвления должен быть увеличен (только для внутренних блоков VRV DX; подробная информация приведена в руководстве по установке).

*Допустимые варианты конфигурации системы и правила выполнения различных подключений внутренних блоков приведены в Руководстве по установке системы.

Диаметр основных труб (стандартный размер)


Модель	Газ	Жидкость
20 HP	28,6	15,9
32/34 HP	34,9	19,1

- Эквивалентная длина на приведенных выше графиках основана на следующей эквивалентной длине

$$\begin{aligned} &\text{Эквивалентная длина трубы} = \\ &\text{Эквивалентная длина основной трубы} \times \text{Поправочный коэффициент} \\ &+ \\ &\text{Эквивалентная длина трубок ответвлений} \end{aligned}$$

Найдите поправочный коэффициент по следующей таблице. При расчете производительности по охлаждению: размер трубы для газа. При расчете производительности по отоплению: размер трубы для жидкости

	Поправочный коэффициент	
	Стандартный размер	Увеличение размера
Охлаждение (трубка для газа)	1,0	0,5
Нагрев (трубка для жидкости)	1,0	0,5

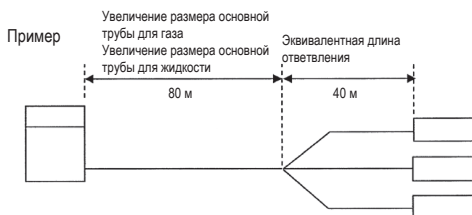

В приведенном выше случае (Охлаждение) Общая эквивалентная длина = 80 м × 0,5 + 40 м = 80 м

(Отопление) Общая эквивалентная длина = 80 м × 0,5 + 40 м = 80 м

Скорость изменения производительности по охлаждению при перепаде высоты = 0 м, таким образом, приблизительно равна 0,88
производительности по отоплению при перепаде высоты = 0 м, таким образом, приблизительно равна 1,0


3D079897A

5 Таблицы производительности


5 - 2 Поправочный коэффициент для производительности

RXYQ22U
RXYQ22U
RYYQ22U
RYMQ22U

Поправочный коэффициент для производительности по охлаждению

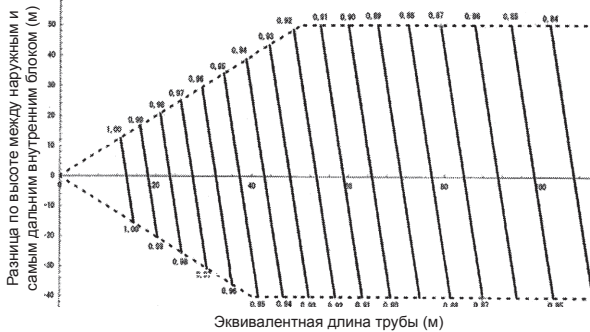

Поправочный коэффициент для производительности по отоплению

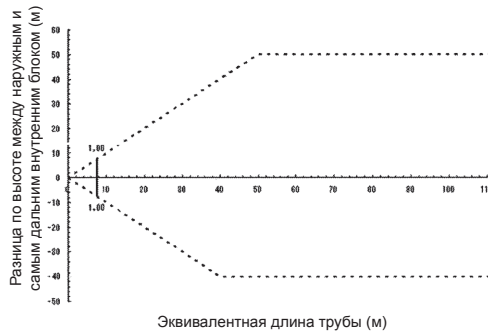

5

ПРИМЕЧАНИЯ

- Эти графики показывают поправочный коэффициент на длину трубы для стандартной системы внутреннего блока при максимальной нагрузке (с установленным на максимум термостатом) при стандартных условиях. Более того, в условиях частичной нагрузки наблюдается лишь незначительное отклонение от поправочного коэффициента производительности, указанного на приведенных выше графиках.
- В этом наружном блоке осуществляется постоянное управление давлением испарения при охлаждении и давлением конденсации - при отоплении.

Способ расчета производительности наружных блоков

Максимальная производительность системы будет равна или общей производительности внутренних блоков, или максимальной производительности наружных блоков (как указано ниже), в зависимости от того, какая величина меньше.

Условие: Отношение подключения внутренних блоков не превышает 100%.

$$\text{Максимальная производительность наружных блоков} = \text{Производительность наружных блоков на основании таблицы с данными для отношения подключения 100\%} \times \text{Поправочный коэффициент для труб до самого дальнего внутреннего блока}$$

Условие: Отношение подключения внутренних блоков превышает 100%.

$$\text{Максимальная производительность наружных блоков} = \text{Производительность наружных блоков на основании таблицы с данными для соотношений установок} \times \text{Поправочный коэффициент для труб до самого дальнего внутреннего блока}$$

- Если разность уровней равна 50 м или больше (см. руководство по установке и документацию к 3D079540 / 3D079543), и эквивалентная длина трубы составляет 90 м или больше, диаметр основных труб для газа и жидкости (наружный блок - разветвительные участки) необходимо увеличить. Новые значения диаметров указаны ниже.

Модель	Газ	Жидкость
22 HP	31,8"	19,1"

* Если нет на месте, не увеличивайте. При отсутствии увеличения нет необходимости в применении поправочного коэффициента к эквивалентной длине (см. примечание 6).

- Если длина трубы после первого набора ответвления для хладагента превышает 40 м, размер трубы между первым и последним наборами ответвления должен быть увеличен (только для внутренних блоков VRV DX; подробная информация приведена в руководстве по установке).

*Допустимые варианты конфигурации системы и правила выполнения различных подключений внутренних блоков приведены в Руководстве по установке системы.

Диаметр основных труб (стандартный размер)


Модель	Газ	Жидкость
22 HP	28,6	15,9

- Эквивалентная длина на приведенных выше графиках основана на следующей эквивалентной длине

$$\text{Общая эквивалентная длина} = \text{Эквивалентная длина основной трубы} \times \text{Поправочный коэффициент} + \text{Эквивалентная длина трубок ответвлений}$$

Найдите поправочный коэффициент по следующей таблице. При расчете производительности по охлаждению: размер трубы для газа При расчете производительности по отоплению: размер трубы для жидкости

	Поправочный коэффициент	
	Стандартный размер	Увеличение размера
Охлаждение (трубка для газа)	1,0	0,5
Нагрев (трубка для жидкости)	1,0	0,5

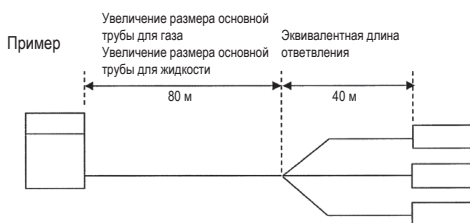

В приведенном выше случае (Охлаждение) Общая эквивалентная длина = 80 м x 0,5 + 40 м = 80 м
(Отопление) Общая эквивалентная длина = 80 м x 0,5 + 40 м = 80 м



Скорость изменения производительности по охлаждению при перепаде высоты = 0 м, таким образом, приблизительно равна 0,88
производительности по отоплению при перепаде высоты = 0 м, таким образом, приблизительно равна 1,0

3D079897A

5 Таблицы производительности

5 - 2 Поправочный коэффициент для производительности

RYYQ46U
RXYQ46U

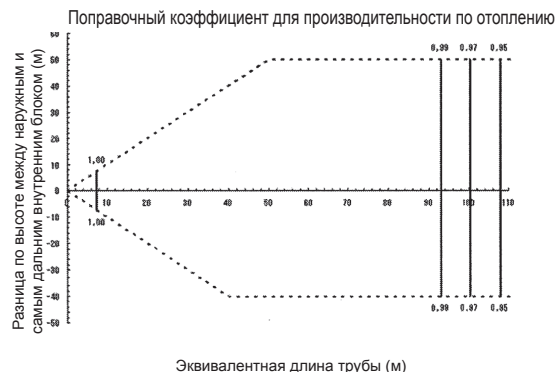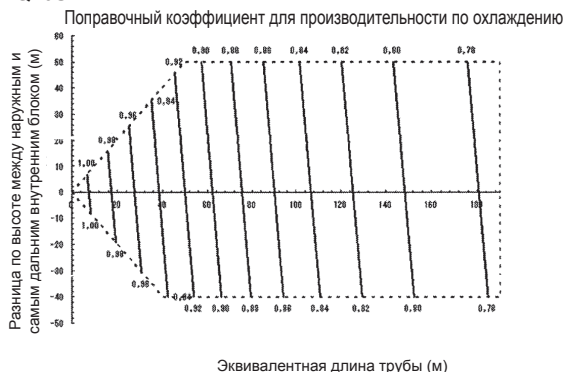

ПРИМЕЧАНИЯ

- Эти графики показывают поправочный коэффициент на длину трубы для стандартной системы внутреннего блока при максимальной нагрузке (с установленным на максимум термостатом) при стандартных условиях. Более того, в условиях частичной нагрузки наблюдается лишь незначительное отклонение от поправочного коэффициента производительности, указанного на приведенных выше графиках.
- В этом наружном блоке осуществляется постоянное управление давлением испарения при охлаждении и давлением конденсации - при отоплении.

Способ расчета производительности наружных блоков

Максимальная производительность системы будет равна или общей производительности внутренних блоков, или максимальной производительности наружных блоков (как указано ниже), в зависимости от того, какая величина меньше.

Условие: Отношение подключения внутренних блоков не превышает 100%.

$$\text{Максимальная производительность наружных блоков} = \frac{\text{Производительность наружных блоков на основании таблицы с данными для отношения подключения 100\%}}{\text{Поправочный коэффициент для труб до самого дальнего внутреннего блока}}$$

Условие: Отношение подключения внутренних блоков превышает 100%.

$$\text{Максимальная производительность наружных блоков} = \frac{\text{Производительность наружных блоков на основании таблицы с данными для соотношений установок}}{\text{Поправочный коэффициент для труб до самого дальнего внутреннего блока}}$$

- Если разность уровней равна 50 м или больше (см. руководство по установке и документацию к 3D079540 / 3D079543), и эквивалентная длина трубы составляет 90 м или больше, диаметр основных труб для газа и жидкости (наружный блок - разветвительные участки) необходимо увеличить. Новые значения диаметров указаны ниже.

Модель	Газ	Жидкость
46 HP	41,3	22,2

- Если длина трубы после первого набора ответвления для хладагента превышает 40 м, размер трубы между первым и последним наборами ответвления должен быть увеличен (только для внутренних блоков VRV DX; подробная информация приведена в руководстве по установке).

*Допустимые варианты конфигурации системы и правила выполнения различных подключений внутренних блоков приведены в Руководстве по установке системы.

Диаметр основных труб (стандартный размер)


Модель	Газ	Жидкость
46 HP	41,3	19,1

- Эквивалентная длина на приведенных выше графиках основана на следующей эквивалентной длине

$$\begin{aligned} &\text{Эквивалентная длина трубы} = \\ &\text{Эквивалентная длина основной трубы} \times \text{Поправочный коэффициент} \\ &+ \\ &\text{Эквивалентная длина трубок ответвлений} \end{aligned}$$

Найдите поправочный коэффициент по следующей таблице. При расчете производительности по охлаждению: размер трубы для газа При расчете производительности по отоплению: размер трубы для жидкости

	Поправочный коэффициент	
	Стандартный размер	Увеличение размера
Охлаждение (трубка для газа)	1,0	
Нагрев (трубка для жидкости)	1,0	0,5

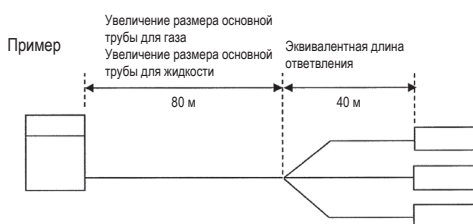

В приведенном выше случае (Охлаждение) Общая эквивалентная длина = 80 м × 1,0 + 40 м = 120 м

(Отопление) Общая эквивалентная длина = 80 м × 0,5 + 40 м = 80 м

Скорость изменения производительности по охлаждению при перепаде высоты = 0 м, таким образом, приблизительно равна 0,83
производительности по отоплению при перепаде высоты = 0 м, таким образом, приблизительно равна 1,0


3D079897A

5 Таблицы производительности

5 - 2 Поправочный коэффициент для производительности


RYYQ48U
RXYQQ48U
RXYQ48U

Поправочный коэффициент для производительности по охлаждению

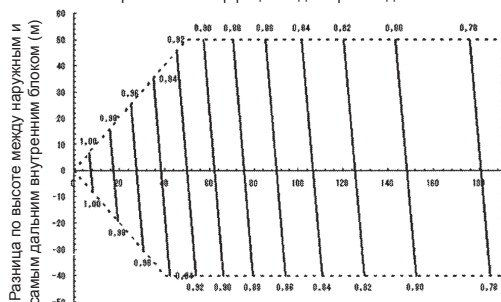

Эквивалентная длина трубы (м)

Поправочный коэффициент для производительности по отоплению

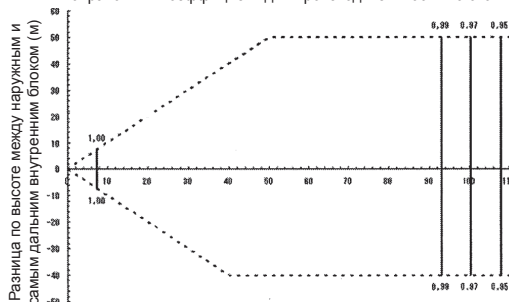

Эквивалентная длина трубы (м)

ПРИМЕЧАНИЯ

- Эти графики показывают поправочный коэффициент на длину трубы для стандартной системы внутреннего блока при максимальной нагрузке (с установленным на максимум термостатом) при стандартных условиях. Более того, в условиях частичной нагрузки наблюдается лишь незначительное отклонение от поправочного коэффициента производительности, указанного на приведенных выше графиках.
- В этом наружном блоке осуществляется постоянное управление давлением испарения при охлаждении и давлением конденсации - при отоплении.

3. Способ расчета производительности наружных блоков

Максимальная производительность системы будет равна или общей производительности внутренних блоков, или максимальной производительности наружных блоков (как указано ниже), в зависимости от того, какая величина меньше.

Условие: Отношение подключения внутренних блоков не превышает 100%.

$$\text{Максимальная производительность наружных блоков} = \text{Производительность наружных блоков на основании таблицы с данными для отношения подключения 100\%} \times \text{Поправочный коэффициент для труб до самого дальнего внутреннего блока}$$

Условие: Отношение подключения внутренних блоков превышает 100%.

$$\text{Максимальная производительность наружных блоков} = \text{Производительность наружных блоков на основании таблицы с данными для соотношений установок} \times \text{Поправочный коэффициент для труб до самого дальнего внутреннего блока}$$

- Если разность уровней равна 50 м или больше (см. руководство по установке и документацию к 3D079540 / 3D079543), и эквивалентная длина трубы составляет 90 м или больше, диаметр основных труб для газа и жидкости (наружный блок - разветвительные участки) необходимо увеличить. Новые значения диаметров указаны ниже.

Модель	Газ	Жидкость
48 HP	41,3	22,2

- Если длина трубы после первого набора ответвления для хладагента превышает 40 м, размер трубы между первым и последним наборами ответвления должен быть увеличен (только для внутренних блоков VRV DX; подробная информация приведена в руководстве по установке).

*Допустимые варианты конфигурации системы и правила выполнения различных подключений внутренних блоков приведены в Руководстве по установке системы. Диаметр основных труб (стандартный размер)


Модель	Газ	Жидкость
48 HP	41,3	19,1

- Эквивалентная длина на приведенных выше графиках основана на следующей эквивалентной длине

$$\text{Эквивалентная длина трубы} = \text{Эквивалентная длина основной трубы} \times \text{Поправочный коэффициент} + \text{Эквивалентная длина трубок ответвлений}$$

Найдите поправочный коэффициент по следующей таблице. При расчете производительности по охлаждению: размер трубы для газа. При расчете производительности по отоплению: размер трубы для жидкости

	Поправочный коэффициент	
	Стандартный размер	Увеличение размера
Охлаждение (трубка для газа)	1,0	0,5
Нагрев (трубка для жидкости)	1,0	0,5

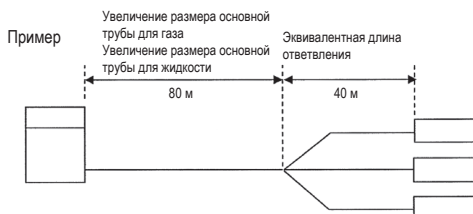

В приведенном выше случае (Охлаждение) Общая эквивалентная длина = $80 \text{ м} \times 1,0 + 40 \text{ м} = 120 \text{ м}$
(Отопление) Общая эквивалентная длина = $80 \text{ м} \times 0,5 + 40 \text{ м} = 80 \text{ м}$

Скорость изменения производительности по охлаждению при перепаде высоты = 0 м, таким образом, приблизительно равна 0,83
производительности по отоплению при перепаде высоты = 0 м, таким образом, приблизительно равна 0,97


3D079897A

5 Таблицы производительности

5 - 2 Поправочный коэффициент для производительности


RYYQ50U
RXYQ50U
RXYQ50U

Поправочный коэффициент для производительности по охлаждению

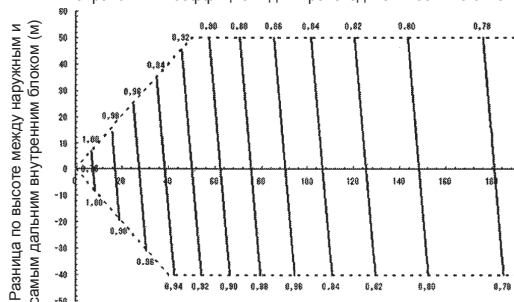

Эквивалентная длина трубы (м)

Поправочный коэффициент для производительности по отоплению

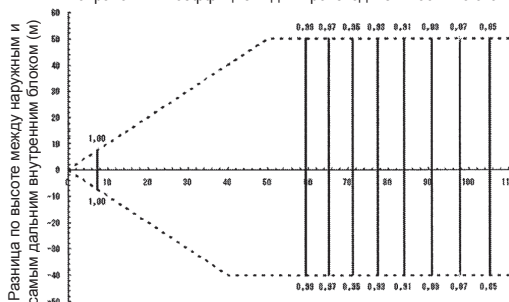

Эквивалентная длина трубы (м)

ПРИМЕЧАНИЯ

- Эти графики показывают поправочный коэффициент на длину трубы для стандартной системы внутреннего блока при максимальной нагрузке (с установленным на максимум термостатом) при стандартных условиях. Более того, в условиях частичной нагрузки наблюдается лишь незначительное отклонение от поправочного коэффициента производительности, указанного на приведенных выше графиках.

- В этом наружном блоке осуществляется постоянное управление давлением испарения при охлаждении и давлением конденсации - при отоплении.

- Способ расчета производительности наружных блоков

Максимальная производительность системы будет равна или общей производительности внутренних блоков, или максимальной производительности наружных блоков (как указано ниже), в зависимости от того, какая величина меньше.

Условие: Отношение подключения внутренних блоков не превышает 100%.

$$\text{Максимальная производительность наружных блоков} = \frac{\text{Производительность наружных блоков на основании таблицы с данными для отношения подключения 100\%}}{\text{Поправочный коэффициент для труб до самого дальнего внутреннего блока}}$$

Условие: Отношение подключения внутренних блоков превышает 100%.

$$\text{Максимальная производительность наружных блоков} = \frac{\text{Производительность наружных блоков на основании таблицы с данными для соотношений установок}}{\text{Поправочный коэффициент для труб до самого дальнего внутреннего блока}}$$

- Если разность уровней равна 50 м или больше (см. руководство по установке и документацию к 3D079540 / 3D079543), и эквивалентная длина трубы составляет 90 м или больше, диаметр основных трубок для газа и жидкости (наружный блок - разветвительные участки) необходимо увеличить.

Новые значения диаметров указаны ниже.

Модель	Газ	Жидкость
50 HP	41,3	22,2

- Если длина трубы после первого набора ответвления для хладагента превышает 40 м, размер трубы между первым и последним наборами ответвления должен быть увеличен (только для внутренних блоков VRV DX; подробная информация приведена в руководстве по установке).

*Допустимые варианты конфигурации системы и правила выполнения различных подключений внутренних блоков приведены в Руководстве по установке системы. Диаметр основных трубок (стандартный размер)


Модель	Газ	Жидкость
50 HP	41,3	19,1

- Эквивалентная длина на приведенных выше графиках основана на следующей эквивалентной длине

$$\begin{aligned} \text{Эквивалентная длина трубы} &= \\ \text{Эквивалентная длина основной трубы} &\times \text{Поправочный коэффициент} \\ &+ \\ \text{Эквивалентная длина трубок ответвлений} \end{aligned}$$

Найдите поправочный коэффициент по следующей таблице. При расчете производительности по охлаждению: размер трубы для газа При расчете производительности по отоплению: размер трубы для жидкости

	Поправочный коэффициент	
	Стандартный размер	Увеличение размера
Охлаждение (трубка для газа)	1.0	
Нагрев (трубка для жидкости)	1.0	0,5

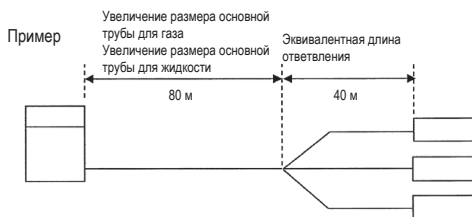

В приведенном выше случае (Охлаждение) Общая эквивалентная длина = 80 м x 1,0 + 40 м = 120 м
(Отопление) Общая эквивалентная длина = 80 м x 0,5 + 40 м = 80 м

Скорость изменения производительности по охлаждению при перепаде высоты = 0 м, таким образом, приблизительно равна 0,83
производительности по отоплению при перепаде высоты = 0 м, таким образом, приблизительно равна 0,92

3D079897A

5 Таблицы производительности


5 - 2 Поправочный коэффициент для производительности

RYYQ52U
RXYQQ52U

RXYQ52U Поправочный коэффициент для производительности по охлаждению



Поправочный коэффициент для производительности по отоплению

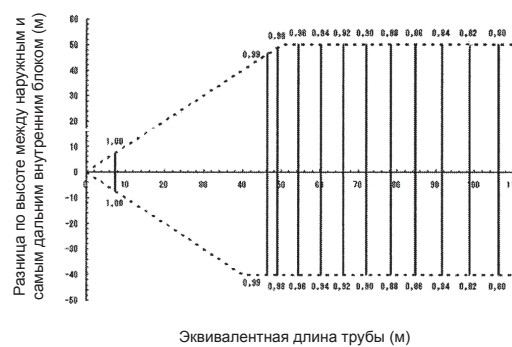

5

ПРИМЕЧАНИЯ

- Эти графики показывают поправочный коэффициент на длину трубы для стандартной системы внутреннего блока при максимальной нагрузке (с установленным на максимум термостатом) при стандартных условиях. Более того, в условиях частичной нагрузки наблюдается лишь незначительное отклонение от поправочного коэффициента производительности, указанного на приведенных выше графиках.
- В этом наружном блоке осуществляется постоянное управление давлением испарения при охлаждении и давлением конденсации - при отоплении.
- Способ расчета производительности наружных блоков
Максимальная производительность системы будет равна или общей производительности внутренних блоков, или максимальной производительности наружных блоков (как указано ниже), в зависимости от того, какая величина меньше.

Условие: Отношение подключения внутренних блоков не превышает 100%.

$$\text{Максимальная производительность наружных блоков} = \text{Производительность наружных блоков на основании таблицы с данными для отношения подключения 100\%} \times \text{Поправочный коэффициент для труб до самого дальнего внутреннего блока}$$

Условие: Отношение подключения внутренних блоков превышает 100%.

$$\text{Максимальная производительность наружных блоков} = \text{Производительность наружных блоков на основании таблицы с данными для соотношений установок} \times \text{Поправочный коэффициент для труб до самого дальнего внутреннего блока}$$

- Если разность уровней равна 50 м или больше (см. руководство по установке и документацию к 3D079540 / 3D079543), и эквивалентная длина трубы составляет 90 м или больше, диаметр основных труб для газа и жидкости (наружный блок - разветвительные участки) необходимо увеличить. Новые значения диаметров указаны ниже.

Модель	Газ	Жидкость
52 HP	41,3	22,2

- Если длина трубы после первого набора ответвления для хладагента превышает 40 м, размер трубы между первым и последним наборами ответвления должен быть увеличен (только для внутренних блоков VRV DX; подробная информация приведена в руководстве по установке).
Допустимые варианты конфигурации системы и правила выполнения различных подключений внутренних блоков приведены в Руководстве по установке системы.
Диаметр основных труб (стандартный размер)


Модель	Газ	Жидкость
52 HP	41,3	19,1

- Эквивалентная длина на приведенных выше графиках основана на следующей эквивалентной длине

$$\text{Эквивалентная длина трубы} = \text{Эквивалентная длина основной трубы} \times \text{Поправочный коэффициент} + \text{Эквивалентная длина трубок ответвлений}$$

Найдите поправочный коэффициент по следующей таблице. При расчете производительности по охлаждению: размер трубы для газа При расчете производительности по отоплению: размер трубы для жидкости

	Поправочный коэффициент	
	Стандартный размер	Увеличение размера
Охлаждение (труба для газа)	1,0	
Нагрев (труба для жидкости)	1,0	0,5

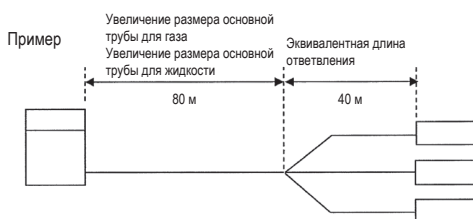

В приведенном выше случае (Охлаждение) Общая эквивалентная длина = 80 м x 1,0 + 40 м = 120 м
(Отопление) Общая эквивалентная длина = 80 м x 0,5 + 40 м = 80 м

Скорость изменения производительности по охлаждению при перепаде высоты = 0 м, таким образом, приблизительно равна 0,83
производительности по отоплению при перепаде высоты = 0 м, таким образом, приблизительно равна 0,88


3D079897A

5 Таблицы производительности

5 - 2 Поправочный коэффициент для производительности


RYYQ54U
RXYQQ54U
RXYQ54U

Поправочный коэффициент для производительности по охлаждению

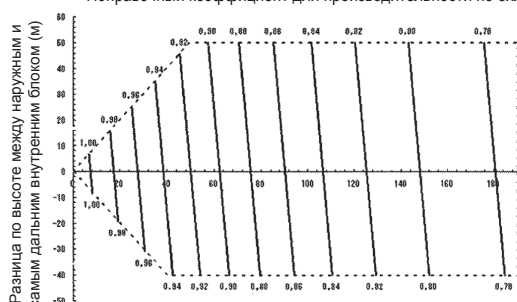

Эквивалентная длина трубы (м)

Поправочный коэффициент для производительности по отоплению

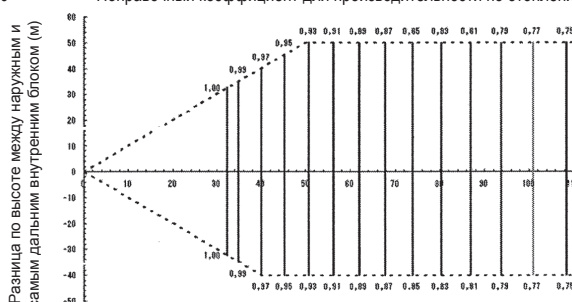

Эквивалентная длина трубы (м)

ПРИМЕЧАНИЯ

- Эти графики показывают поправочный коэффициент на длину трубы для стандартной системы внутреннего блока при максимальной нагрузке (с установленным на максимум термостатом) при стандартных условиях. Более того, в условиях частичной нагрузки наблюдается лишь незначительное отклонение от поправочного коэффициента производительности, указанного на приведенных выше графиках.
- В этом наружном блоке осуществляется постоянное управление давлением испарения при охлаждении и давлением конденсации - при отоплении.
- Способ расчета производительности наружных блоков
Максимальная производительность системы будет равна или общей производительности внутренних блоков, или максимальной производительности наружных блоков (как указано ниже), в зависимости от того, какая величина меньше.

Условие: Отношение подключения внутренних блоков не превышает 100%.

$$\text{Максимальная производительность наружных блоков} = \text{Производительность наружных блоков на основании таблицы с данными для отношения подключения 100\%} \times \text{Поправочный коэффициент для труб до самого дальнего внутреннего блока}$$

Условие: Отношение подключения внутренних блоков превышает 100%.

$$\text{Максимальная производительность наружных блоков} = \text{Производительность наружных блоков на основании таблицы с данными для соотношений установок} \times \text{Поправочный коэффициент для труб до самого дальнего внутреннего блока}$$

- Если разность уровней равна 50 м или больше (см. руководство по установке и документацию к 3D079540 / 3D079543), и эквивалентная длина трубы составляет 90 м или больше, диаметр основных трубок для газа и жидкости (наружный блок - разветвительные участки) необходимо увеличить. Новые значения диаметров указаны ниже.

Модель	Газ	Жидкость
54 HP	41,3	22,2

- Если длина трубы после первого набора ответвления для хладагента превышает 40 м, размер трубы между первым и последним наборами ответвления должен быть увеличен (только для внутренних блоков VRV DX; подробная информация приведена в руководстве по установке).
*Допустимые варианты конфигурации системы и правила выполнения различных подключений внутренних блоков приведены в Руководстве по установке системы.

Диаметр основных трубок (стандартный размер)


Модель	Газ	Жидкость
54 HP	41,3	19,1

- Эквивалентная длина на приведенных выше графиках основана на следующей эквивалентной длине

$$\begin{aligned} \text{Эквивалентная длина трубы} &= \\ &\text{Эквивалентная длина основной трубы} \times \text{Поправочный коэффициент} \\ &+ \\ &\text{Эквивалентная длина трубок ответвлений} \end{aligned}$$

Найдите поправочный коэффициент по следующей таблице. При расчете производительности по охлаждению: размер трубы для газа. При расчете производительности по отоплению: размер трубы для жидкости

	Поправочный коэффициент	
	Стандартный размер	Увеличение размера
Охлаждение (трубка для газа)	1,0	0,5
Нагрев (трубка для жидкости)	1,0	

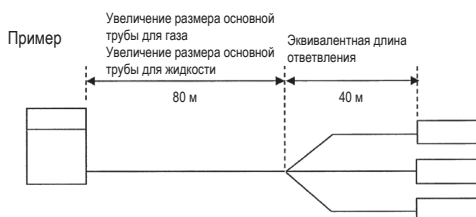

В приведенном выше случае (Охлаждение) Общая эквивалентная длина = 80 м × 1,0 + 40 м = 120 м
(Отопление) Общая эквивалентная длина = 80 м × 0,5 + 40 м = 80 м


Скорость изменения производительности по охлаждению при перепаде высоты = 0 м, таким образом, приблизительно равна 0,83
производительности по отоплению при перепаде высоты = 0 м, таким образом, приблизительно равна 0,83

3D079897A

6 Размерные чертежи

6 - 1 Размерные чертежи

REMQ5U, REYQ8-12U, RXYQQ8-12U, RXYQ8-12U, RYMQ8-12U, RXYTQ8-UYF, RYYQ8-12U

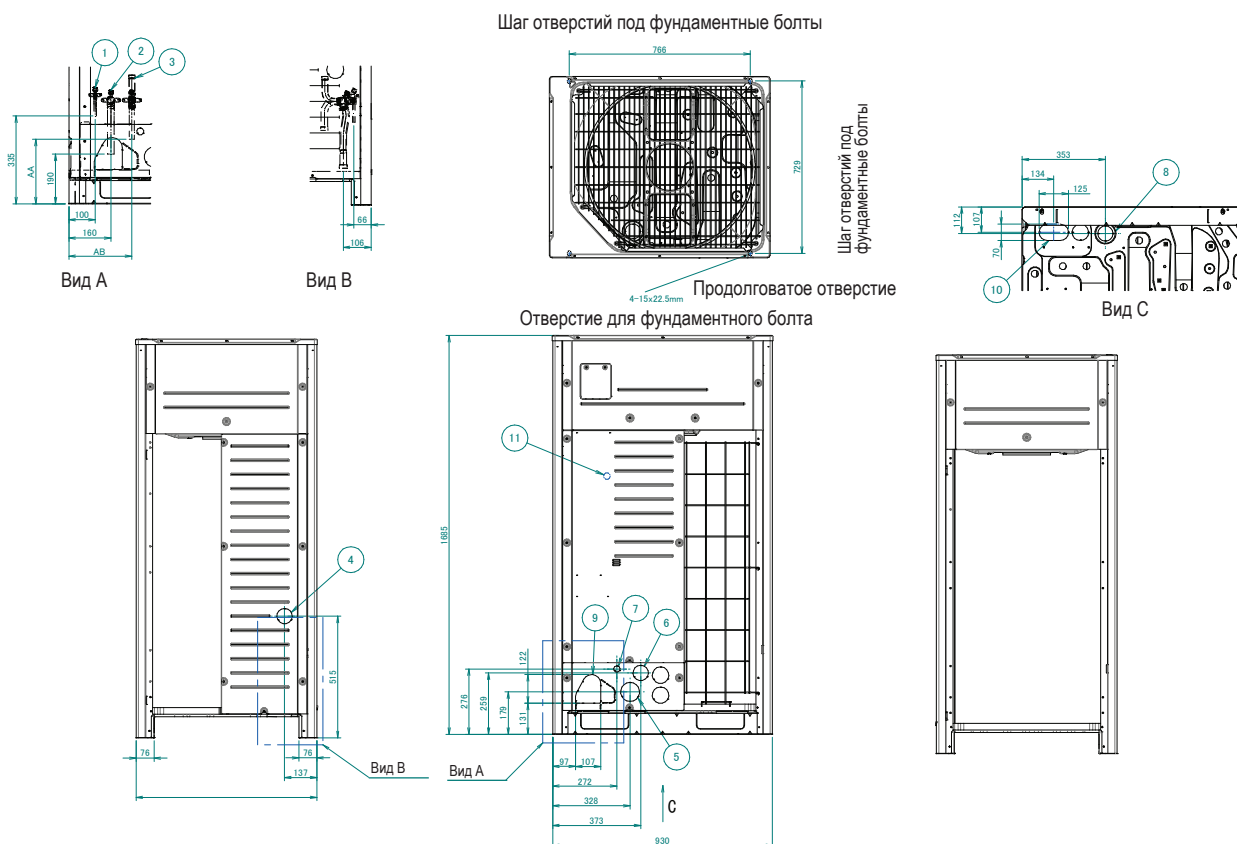

№	Компонент	Примечание
1	Соединение трубы для жидкости	См. прим. 3.
2	Соединительный порт трубы для газа	См. прим. 3.
3	Соединительный порт уравнильной трубы Труба для газа высокого/низкого давления	См. прим. 3.
4	Отверстие для кабеля питания (сбоку)	Ø65
5	Отверстие для кабеля питания (спереди)	Ø80
6	Отверстие для кабеля питания (спереди)	Ø65
7	Отверстие для кабеля питания (спереди)	Ø27
8	Отверстие для кабеля питания (снизу)	Ø65
9	Отверстие для трубы (спереди)	Внутри распределительной коробки (M8)
10	Отверстие для трубы (снизу)	
11	Вывод заземления	

Модель	AA	AB
RYYQ8-12U, RXYQ8-12U, RXYQQ8-12U, RXYTQ8U	-	-
REMQU5U, RYMQ8-12U, REYQ8-12U	246	240

ПРИМЕЧАНИЯ


1. На видах А и В приведены размеры после прикрепления трубы.
2. Позиции 4-10: Выбываемое отверстие.
3. Труба для газа
RYYQ8U, RYMQ8U, RXYQ8U, RXYQQ8U, RXYTQ8U : Ø 19,1 паянное соединение
RYYQ10U, RYMQ10U, RXYQ10U, RXYQQ10U : Ø 22,2 паянное соединение
REMQ5U, REYQ8-12U : Ø 25,4 паянное соединение
RYYQ12U, RYMQ12U, RXYQ12U, RXYQQ12U : Ø 28,6 паянное соединение
- Труба для жидкости
RYYQ8-10U, RYMQ8-10U, RXYQ8-10U, RXYQQ8-10U : Ø 9,5 паянное соединение
REMQ5U, REYQ8-12U, RXYTQ8U : Ø 12,7 паянное соединение
RYYQ12U, RYMQ12U, RXYQ12U, RXYQQ12U : Ø 12,7 паянное соединение
- Уравнительная труба
RYMQ8-10U : Ø 19,1 паянное соединение
RYMQ12U : Ø 22,2 паянное соединение
- Труба для газа высокого/низкого давления
REMQ5U, REYQ8-12U : Ø 19,1 паянное соединение

2D119001

6 Размерные чертежи

6 - 1 Размерные чертежи

REYQ14-20U, RXYQQ14-20U, RXYQ14-20U, RXYTQ10-16UYF, RYYQ14-20U, RYMQ14-20

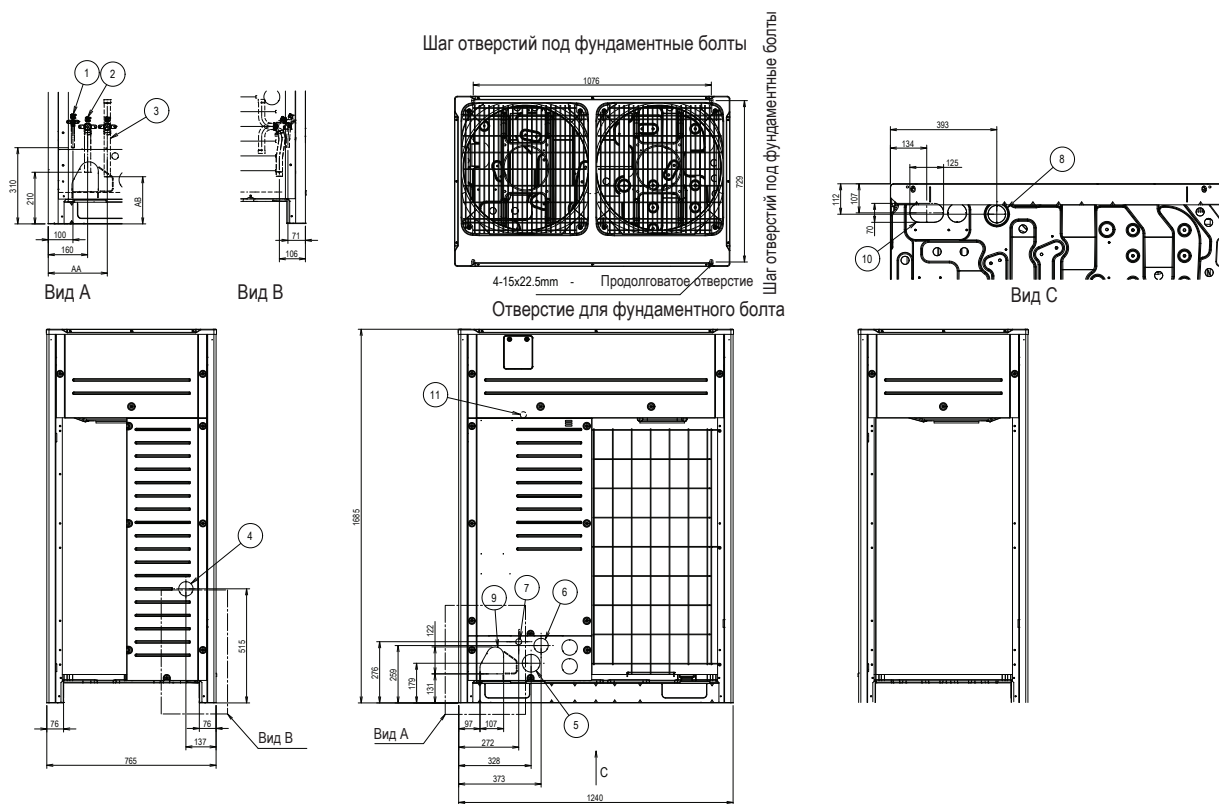

№	Компонент	Примечание
1	Соединение трубы для жидкости	См. прим. 3.
2	Соединительный порт трубы для газа	См. прим. 3.
3	Соединительный порт уравнивающей трубы Труба для газа высокого/низкого давления	См. прим. 3.
4	Отверстие для кабеля питания (сбоку)	Ø65
5	Отверстие для кабеля питания (спереди)	Ø80
6	Отверстие для кабеля питания (спереди)	Ø65
7	Отверстие для кабеля питания (спереди)	Ø27
8	Отверстие для кабеля питания (снизу)	Ø65
9	Отверстие для трубы (спереди)	Внутри распределительной коробки (M8)
10	Отверстие для трубы (снизу)	
11	Вывод заземления	

Модель	AA	AB
RXYQ14-20U, RYYQ14-20U, RXYQQ14-20U, RXYTQ10-16U	-	-
RYMQ14-16U, REYQ14-20U	240	155
RYMQ18-20U	240	192

ПРИМЕЧАНИЯ

- На видах А и В приведены размеры после прикрепления трубы.
- Позиции 4-10: Выбиваемое отверстие.
- Труба для газа
 - RXYTQ10U : Ø 22,2 паянное соединение
 - REYQ14-20U : Ø 25,4 паянное соединение
 - RYYQ14-20U, RYMQ14-20U RXYQ14-20U, RXYQQ14-20U, : Ø 28,6 паянное соединение
 - RXYTQ12-16U Труба для жидкости
 - RXYTQ10U : Ø 9,5 паянное соединение
 - RYYQ14-16U, RYMQ14-16U, RXYQ14-16U, RXYQQ14-16U, REYQ14-20U, : Ø 12,7 паянное соединение
 - RXYTQ12-16U : Ø 15,9 паянное соединение
 - RYYQ18-20U, RYMQ18-20U, RXYQ18-20U, RXYQQ18-20U
 - Уравнивающая труба
 - RYMQ14-16U : Ø 22,2 паянное соединение
 - RYMQ18-20U : Ø 28,6 паянное соединение
 - Труба для газа высокого/низкого давления
 - REYQ14-20U : Ø 22,2 паянное соединение


2D119091

7 Центр тяжести

7 - 1 Центр тяжести


RXYQ8-12U
RXYQ8-12U
RXYTQ8U
RYYQ8-12U
RYMQ8-12U
REMQ5U
REYQ8-12U

Arperat	AA	AB	AC
RYYQ8-12U	328	366	565
REMQ5U / REYQ8-12U			
RYMQ8-12U	354	443	565
RXYQ8-12U	339	448	565
RXYQQ8-12U			
RXYTQ8U			

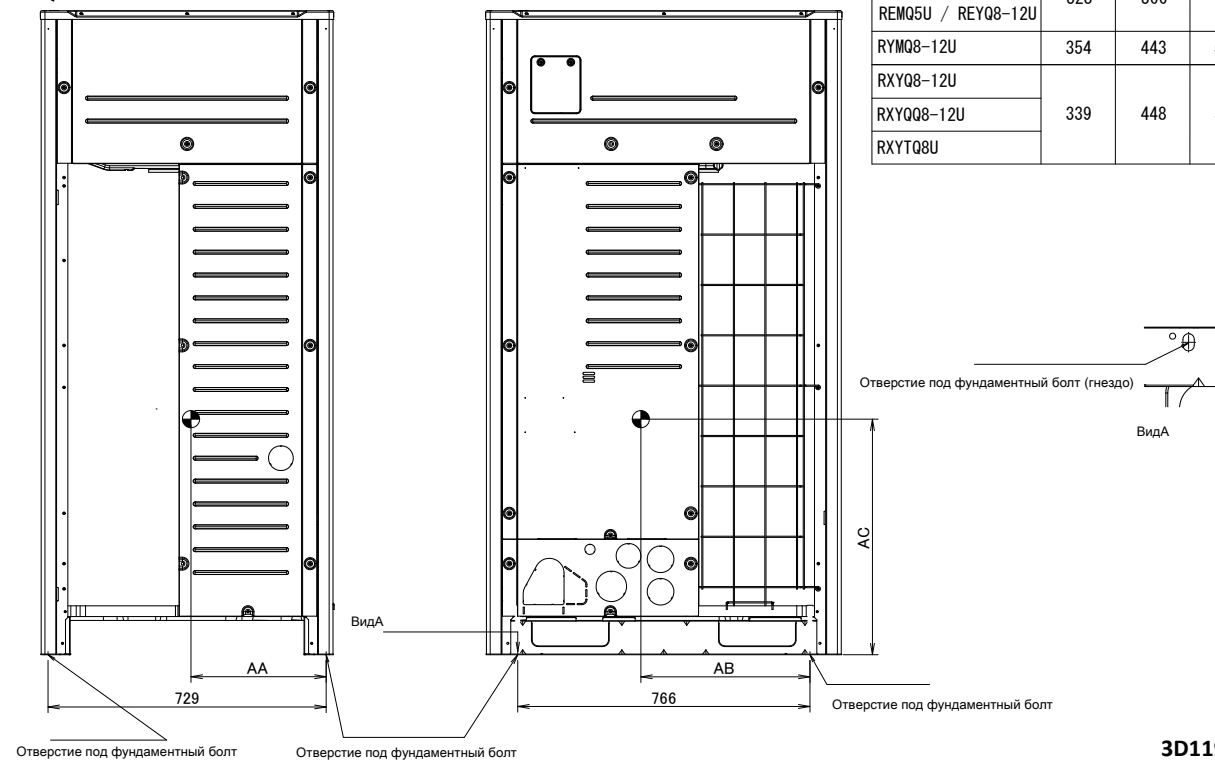


3D119703

RXYQQ14-20U
RXYQ14-20U
RXYTQ10-16U
RYYQ14-20U
RYMQ14-20U
REYQ14-20U



Блок	AA	AB	AC
RYYQ14-20U	334	470	610
REYQ14-20U	334	470	610
RYMQ14-20U	360	569	610
RXYQ(Q)14-20U	345	575	610
RXYTQ10-12U	350	610	810
RXYTQ14-16U	351	565	610


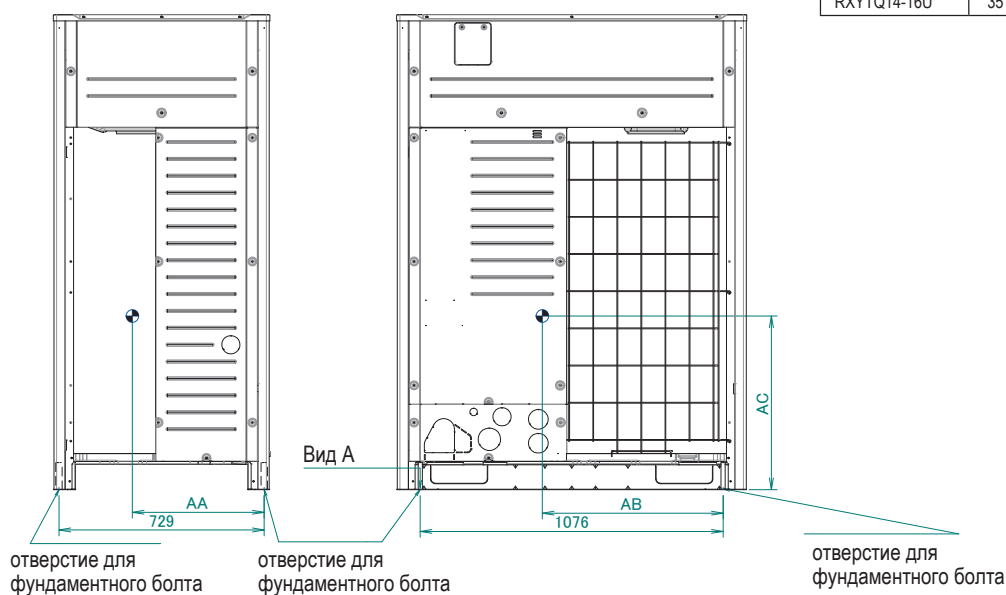


3D119704

8 Схемы трубопроводов

8 - 1 Схемы трубопроводов


8

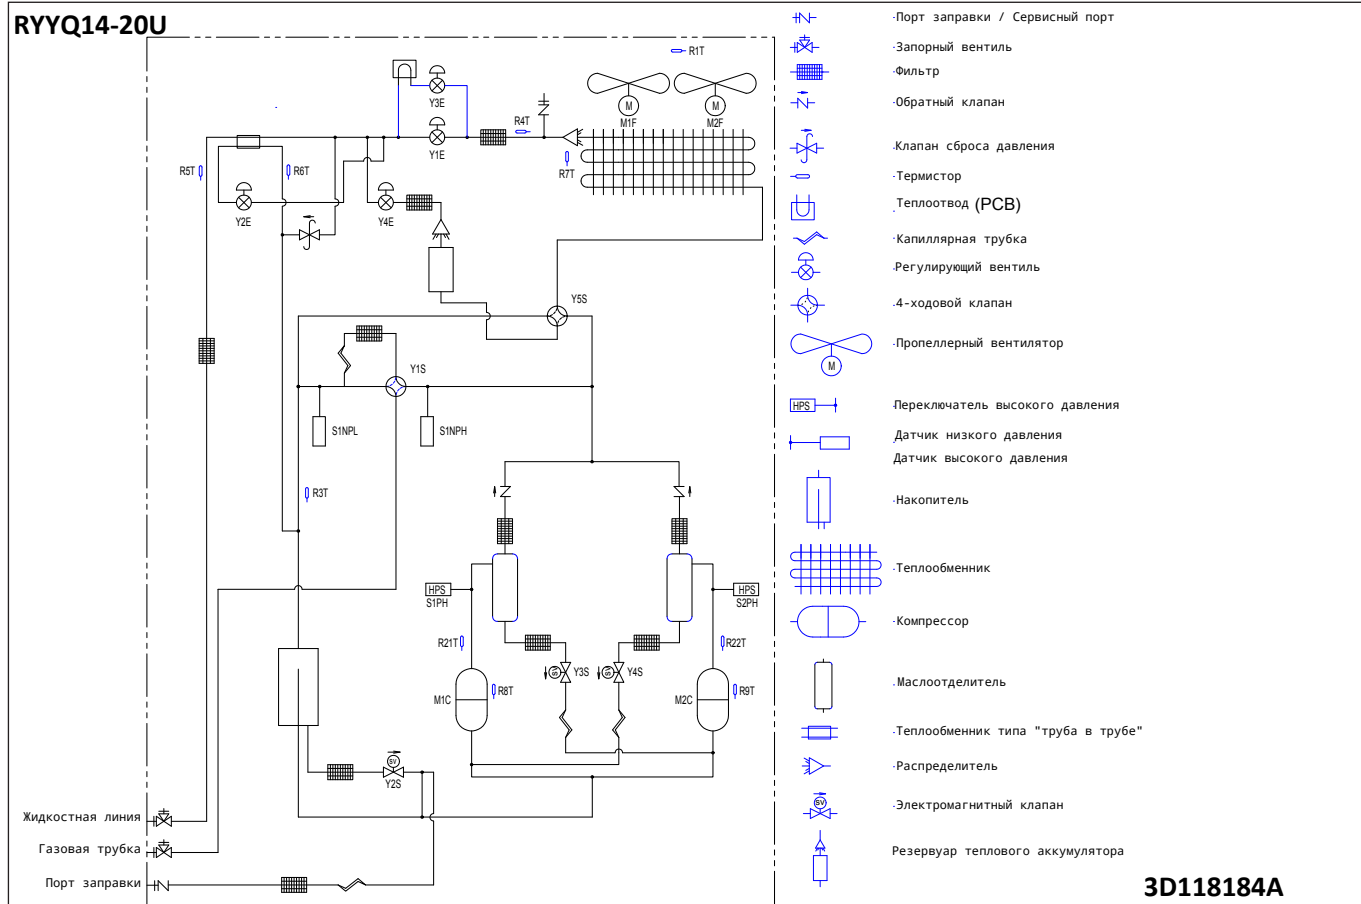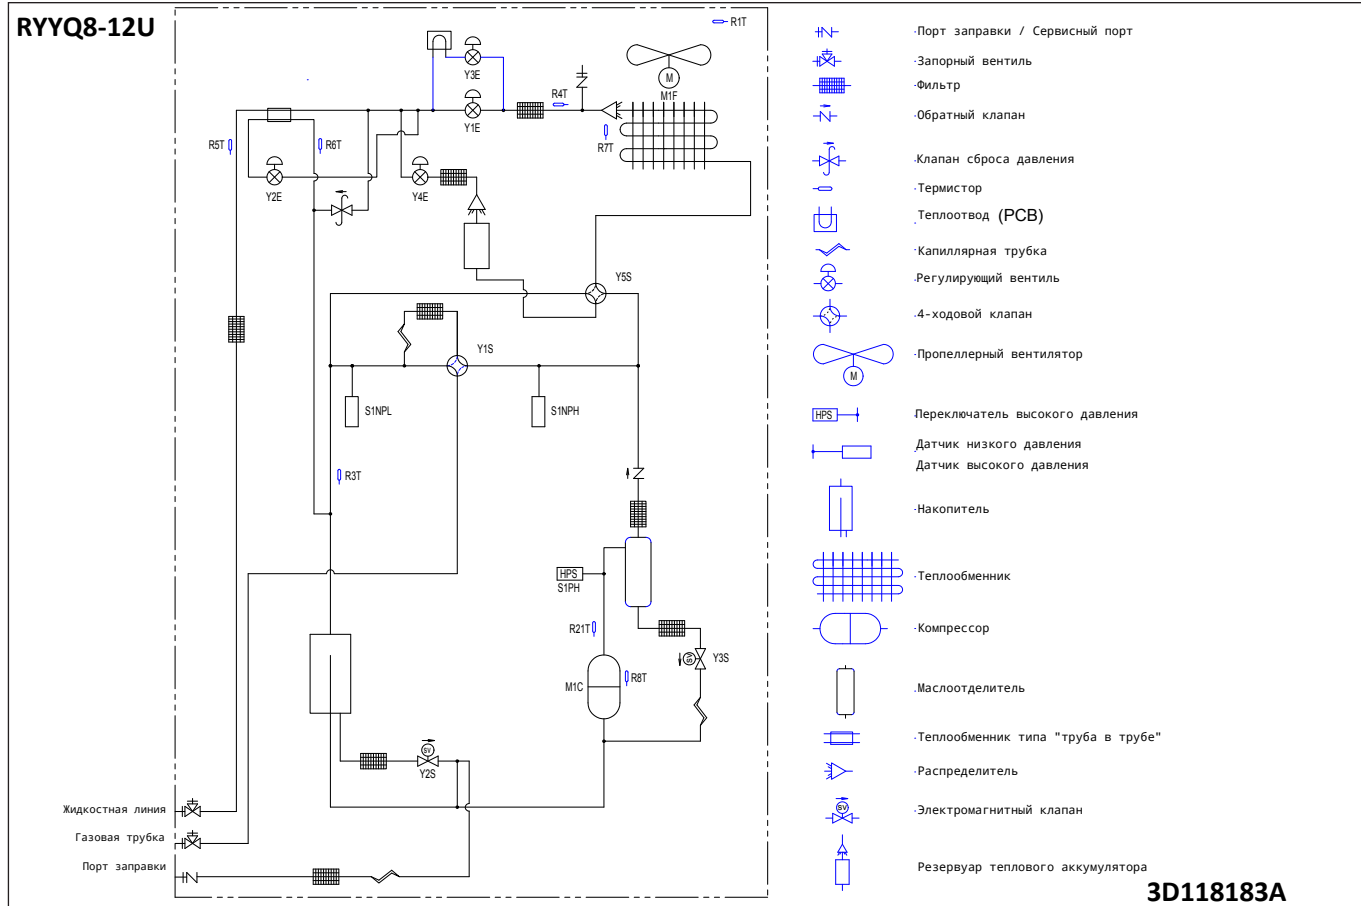

8 Схемы трубопроводов

8 - 1 Схемы трубопроводов


RYMQ8-12U

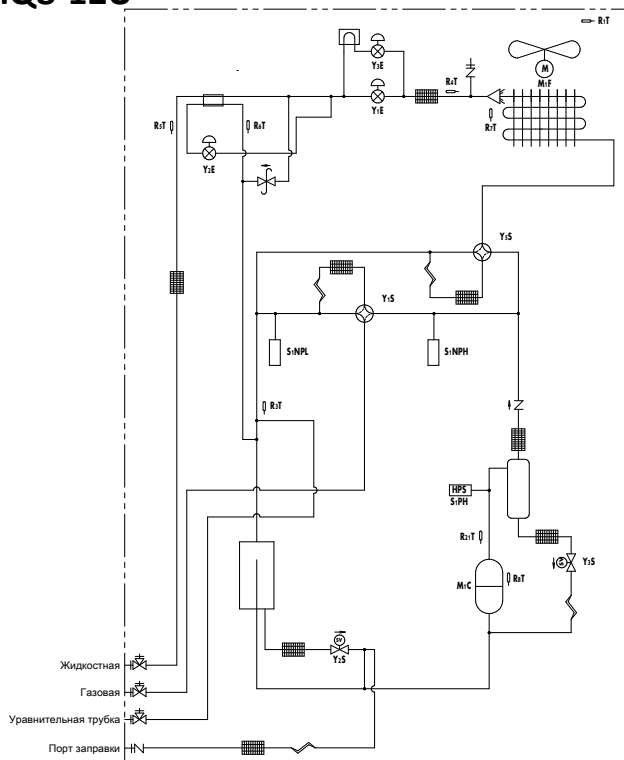

- | | |
|---|------------------------------------|
|  | Порт заправки / Сервисный порт |
|  | Запорный вентиль |
|  | Фильтр |
|  | Обратный клапан |
|  | Клапан сброса давления |
|  | Термистор |
|  | Теплоотвод
(РСВ) |
|  | Капиллярная трубка |
|  | Регулирующий вентиль |
|  | 4-ходовой клапан |
|  | Пропеллерный вентилятор |
|  | Переключатель высокого давления |
|  | Датчик низкого давления |
|  | Датчик высокого давления |
|  | Накопитель |
|  | Теплообменник |
|  | Компрессор |
|  | Маслоотделитель |
|  | Теплообменник типа "труба в трубе" |
|  | Распределитель |
|  | Электромагнитный клапан |

3D118185

RYSMQ14-20U

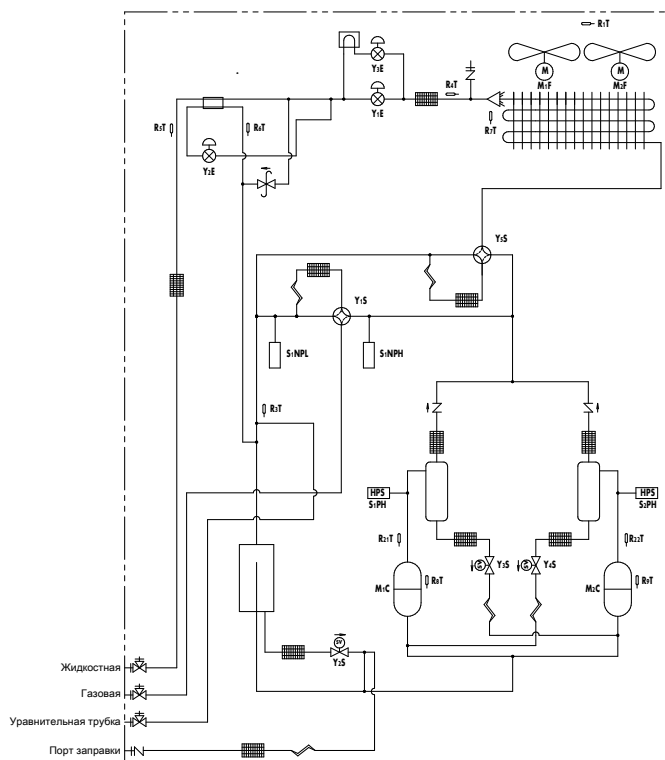

- | | |
|--|------------------------------------|
| | Порт заправки / Сервисный порт |
| | Запорный вентиль |
| | Фильтр |
| | Обратный клапан |
| | Клапан сброса давления |
| | Термистор |
| | Теплоотвод
(PCB) |
| | Капиллярная трубка |
| | Регулирующий вентиль |
| | 4-ходовой клапан |
| | Пропеллерный вентилятор |
| | Переключатель высокого давления |
| | Датчик низкого давления |
| | Датчик высокого давления |
| | Накопитель |
| | Теплообменник |
| | Компрессор |
| | Маслоотделитель |
| | Теплообменник типа "труба в трубе" |
| | Распределитель |
| | Электромагнитный клапан |

3D118186


9 Монтажные схемы

9 - 1 Монтажные схемы - Три фазы


RXYQ8-12U
RXYTQ8UYF
RYYQ8-12U
RYMQ8-12U

Электропитание 3N~ 380-415 В 50 Гц
3N~ 380 В 60 Гц

Схема соединений

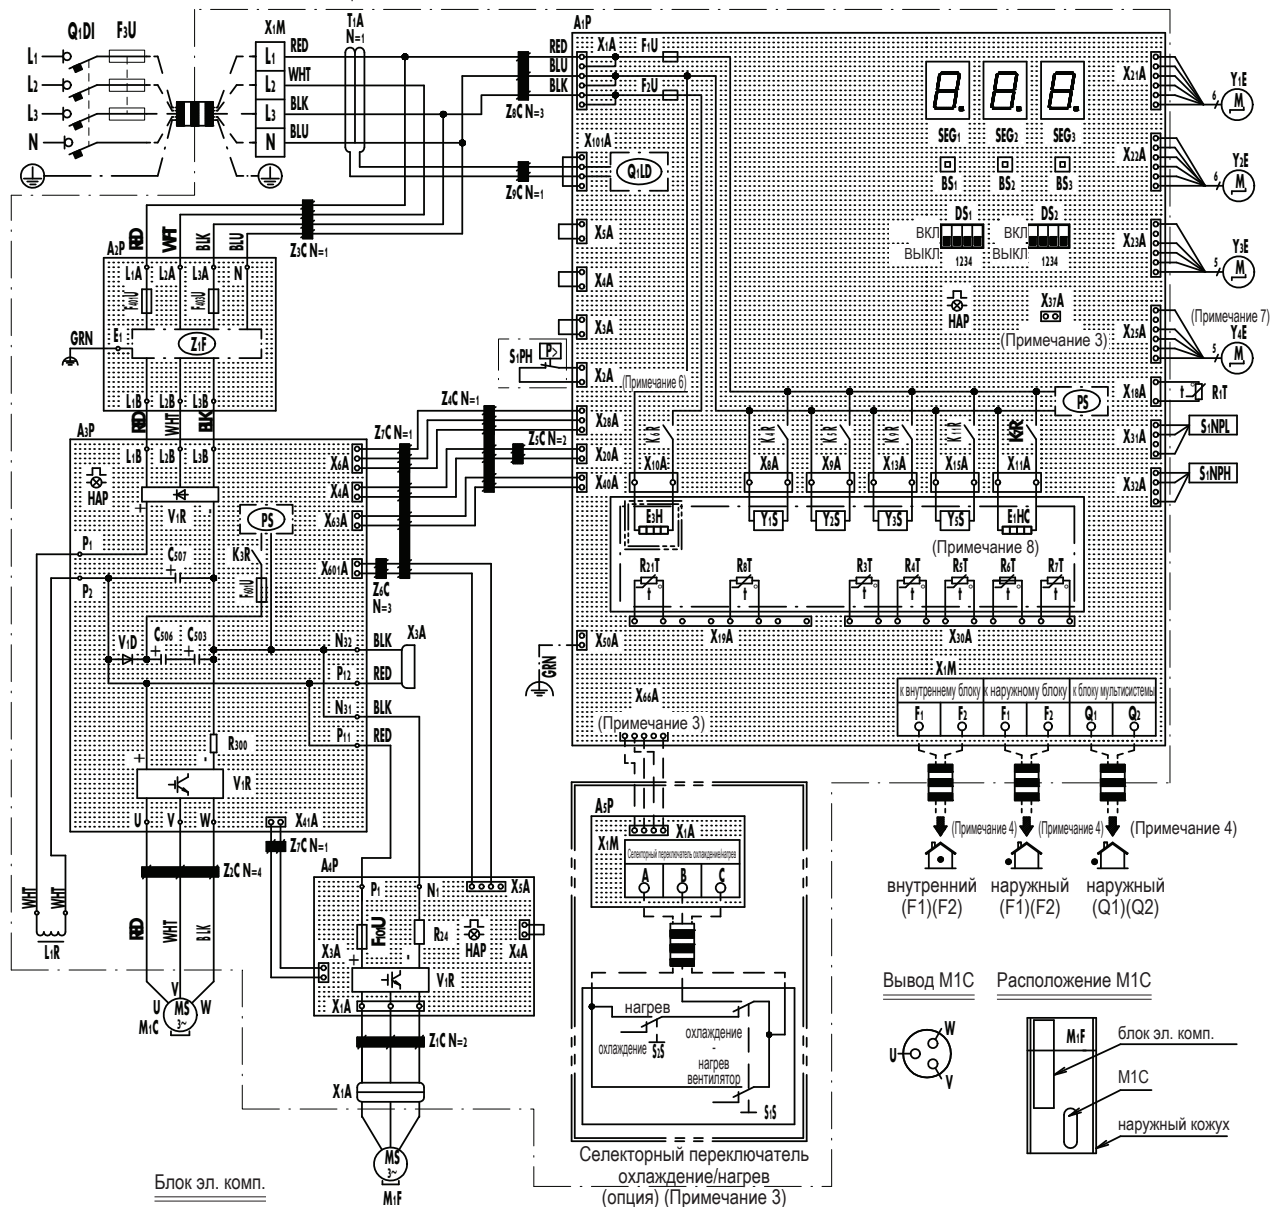

класс 8,10,12

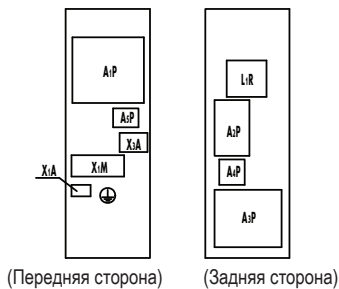

2D117534

9 Монтажные схемы

9 - 1 Монтажные схемы - Три фазы

RXYQ8-12U

RXYTQ8UYF

RYYQ8-12U

RYMQ8-12U

A1P	Печатная плата (главная)	R3T	Термистор (аккумулятор)
A2P	Печатная плата (шумовой фильтр)	R4T	Термистор (теплообменник, труба для жидкости)
A3P	Печатная плата (инв)	R5T	Термистор (трубка для переохлажденной жидкости)
A4P	Печатная плата (вентилятор)		R6T
A5P	Печатная плата (ABC I/P) (опция)	R7T	Термистор (противообледенитель, теплообменник)
BS1~3 (A1P)	Кнопка (режим, установка, возврат)	R8T	Термистор (корпус M1C)
C503,C506,C507 (A3P)	Конденсатор	R21T	Термистор (расход M1C)
DS1,DS2 (A1P)	DIP-переключатель	S1NPH	Датчик давления (высокое)
E1HC	Подогреватель картера	S1NPL	Датчик давления (низкое)
E3H	Подогреватель сливного поддона (опция)	S1PH	Реле давления (выпуск)
F1U,F2U (A1P)	Предохранитель (Т, 3,15 А, 250 В)	SEG1~SEG3 (A1P)	7-сегментный дисплей
F3U	Устанавливаемый на месте предохранитель	T1A	Датчик тока
F101U (A4P)	Предохранитель	V1D (A3P)	Диод
F401U,F403U (A2P)	Предохранитель	V1R (A3P,A4P)	Модуль питания
F601U (A3P)	Предохранитель	X*A	Соединитель
HAP (A1P,A3P, A4P)	Сигнальная лампа (монитор обслуживания - зеленая)	X1M (A1P)	Клеммная колодка (управление)
		X1M (A5P)	Клеммная колодка (блок питания) (опция)
K3R (A3P)	Магнитное реле	Y1E	Электронный расширительный клапан (главный)
K4R (A1P)	Магнитное реле (Y1S)	Y2E	Электронный расширительный клапан (впрыск)
K5R (A1P)	Магнитное реле (Y2S)	Y3E	Электронный расширительный клапан (рубашка хладагента)
K6R (A1P)	Магнитное реле (E3H)		Y4E
K7R (A1P)	Магнитное реле (E1HC)	Y1S	Соленоидный клапан (главный)
K9R (A1P)	Магнитное реле (Y3S)	Y2S	Соленоидный клапан (возврат масла в аккумулятор)
K11R (A1P)	Магнитное реле (Y5S)	Y3S	Соленоидный клапан (масло 1)
L1R	Реактор	Y5S	Соленоидный клапан (Sub)
M1C	Двигатель (Компрессор)	Z*C	Шумовой фильтр (ферритовый стержень)
M1F	Мотор (Вентилятор)	Z*F (A2P)	Шумовой фильтр (с разрядником)
PS (A1P,A3P)	Импульсный источник питания		Соединитель для опций
Q1DI	Устанавливаемый на месте прерыватель утечки в землю	X10A	Соединитель (нагреватель сливного поддона)
Q1LD (A1P)	Устанавливаемый на месте детектор утечки в землю	X37A	Соединитель (адаптер питания)
R24 (A4P)	Резистор (датчик тока)	X66A	Разъем (дистанционное переключение охлаждение/нагрев)
R300 (A3P)	Резистор (датчик тока)		
R1T	Термистор (воздух)		


ПРИМЕЧАНИЯ

1. Эта схема подключений относится только к наружному блоку.
2. : подключения на месте, : клеммная колодка, : соединитель, : вывод, : защитное заземление (болт), : функциональное заземление, : провода заземления, : поставляется на месте, : плата, : распределительная коробка, : опция
3. При использовании дополнительного адаптера обратитесь к руководству по его установке.
4. Обратитесь к руководству по установке для получения информации о подключениях: внутренний-наружный F1 - F2, наружный-наружный F1 - F2, наружный-мульти Q1 - Q2.
5. Порядок использования переключателя BS1~3. См. табличку «меры предосторожности при обслуживании» на крышке блока эл. комп.
6. При работе не замыкайте защитные устройства (S1PH).
7. Только для модели RYYQ.
8. Только для модели RYYQ/RYMQ.
9. Цвета: BLK: Черный, RED: Красный, BLU: Синий, WHT: Белый, GRN: Зеленый.

2D117534

9 - 1 Монтажные схемы - Три фазы

RXYQ14-20U
RYYQ14-20U
RYMQ14-20U

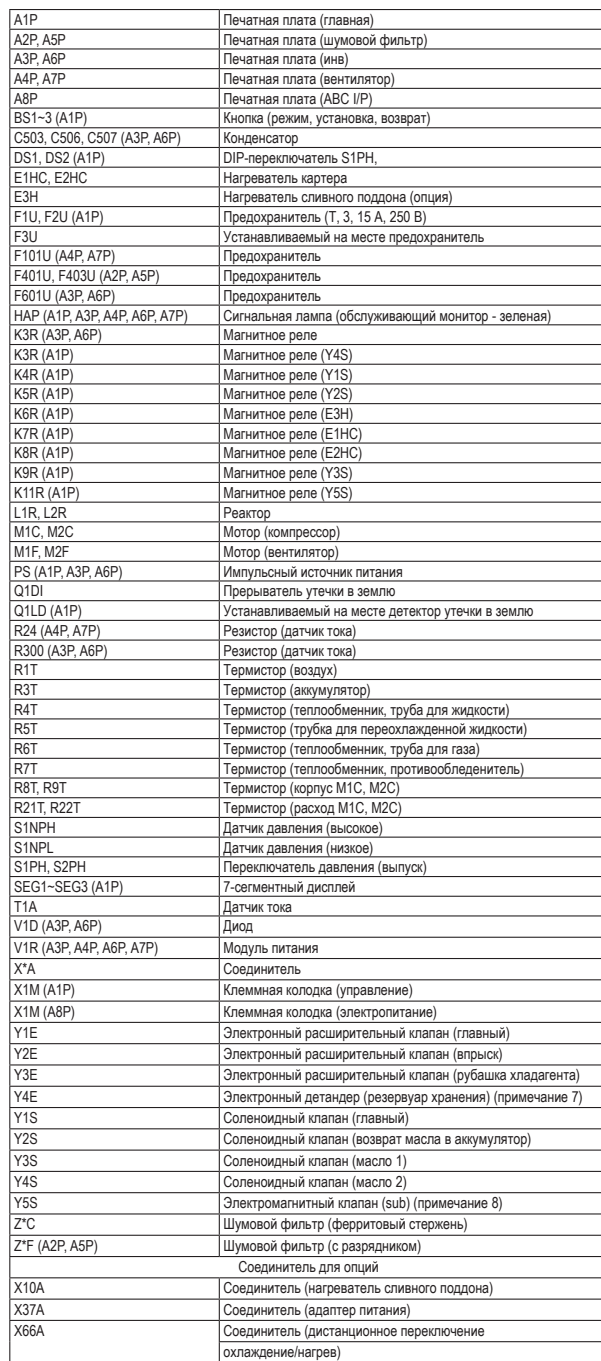


1. Эта схема подключений относится только к наружному блоку.
2. : Подключение на месте, : колодка зажимов, : соединитель, : вывод, : защитное заземление (болт), : функциональное заземление, : провода заземления, — — —: предоставляется на месте, : плата, : распределительная коробка, : опция
3. При использовании дополнительного адаптера обратитесь к руководству по его установке.
4. Обратитесь к руководству по установке для получения информации о подключениях: внутренний-наружный F1 - F2, наружный-наружный F1 - F2, наружный-мульти Q1 - Q2.
5. Порядок использования переключателя BS1-3. См. этикетку «Меры предосторожности» на крышке блока эл. комп.
6. При работе не замыкайте защитные устройства (S1PH,S2PH)
7. Только для модели RYYQ.
8. Только для модели RYYQ/RYMQ.
9. Соединитель X1A (M1F) красный, X2A (M2F) белый.
10. Цвета: BLK: черный; RED: красный; BLU: синий; WHT: белый; GRN: зеленый.
11. Только для 14,16 класса

60

10 Схемы внешних соединений

10 - 1 Схемы внешних соединений

RXYQQ8-20U, RXYQ8-20U, RXYTQ8-16UYF, RYYQ8-20U, RYMQ8-20U, RXYTQ8-16U

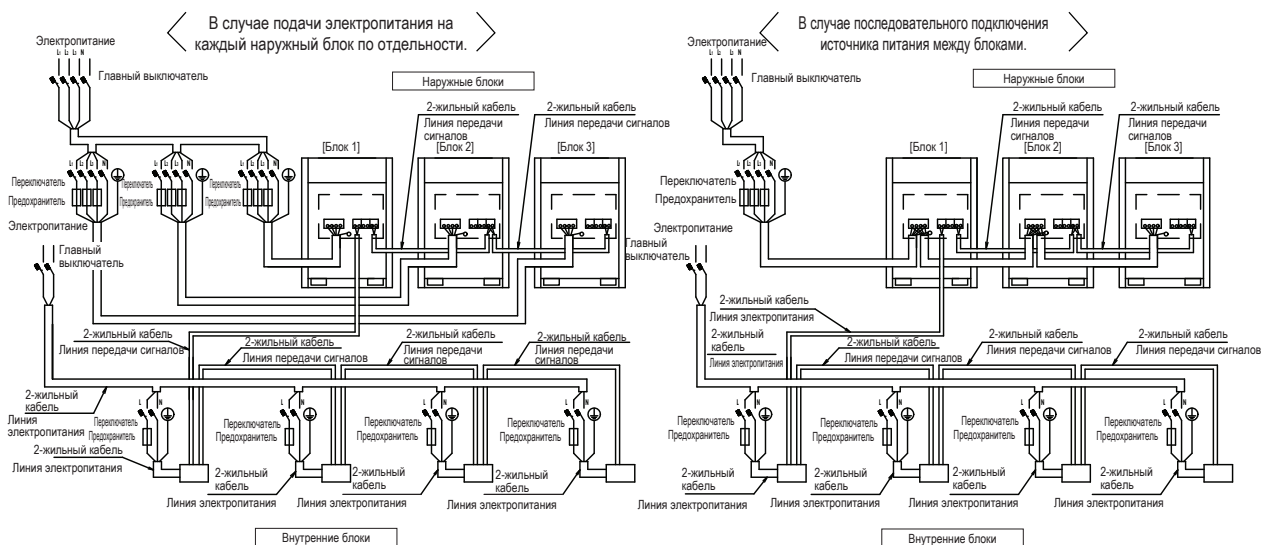

10


ПРИМЕЧАНИЯ

1. Все приобретаемые на месте кабели и материалы должны удовлетворять требованиям нормативных документов.
2. Используйте только медные проводники
3. Более подробная информация приведена на схеме подключений, прикрепленной к наружному блоку.
4. Установите выключатель-автомат для обеспечения безопасности.
5. Подключение проводки и компонентов на месте должны выполняться квалифицированным электриком.
6. Блок должен быть заземлен в соответствии с требованиями нормативных документов.
7. На приведенной электрической схеме показаны лишь основные точки соединения, а не все детали данной установки.
8. Обязательно установите выключатель и предохранитель на линии подачи электропитания

9. Установите главный выключатель для управления несколькими источниками электропитания, используемыми различными компонентами системы.
10. При последовательном подключении источника питания между блоками производительность БЛОКА 1 должна быть выше производительности БЛОКА 2. При последовательном подключении источника питания между блоками производительность БЛОКА 2 должна быть выше производительности БЛОКА 3.
11. Если имеется возможность возникновения обратной фазы, потерянной фазы, нарушения подачи электроэнергии при работе оборудования, необходимо подключить контур локальной защиты от обратной фазы. Запуск оборудования с обратной фазой может нарушить работу компрессора и других частей.
12. Установите прерыватель в цепи утечки на землю.

3D119200

RXYQQ8-20U, RXYQ8-20U, RXYTQ8-16U, RYYQ8-20U, RYMQ8-26U

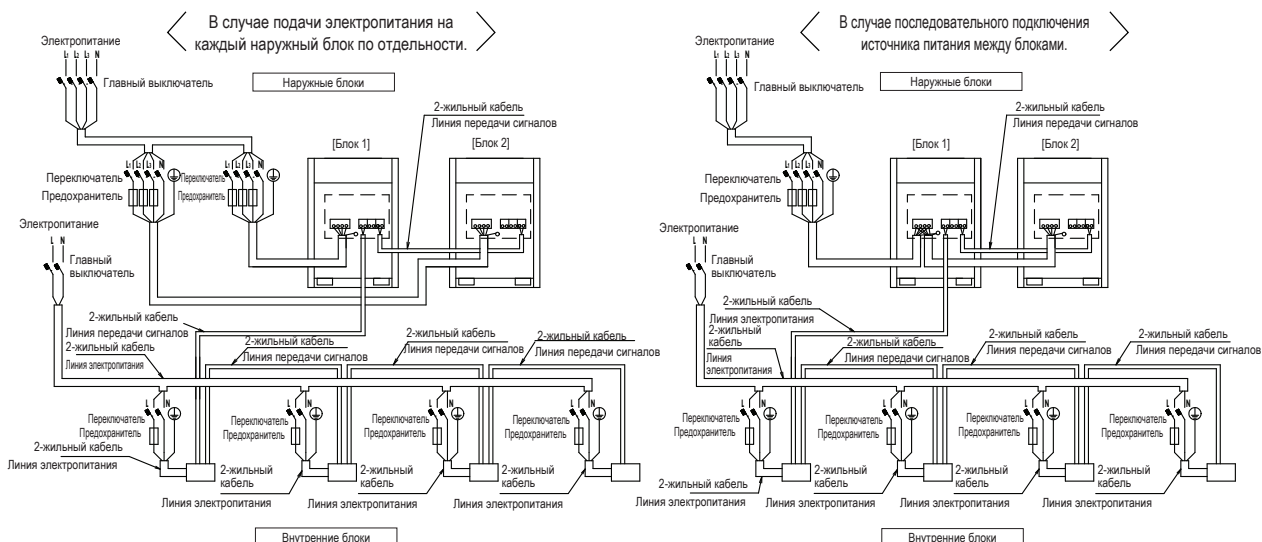

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Все приобретаемые на месте кабели и материалы должны удовлетворять требованиям нормативных документов.
2. Используйте только медные проводники
3. Более подробная информация приведена на схеме подключений, прикрепленной к наружному блоку.
4. Установите выключатель-автомат для обеспечения безопасности.
5. Подключение проводки и компонентов на месте должны выполняться квалифицированным электриком.
6. Блок должен быть заземлен в соответствии с требованиями нормативных документов.
7. На приведенной электрической схеме показаны лишь основные точки соединения, а не все детали данной установки.

8. Обязательно установите выключатель и предохранитель на линии подачи электропитания каждого элемента оборудования.
9. Установите главный выключатель для управления несколькими источниками электропитания, используемыми различными компонентами системы.
10. При последовательном подключении источника питания между блоками производительность БЛОКА 1 должна быть выше производительности БЛОКА 2.
11. Если имеется возможность возникновения обратной фазы, потерянной фазы, нарушения подачи электроэнергии при работе оборудования, необходимо подключить контур локальной защиты от обратной фазы. Запуск оборудования с обратной фазой может нарушить работу компрессора и других частей.
12. Установите прерыватель в цепи утечки на землю.


3D119316

10 Схемы внешних соединений

10 - 1 Схемы внешних соединений

10

RXYQQ8-20U, RXYQ8-20U, RYYQ8-20U, RYMQ8-20U, RXYTQ8-16UYF

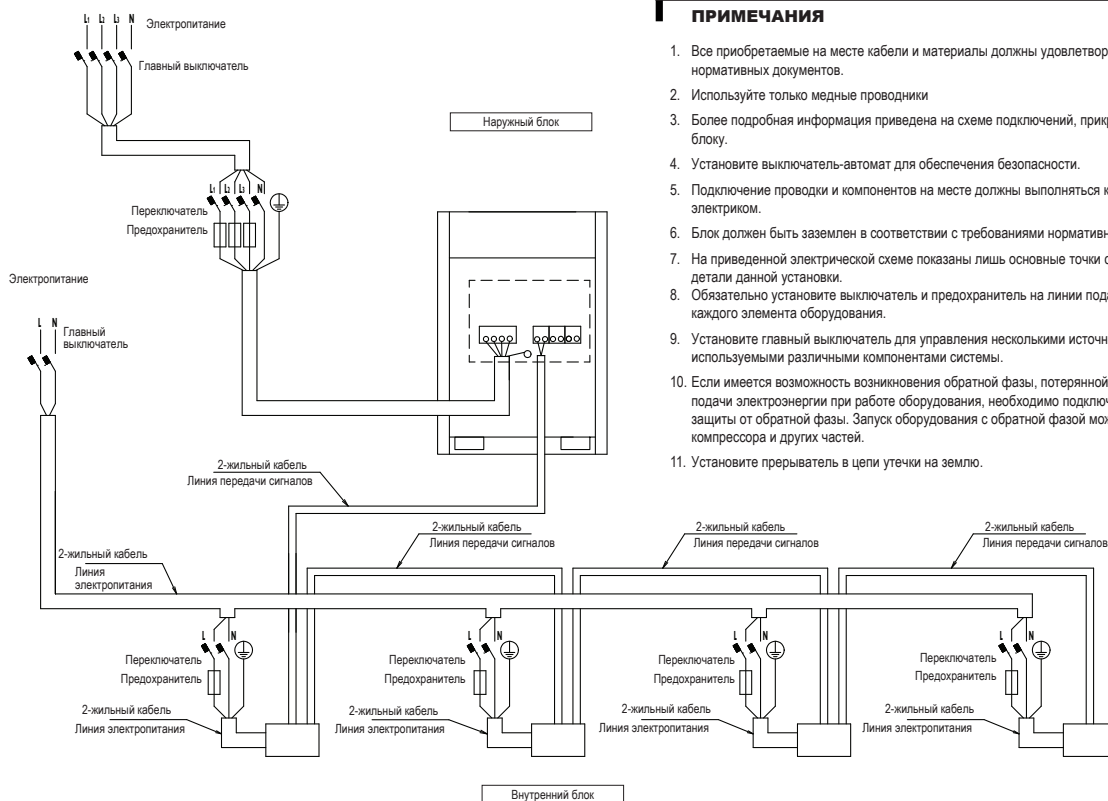

ПРИМЕЧАНИЯ


1. Все приобретаемые на месте кабели и материалы должны удовлетворять требованиям нормативных документов.
2. Используйте только медные проводники.
3. Более подробная информация приведена на схеме подключений, прикрепленной к наружному блоку.
4. Установите выключатель-автомат для обеспечения безопасности.
5. Подключение проводки и компонентов на месте должны выполняться квалифицированным электриком.
6. Блок должен быть заземлен в соответствии с требованиями нормативных документов.
7. На приведенной электрической схеме показаны лишь основные точки соединения, а не все детали данной установки.
8. Обязательно установите выключатель и предохранитель на линии подачи электропитания каждого элемента оборудования.
9. Установите главный выключатель для управления несколькими источниками электропитания, используемыми различными компонентами системы.
10. Если имеется возможность возникновения обратной фазы, потерянной фазы, нарушения подачи электроэнергии при работе оборудования, необходимо подключить контур локальной защиты от обратной фазы. Запуск оборудования с обратной фазой может нарушить работу компрессора и других частей.
11. Установите прерыватель в цепи утечки на землю.

3D119317

11 Данные об уровне шума

11 - 1 Спектр звуковой мощности

REMQ5U
REYQ8U
RXYQQ8U
RXYQ8U
RXYTQ8UYF
RYYQ8U
RYMQ8U

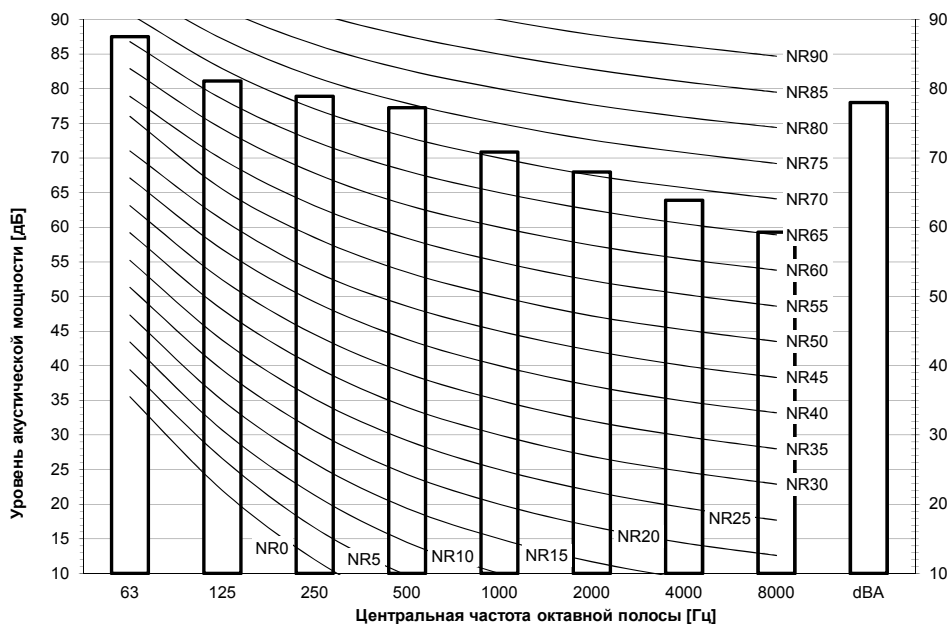

Примечания


dBA= уровень звуковой мощности по шкале A (шкала A по стандарту IEC).

Базовая акустическая интенсивность 0 дБ = 10^{-6} Вт/м²

Измерения согласно стандарту ISO 3744

3D119528

REYQ10U
RXYQQ10U
RXYQ10U
RYYQ10U
RYMQ10U

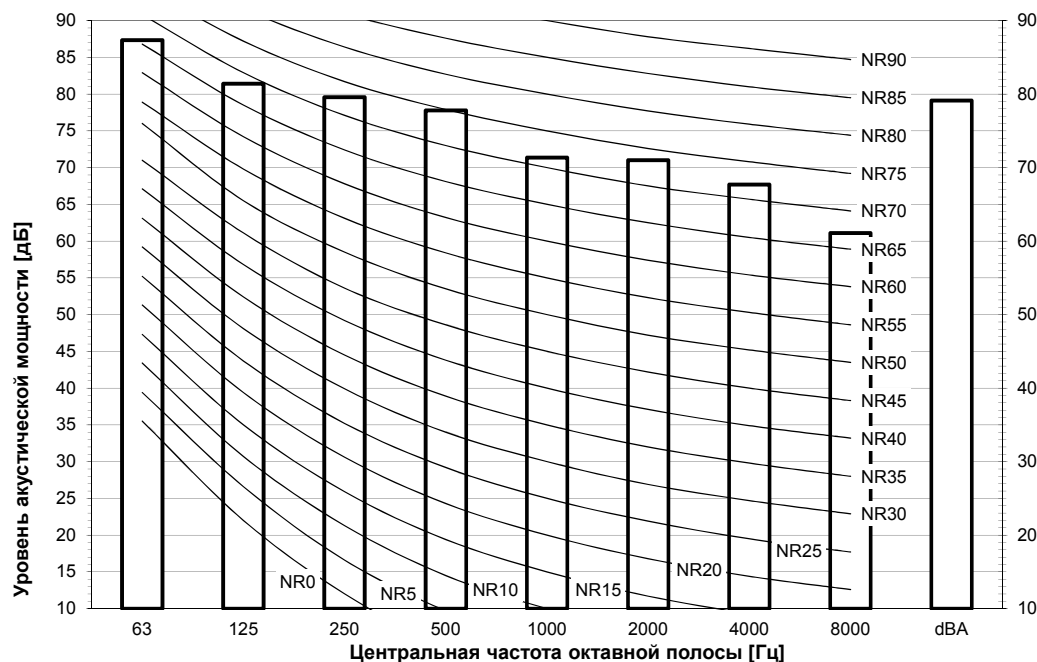

Примечания

dBA= уровень звуковой мощности по шкале A (шкала A по стандарту IEC).

Базовая акустическая интенсивность 0 дБ = 10^{-6} Вт/м²


Измерения согласно стандарту ISO 3744

3D119529

11 Данные об уровне шума

11 - 1 Спектр звуковой мощности

REYQ12U
RXYQQ12U
RXYQ12U
RYYQ12U
RYMQ12U

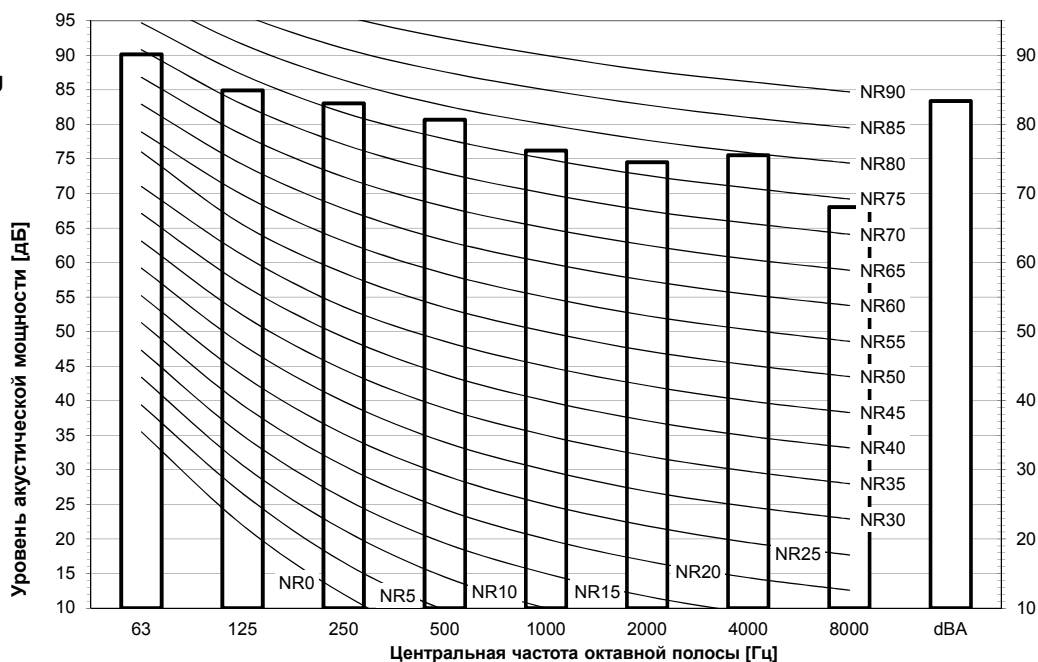

Примечания


dBA= уровень звуковой мощности по шкале A (шкала A по стандарту IEC).

Базовая акустическая интенсивность 0 дБ = 10E-6μW/m²

Измерения согласно стандарту ISO 3744

3D119530

REYQ14U
RXYQQ14U
RXYQ14U
RYYQ14U
RYMQ14U

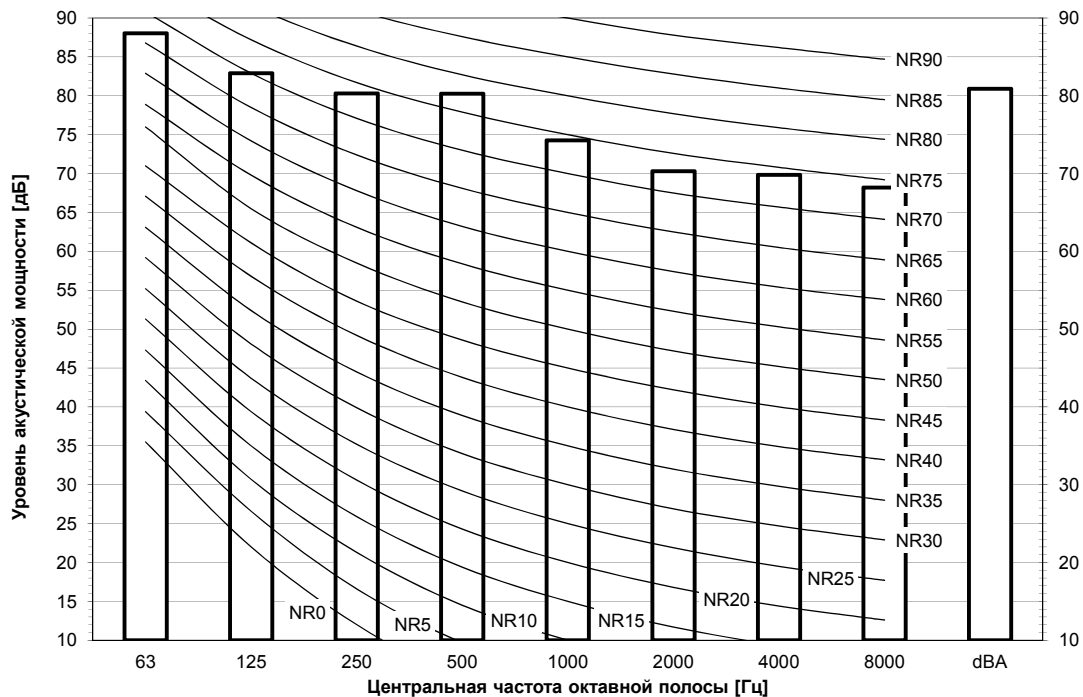

Примечания

dBA= уровень звуковой мощности по шкале A (шкала A по стандарту IEC).

Базовая акустическая интенсивность 0 дБ = 10E-6μW/m²


Измерения согласно стандарту ISO 3744

3D119531

11 Данные об уровне шума

11 - 1 Спектр звуковой мощности

REYQ16U
RXYQQ16U
RXYQ16U
RYYQ16U
RYMQ16U

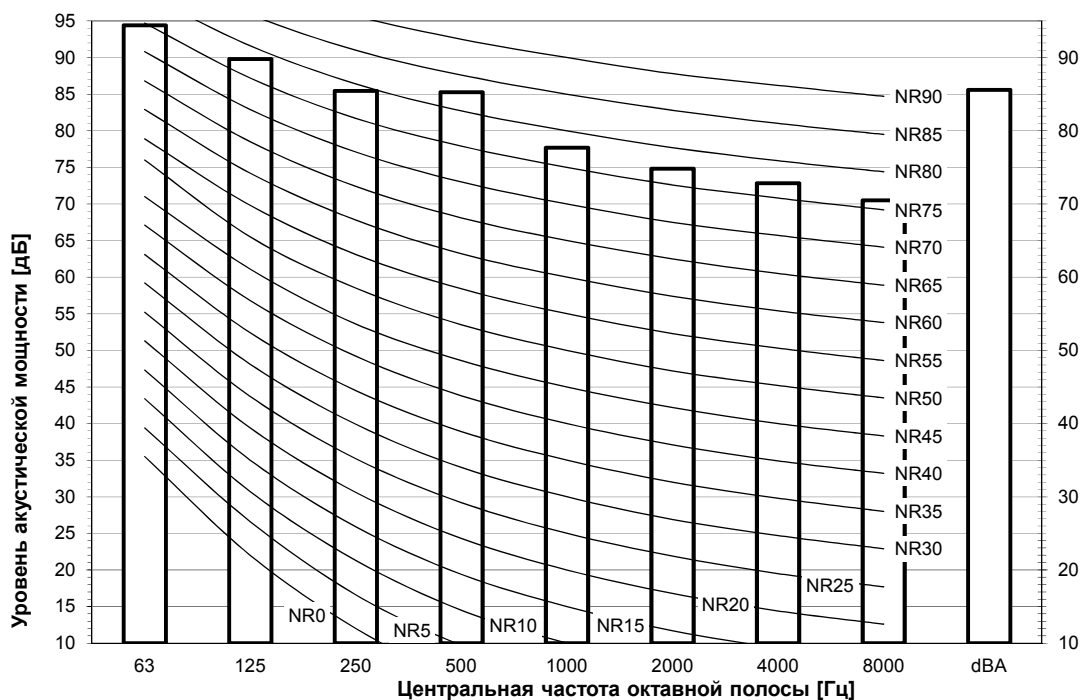

Примечания


dBA= уровень звуковой мощности по шкале A (шкала A по стандарту IEC).

Базовая акустическая интенсивность 0 дБ = 10E-6μW/m²

Измерения согласно стандарту ISO 3744

3D119532

REYQ18U
RXYQQ18U
RXYQ18U
RYYQ18U
RYMQ18U

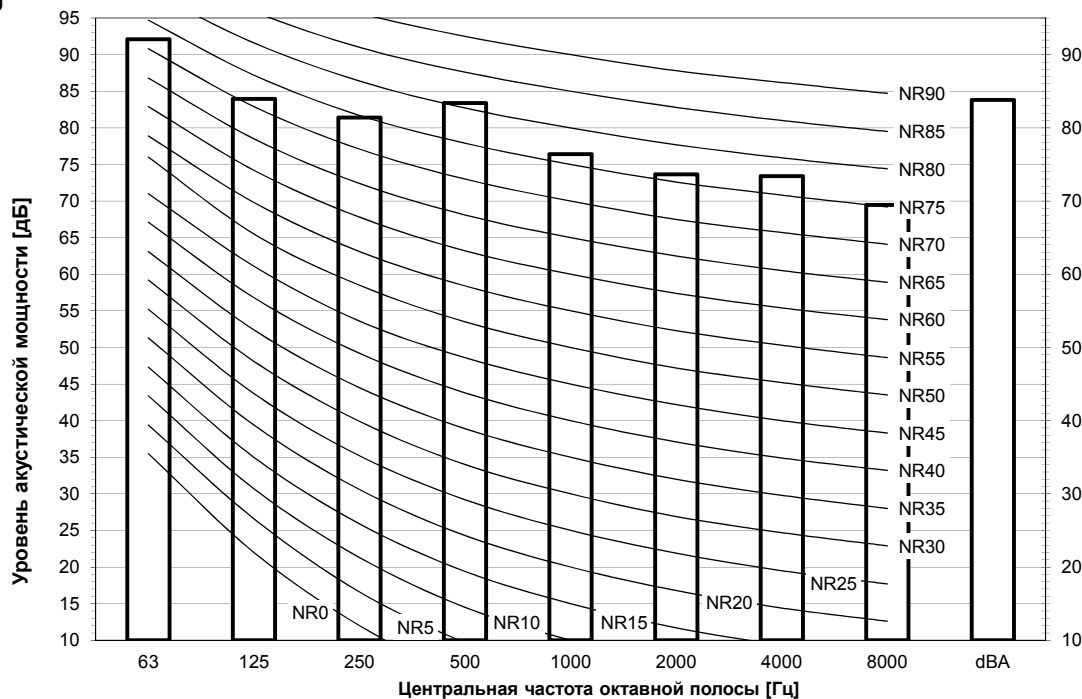

Примечания

dBA= уровень звуковой мощности по шкале A (шкала A по стандарту IEC).

Базовая акустическая интенсивность 0 дБ = 10E-6μW/m²


Измерения согласно стандарту ISO 3744

3D119533

11 Данные об уровне шума

11 - 1 Спектр звуковой мощности

REYQ20U
RXYQQ20U
RXYQ20U
RYYQ20U
RYMQ20U

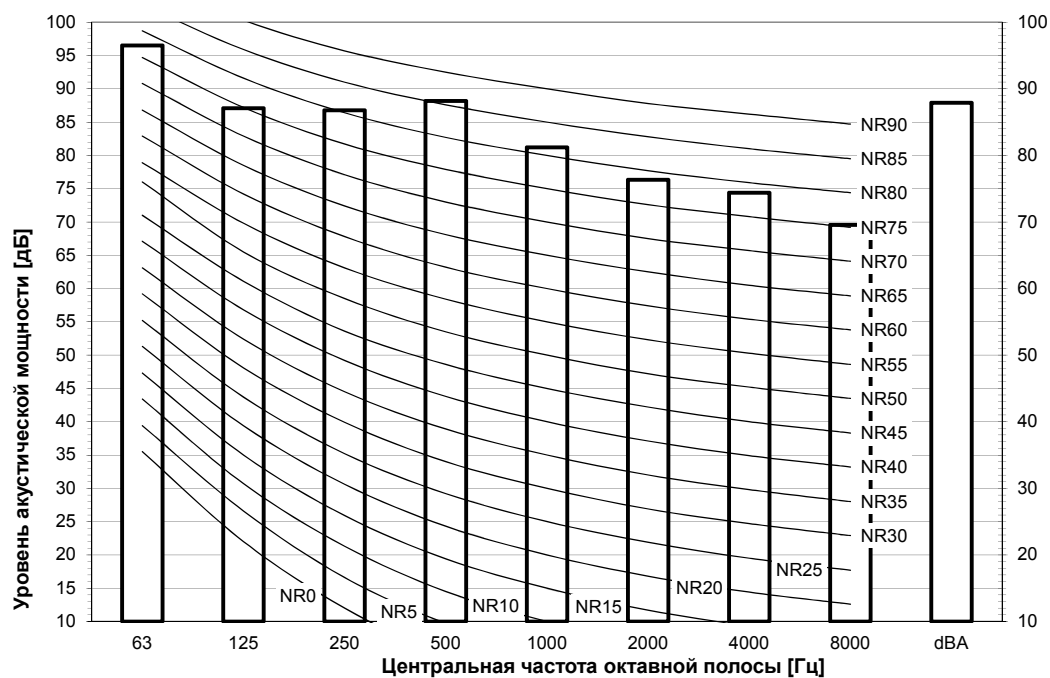

Примечания

dBA= уровень звуковой мощности по шкале A (шкала A по стандарту IEC).

Базовая акустическая интенсивность 0 дБ = 10^{-6} Вт/м²


Измерения согласно стандарту ISO 3744

3D119534

11 Данные об уровне шума

11 - 2 Спектр звукового давления

REMQ5U
 REYQ8U
 RXYQQ8U
 RXYQ8U
 RXYTQ8UYF
 RYYQ8U
 RYMQ8U

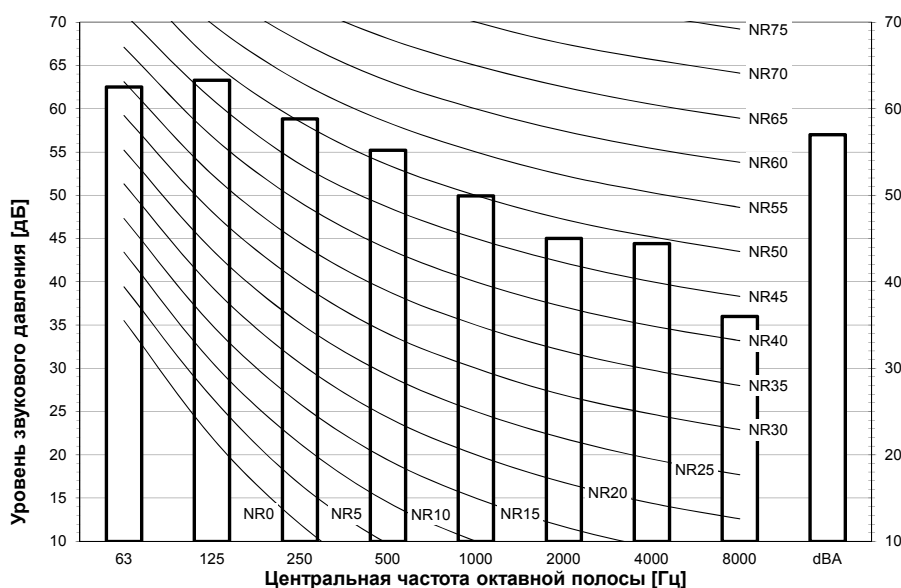


Примечания

Данные действительны при условиях свободного поля.

Данные действительны при номинальных условиях работы.


dBA= уровень звукового давления по шкале A (шкала A по стандарту IEC).

Эталонное акустическое давление 0 дБ = 20 мкПа



3D119521

REYQ10U
 RXYQQ10U
 RXYQ10U
 RYYQ10U
 RYMQ10U

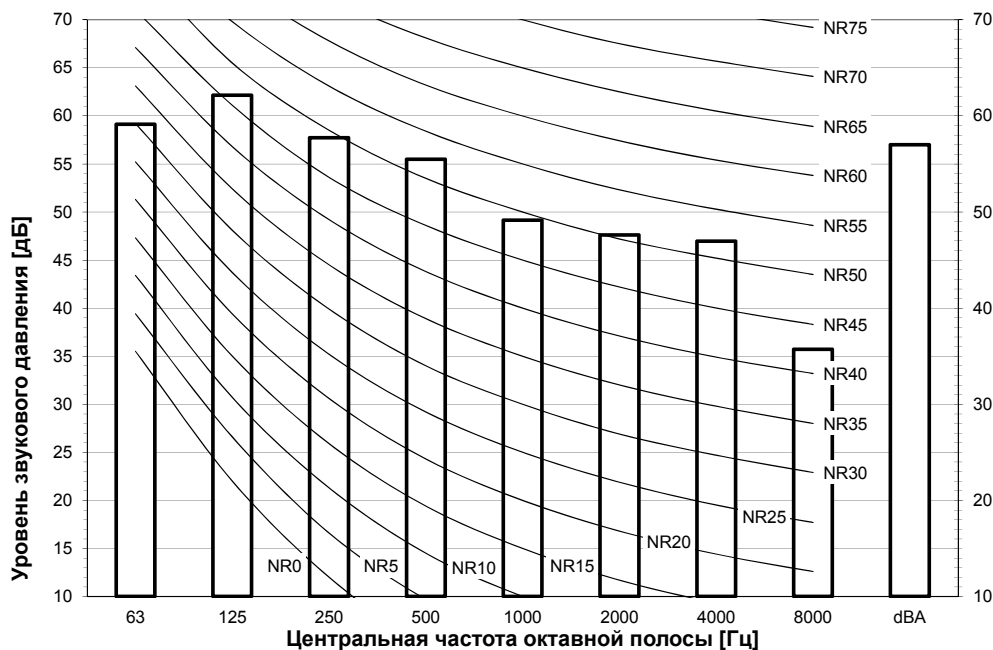


Примечания

Данные действительны при условиях свободного поля.

Данные действительны при номинальных условиях работы.

dBA= уровень звукового давления по шкале A (шкала A по стандарту IEC).

Эталонное акустическое давление 0 дБ = 20 мкПа

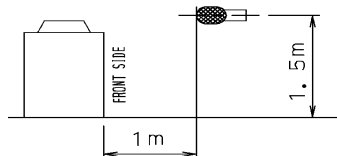


3D119522

11 Данные об уровне шума


11 - 2 Спектр звукового давления

REYQ12U
RXYQQ12U
RXYQ12U
RYYQ12U
RYMQ12U

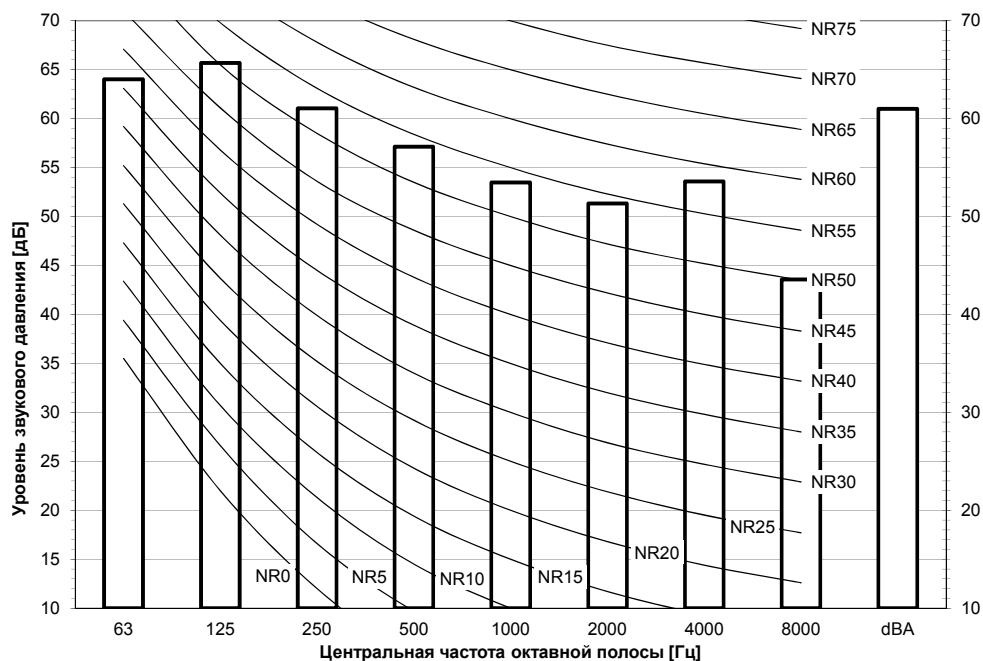


Примечания

Данные действительны при условиях свободного поля.
Данные действительны при номинальных условиях работы.
дБА= уровень звукового давления по шкале А (шкала А по стандарту IEC).
Эталонное акустическое давление 0 дБ = 20 мкПа

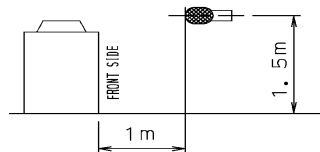


3D119523

REYQ14U
RXYQQ14U
RXYQ14U
RYYQ14U
RYMQ14U

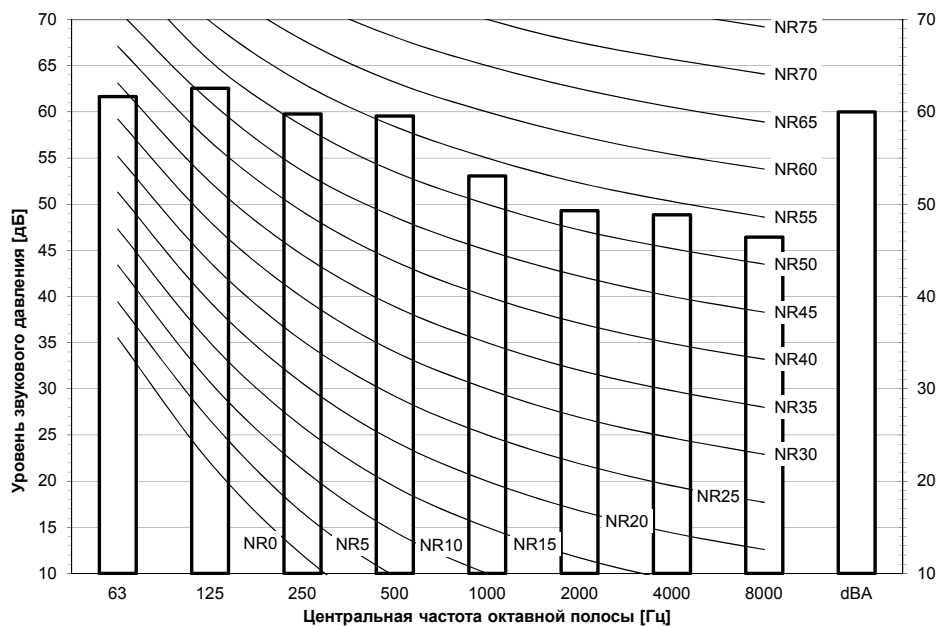

Примечания

Данные действительны при условиях свободного поля.
Данные действительны при номинальных условиях работы.
дБА= уровень звукового давления по шкале А (шкала А по стандарту IEC).
Эталонное акустическое давление 0 дБ = 20 мкПа

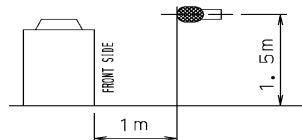


3D119524

11 Данные об уровне шума

11 - 2 Спектр звукового давления

REYQ16U
RXYQQ16U
RXYQ16U
RYYQ16U
RYMQ16U

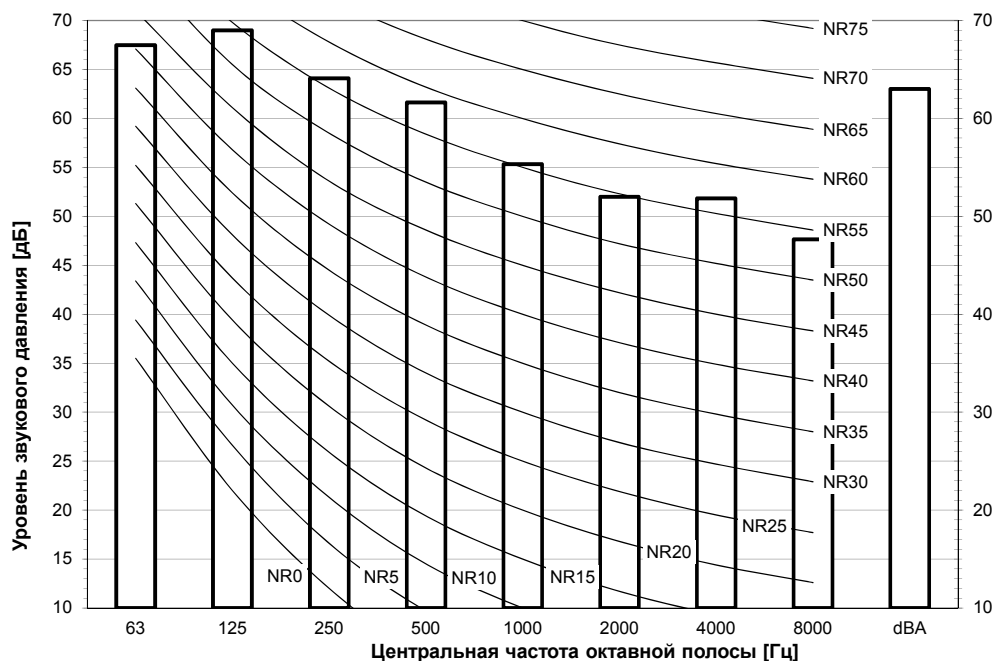


Примечания

Данные действительны при условиях свободного поля.

Данные действительны при номинальных условиях работы.


dBA= уровень звукового давления по шкале A (шкала A по стандарту IEC).

Эталонное акустическое давление 0 дБ = 20 мкПа

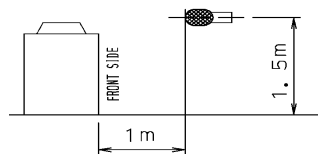

3D119525

REYQ18U
RXYQQ18U
RXYQ18U
RYYQ18U
RYMQ18U

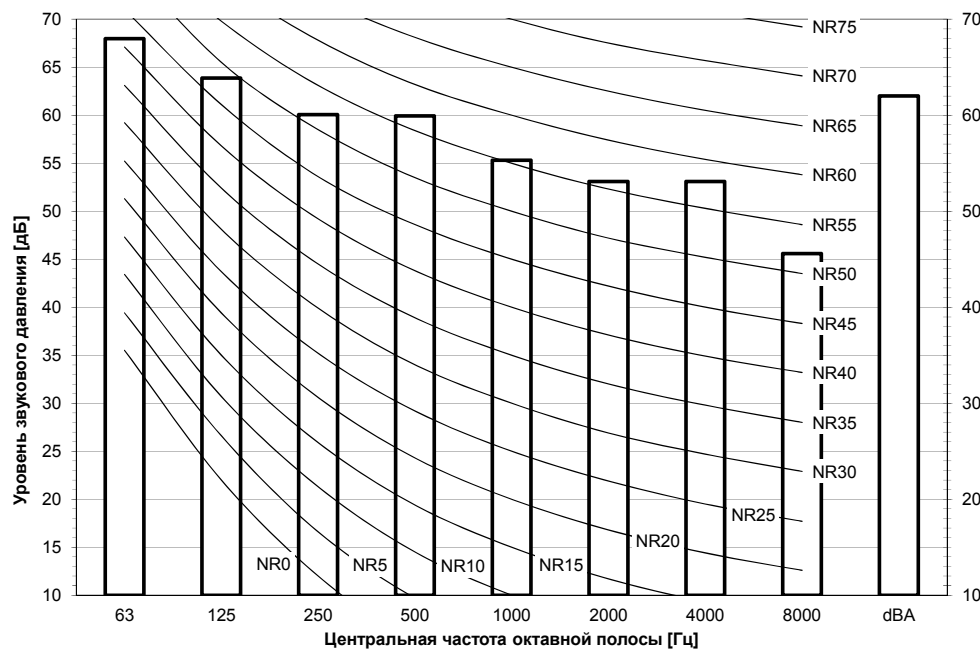


Примечания

Данные действительны при условиях свободного поля.

Данные действительны при номинальных условиях работы.

dBA= уровень звукового давления по шкале A (шкала A по стандарту IEC).

Эталонное акустическое давление 0 дБ = 20 мкПа

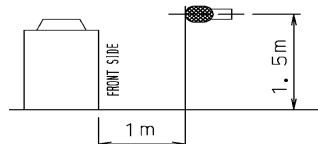


3D119526

11 Данные об уровне шума

11 - 2 Спектр звукового давления

REYQ20U
RXYQQ20U
RXYQ20U
RYYQ20U
RYMQ20U

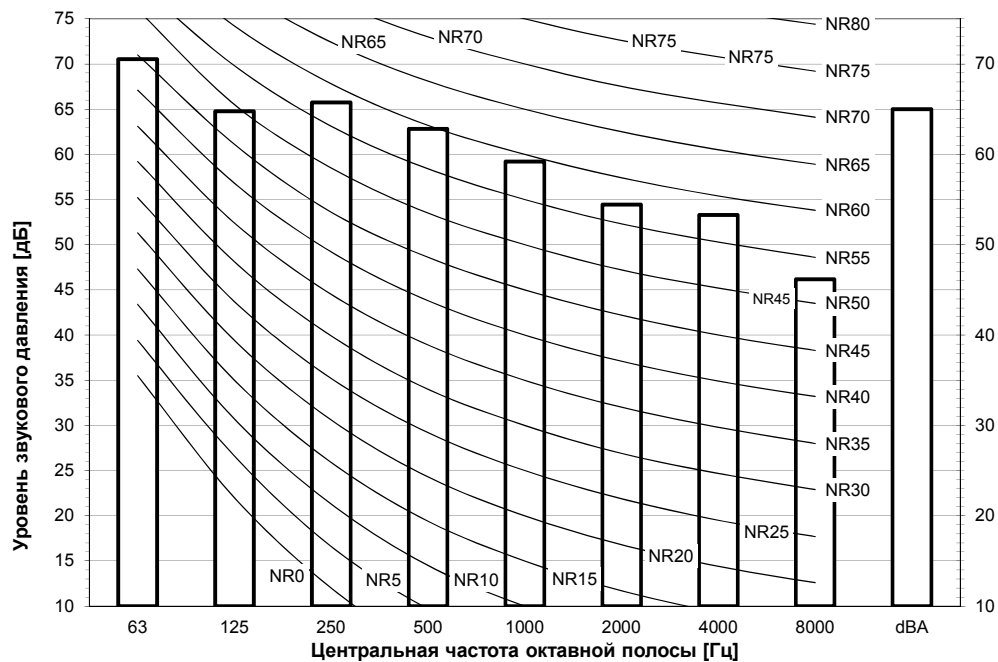


Примечания

Данные действительны при условиях свободного поля.

Данные действительны при номинальных условиях работы.

dBA= уровень звукового давления по шкале А (шкала А по стандарту IEC).

Эталонное акустическое давление 0 дБ = 20 мкПа

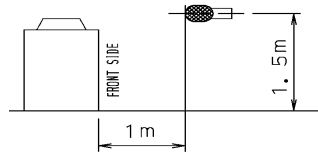

3D119527

11 Данные об уровне шума

11 - 3 Спектр звукового давления в тихом режиме, уровень 1

REMQ5U

REYQ8-12U


RXYQQ8-12U

RXYQ8-12U

RXYTQ8UYF

RYYQ8-12U

RYMQ8-12U

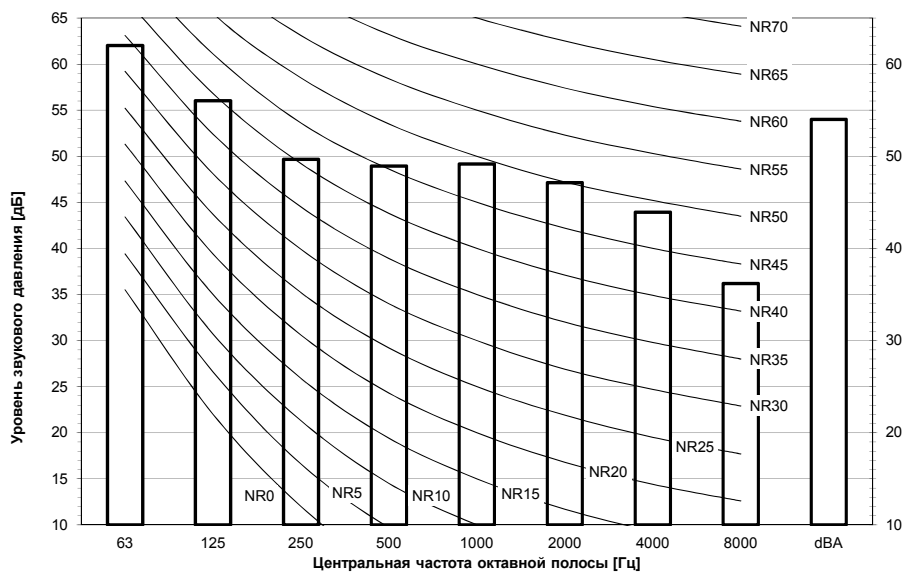

Примечания

Данные действительны при условиях свободного поля.
Данные действительны при номинальных условиях работы.
дБА= уровень звукового давления по шкале А (шкала А по стандарту IEC).


Эталонное акустическое давление 0 дБ = 20 мкПа

Данные действительны при следующих условиях

Работа на охлаждение

Наружная температура Ta: 35°C

Полная нагрузка (максимальная частота вращения вентилятора и компрессора для назначенного тихого режима)



3D119535

REYQ14-16U


RXYQQ14-16U

RXYQ14-16U

RXYTQ14-16UYF

RYYQ14-16U

RYMQ14-16U

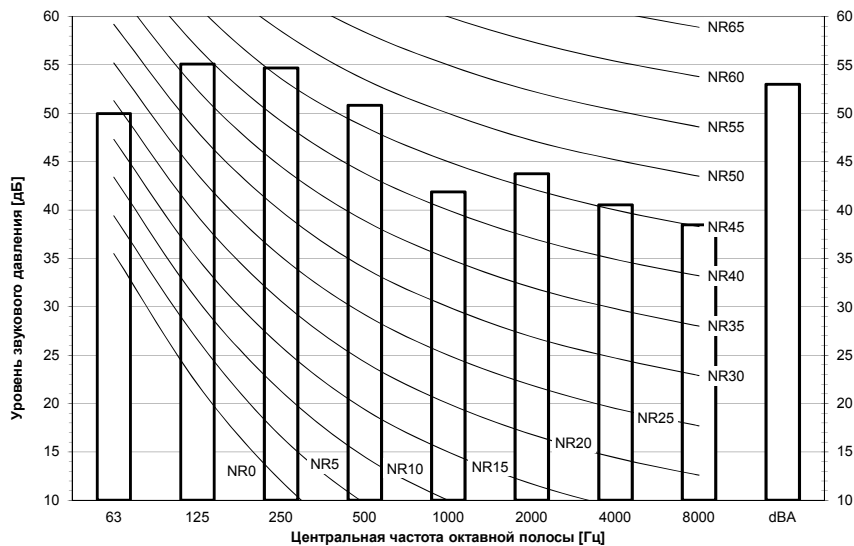

Примечания

Данные действительны при условиях свободного поля.
Данные действительны при номинальных условиях работы.
дБА= уровень звукового давления по шкале А (шкала А по стандарту IEC).


Эталонное акустическое давление 0 дБ = 20 мкПа

Данные действительны при следующих условиях

Работа на охлаждение

Наружная температура Ta: 35°C

Полная нагрузка (максимальная частота вращения вентилятора и компрессора для назначенного тихого режима)




3D119538

11 Данные об уровне шума

11 - 3 Спектр звукового давления в тихом режиме, уровень 1

11

REYQ18-20U
RXYQQ18-20U
RXYQ18-20U
RYYQ18-20U
RYMQ18-20U

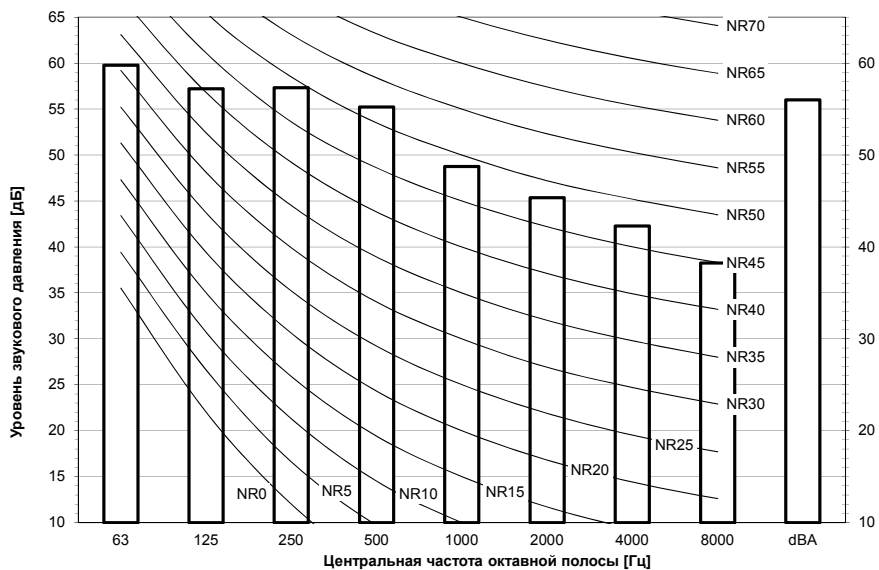

Примечания

Данные действительны при условиях свободного поля.

Данные действительны при номинальных условиях работы.

dBA= уровень звукового давления по шкале A (шкала A по стандарту IEC).


Эталонное акустическое давление 0 дБ = 20 мкПа

Данные действительны при следующих условиях

Работа на охлаждение

Наружная температура Ta: 35°C

Полная нагрузка (максимальная частота вращения вентилятора и компрессора для назначенного тихого режима)



11 Данные об уровне шума

11 - 4 Спектр звукового давления в тихом режиме, уровень 2

REMQ5U

REYQ8-12U


RXYQ8-12U

RXYQ8-12U

RXYTQ8UYF

RYYQ8-12U

RYMQ8-12U

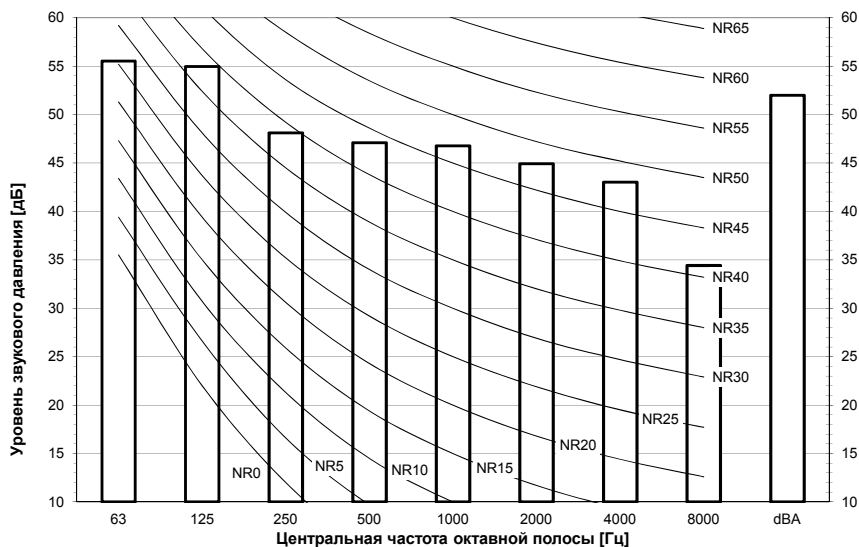

Примечания

Данные действительны при условиях свободного поля.

Данные действительны при номинальных условиях работы.

dBA= уровень звукового давления по шкале A (шкала A по стандарту IEC).


Эталонное акустическое давление 0 дБ = 20 мкПа

Данные действительны при следующих условиях

Работа на охлаждение

Наружная температура Ta:35°C

Полная нагрузка (максимальная частота вращения вентилятора и компрессора для назначенного тихого режима)



3D119536

REYQ14-16U


RXYQ14-16U

RXYQ14-16U

RXYTQ14-16UYF

RYYQ14-16U

RYMQ14-16U

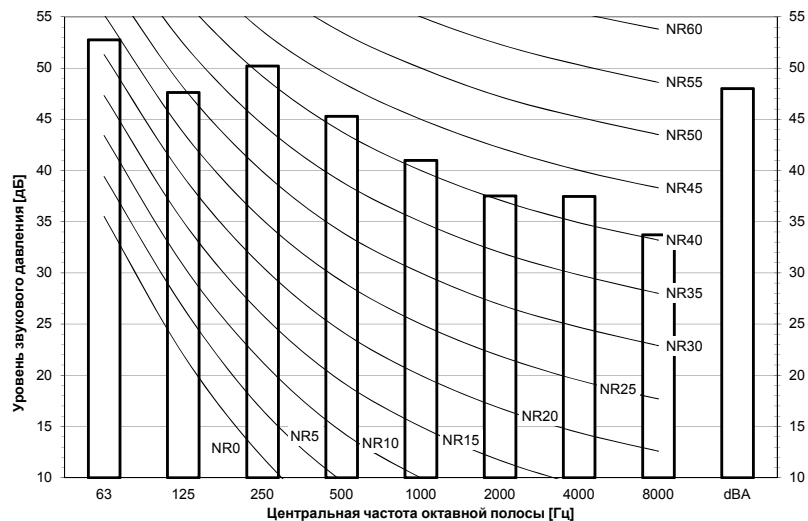

Примечания

Данные действительны при условиях свободного поля.

Данные действительны при номинальных условиях работы.

dBA= уровень звукового давления по шкале A (шкала A по стандарту IEC).


Эталонное акустическое давление 0 дБ = 20 мкПа

Данные действительны при следующих условиях

Работа на охлаждение

Наружная температура Ta:35°C

Полная нагрузка (максимальная частота вращения вентилятора и компрессора для назначенного тихого режима)




3D119539

11 Данные об уровне шума

11 - 4 Спектр звукового давления в тихом режиме, уровень 2

REYQ18-20U
RXYQQ18-20U
RXYQ18-20U
RYYQ18-20U
RYMQ18-20U

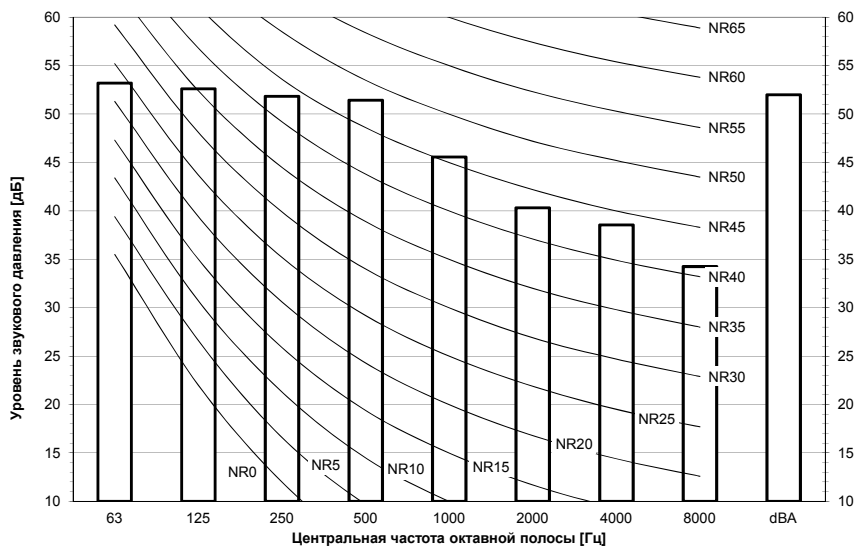

Примечания

Данные действительны при условиях свободного поля.

Данные действительны при номинальных условиях работы.

dBA- уровень звукового давления по шкале А (шкала А по стандарту IEC).


Эталонное акустическое давление 0 дБ = 20 мкПа

Данные действительны при следующих условиях

Работа на охлаждение

Наружная температура Ta: 35°C

Полная нагрузка (максимальная частота вращения вентилятора и компрессора для назначенного тихого режима)

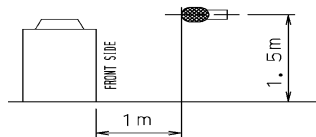

3D119542

11 Данные об уровне шума

11 - 5 Спектр звукового давления в тихом режиме, уровень 3

REMQ5U


REYQ8-12U

RXYQ8-12U

RXYTQ8UYF

RYYQ8-12U

RYMQ8-12U

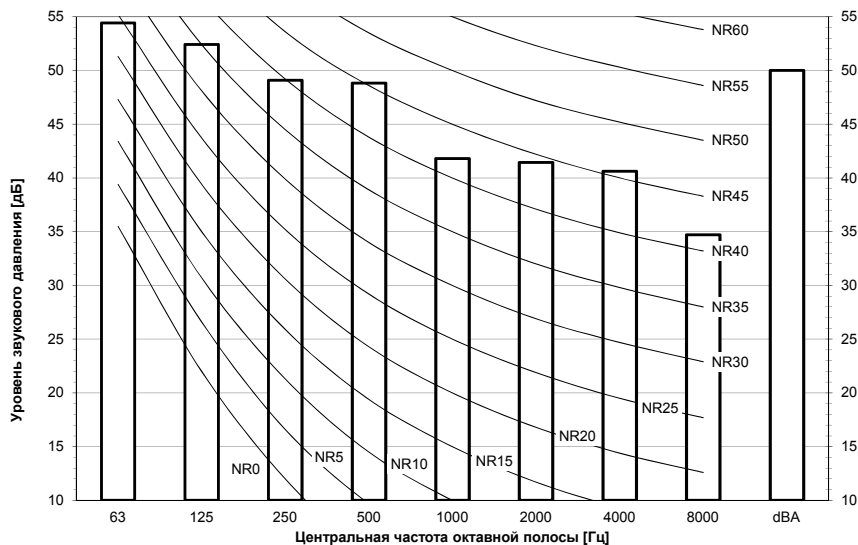

Примечания

Данные действительны при условиях свободного поля.

Данные действительны при номинальных условиях работы.

dBA= уровень звукового давления по шкале А (шкала А по стандарту IEC).


Эталонное акустическое давление 0 дБ = 20 мкПа

Данные действительны при следующих условиях

Работа на охлаждение

Наружная температура Ta:35°C

Полная нагрузка (максимальная частота вращения вентилятора и компрессора для назначенного тихого режима)



3D119537

REYQ14-16U


RXYQ14-16U

RXYQ14U-16U

RXYTQ14-16UYF

RYYQ14-16U

RYMQ14-16U

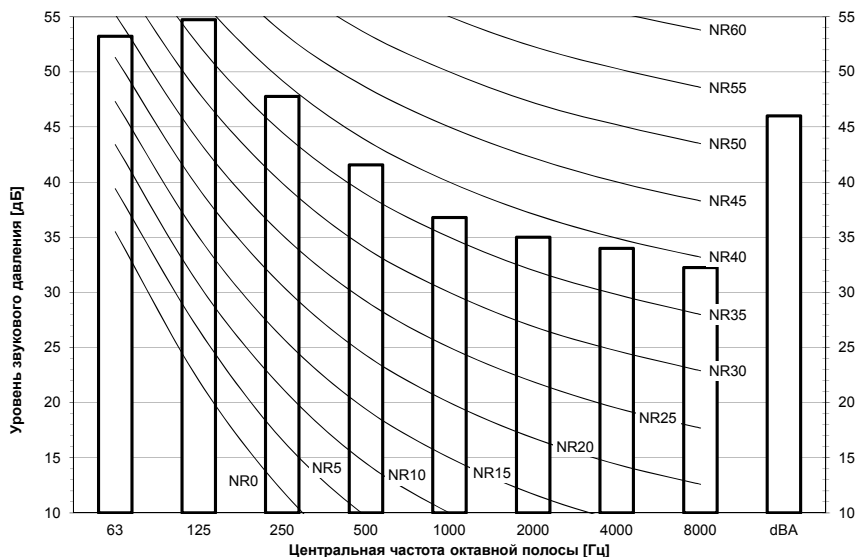

Примечания

Данные действительны при условиях свободного поля.

Данные действительны при номинальных условиях работы.

dBA= уровень звукового давления по шкале А (шкала А по стандарту IEC).


Эталонное акустическое давление 0 дБ = 20 мкПа

Данные действительны при следующих условиях

Работа на охлаждение

Наружная температура Ta:35°C

Полная нагрузка (максимальная частота вращения вентилятора и компрессора для назначенного тихого режима)




3D119540

11 Данные об уровне шума

11 - 5 Спектр звукового давления в тихом режиме, уровень 3

REYQ18-20U
RXYQQ18-20U
RXYQ18-20U
RYYQ18-20U
RYMQ18-20U

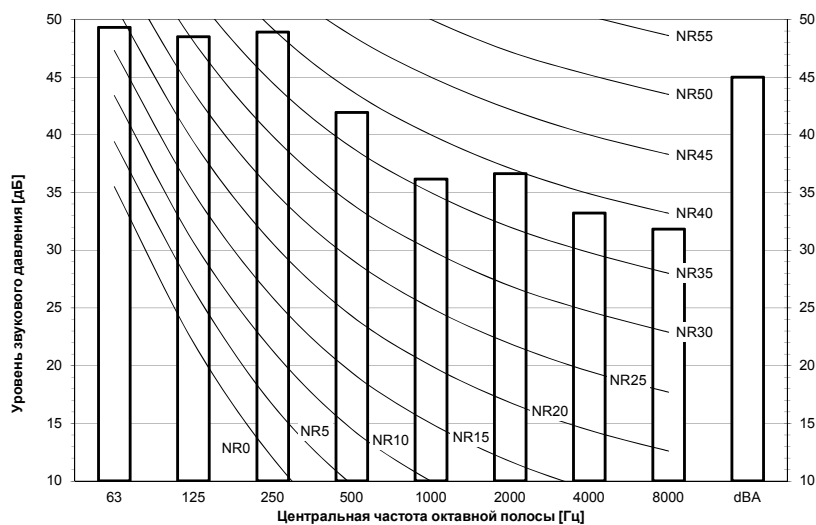


Примечания

Данные действительны при условиях свободного поля.
Данные действительны при номинальных условиях работы.
dBA= уровень звукового давления по шкале А (шкала А по стандарту IEC).
Эталонное акустическое давление 0 дБ = 20 мкПа

Данные действительны при следующих условиях

Работа на охлаждение
Наружная температура Ta: 35°C
Полная нагрузка (максимальная частота вращения вентилятора и компрессора для назначенного тихого режима)



3D119543

12 Установка

12 - 1 Способ монтажа

REM5U, REYQ8-20U, RXYQQ8-20U, RXYQ8-20U, RYYQ8-20U, RYMQ8-20U

12

Установка одного блока

Схема 1




Схема 2




Схема 3



Установка рядами

Схема 1

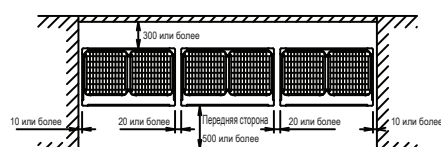


Схема 2



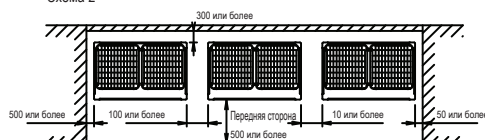


Схема 3

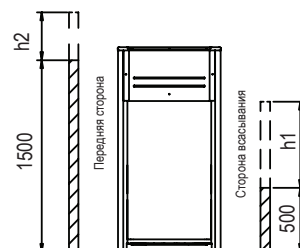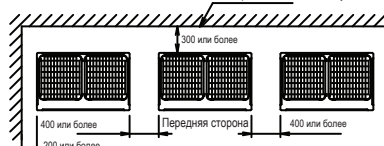

Централизованная группа

Схема 1


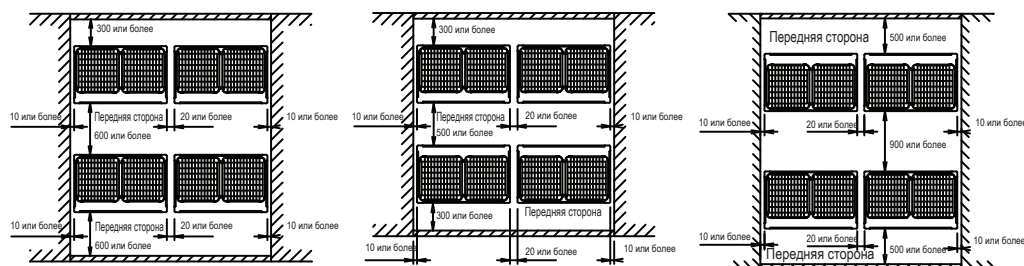


Схема 2

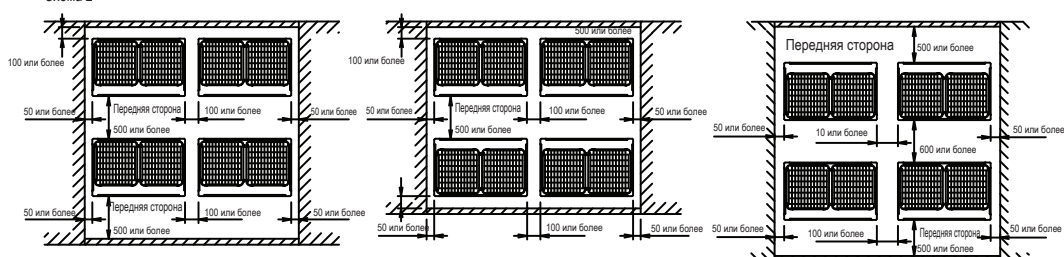

< Блок: мм >

ПРИМЕЧАНИЯ

- Высота стенок для схем 1 и 2:
Передняя сторона: 1500 мм
Сторона всасывания: 500 мм
Боковая сторона: высота не ограничена
Место установки, показанное на данном чертеже, рассчитано для охлаждения при температуре наружного воздуха 35°C.
Если температура наружного воздуха превышает 35°C, или нагрузка превышает максимально допустимую тепловую нагрузку наружного блока, область всасывания должна быть шире, чем указано на чертеже.
- Если высота стен превышает указанную выше, необходимо дополнительное пространство для обслуживания:
- сторона всасывания: пространство для обслуживания + h1/2
- передняя сторона: пространство для обслуживания + h2/2
- При установке блоков выберите схему расположения, наилучшим образом соответствующую имеющемуся пространству.
Всегда оставляйте достаточно места для того, чтобы человек мог пройти между блоком и стеной, а также для свободной циркуляции воздуха.
Если нужно установить большее число блоков, чем предусмотрено в приведенных выше схемах, при расположении блоков необходимо учитывать возможные краткие замыкания
- Оставьте достаточно места с передней стороны для (удобного) подсоединения труб с хладагентом.

3D118467

12 Установка

12 - 2 Крепление и фундаменты блоков

12

REMQ5U, REYQ8-20U, RXYQQ8-20U, RXYQ8-20U, RXYTQ8-16UYF, RYYQ8-20U, RYMQ8-20U




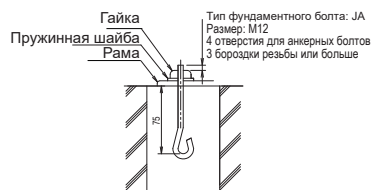


Схема расположения фундаментного болта

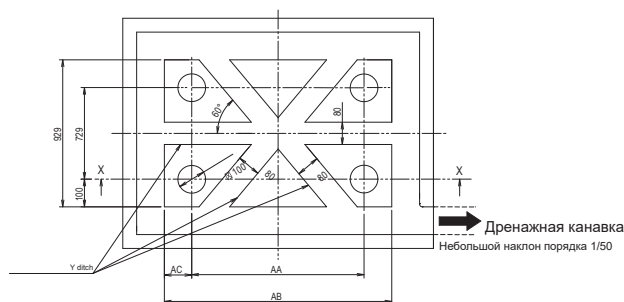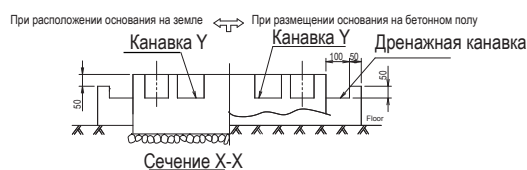

Для мультисистемы

Модель	AA	AB	AC	AD
RYYQ8-12U				
RYMQ8-12U				
RXYQ8-12U	766	992		
RXYQ8-12U				
REMQ5T/REYQ8-12U			113	180
RXYTQ8U				
RYYQ14-20U				
RYMQ14-20U				
RXYQ14-20U	1076	1076		
RXYQ14-20U				
REYQ14-20U				
RXYTQ10-16U				

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Вокруг основания должна быть выполнена дренажная канавка для отвода воды с места установки.
2. Поверхность должна быть укреплена известковым раствором. Кромки углов должны быть скруглены.
3. Постройте основание на бетонной поверхности, а если это невозможно, обеспечьте черновую обработку поверхности основания.
4. Соотношение цемент/песок/гравий в бетонной смеси должно составлять 1/2/4, используйте арматуру диаметром 10 мм (приблизительно с интервалом 300 мм).
5. В случае установки оборудования на крыше необходимо провести прочность перекрытия и принять необходимые меры для гидроизоляции.

3D118459

12 Установка

12 - 3 Выбор труб с хладагентом

RXYQ-U
RYYQ-U
RYMQ-U

VRV4
Тепловой насос
Ограничения трубопровода 1/3

Чертеж для справки приведен на стр. 2/3.

		Максимальная длина трубопровода			Максимальный перепад высот			Общая длина труб
		Наиболее длинный трубопровод	После первого разветвления	После первого ответвления (для нескольких наружных агрегатов)	(3) Внутренний-наружный	Внутренний-внутренний	От наружного до наружного	
		(A+[B,G,E,I]) Фактическая / (эквивалентная)	(B,G,E,I) Фактическая	(D) Фактическая / (эквивалентная)	(H1) Наружный выше внутреннего/(внутренний выше наружного)	(H2)	(H3)	
Стандарт								
Только внутренние блоки VRV DX		165/(190)m	40m ⁽¹⁾	10/(13)m	50/(40)m ⁽³⁾	30m	5m	1000m
Стандартное сочетание нескольких агрегатов								
Все сочетания нескольких наружных агрегатов за исключением стандартных сочетаний		135/(160)m	40m ⁽¹⁾	10/(13)m	50/(40)m ⁽³⁾	30m	5m	500m
Соединение Hydrobox		135/(160)m	40m	10/(13)m	50/(40)m	15m	5m	300-500m ⁽⁵⁾
Соединение RA		100/(120)m	50m ⁽²⁾	-	50/(40)m	15m	-	250m
Соединение AHU	Пара	50/(55)m ⁽⁴⁾	-	-	40/(40)m	-	-	-
	Мульти ⁽⁶⁾	165/(190)m	40m	10/13m	40/(40)m	15m	5m	1000m
	Совместное использование различных элементов ⁽⁷⁾	165/(190)m	40m	10/13m	40/(40)m	15m	5m	1000m

Примечание

Стандартные сочетания нескольких наружных агрегатов приведены в 3D079534.

- (1) Если выполняются все представленные ниже условия, предельное значение можно увеличить до 90 м
- Длина трубопровода между всеми внутренними агрегатами и ближайшим комплектом разветвителя не должна превышать 40 м.
 - Если длина трубопровода между первым и наиболее удаленным внутренними агрегатами превышает 40м, следует увеличить размер газового и жидкостного трубопроводов.
Если увеличенный размер трубопровода больше размера основного трубопровода, увеличьте размер последнего.
 - Если увеличен размер трубопровода, в расчетах следует использовать двойную длину трубопровода.
Общая длина трубопровода должна находиться в пределах допустимого диапазона.
 - Длины трубопроводов от ближайшего внутреннего агрегата из первого разветвления до наружного агрегата и от наиболее удаленного внутреннего агрегата до наружного агрегата не должны отличаться больше чем на 40м.
- (2) Если длина трубопровода между первым ответвл. и блоком ВР или внутр. агрегатом VRV превышает 20м, увеличьте длину газовой и жидкостной линии между первым ответвл. и блоком ВР или внутр. агрегатом VRV.
- (3) Допускается удлинение до90м без дополнительного комплекта. Обеспечьте соблюдение следующих условий:
- Если наружные блоки расположены выше внутренних:
 - Увеличение размера трубы для жидкости
 - Требуется специальная настройка наружного агрегата.
 - Если наружные блоки расположены ниже внутренних:
 - 40~60m Минимальный коэффициент соединения: 80%
60~65m Минимальный коэффициент соединения: 90%
65~80m Минимальный коэффициент соединения: 100%
80~90m Минимальный коэффициент соединения: 110%
 - Увеличение размера трубы для жидкости
Требуется специальная настройка наружного агрегата.
- (4) Допустимая минимальная длина составляет5м.
- (5) В случае сочетаний нескольких наружных агрегатов.
- (6) Несколько центральных кондиционеров (AHU) (комплектыEKEHV + EKEQ).
- (7) Смешанное сочетание блоков AHU и VRV DX indoor
- (8) Если эквивалентная длина трубопровода > 90м, необходимо увеличить размер главного трубопровода для жидкости и газа.

3D079540E

12 Установка

12 - 3 Выбор труб с хладагентом

RXYQ-U


RYYQ-U

RYMQ-U

VRV4

Тепловой насос

Ограничения трубопровода 2/3

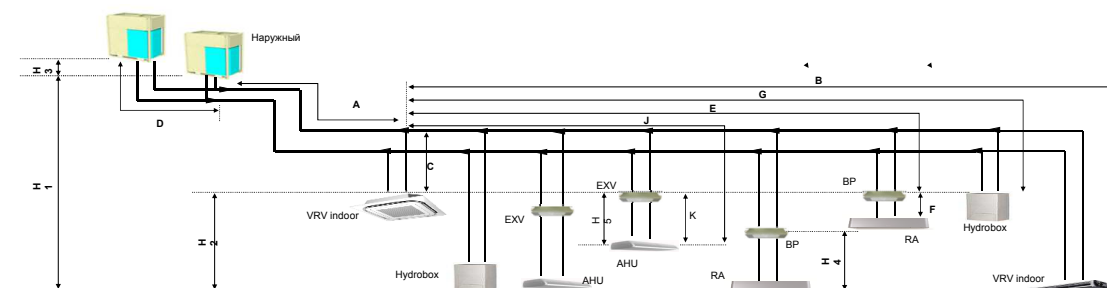

Примечание

- (1) Схематическая индикация
Рисунки могут отличаться от фактического внешнего вида блока.
- (2) Только для иллюстрации ограничений длины трубопровода.
Сочетание типов внутреннего агрегата не допускается.
Информация о допустимых сочетаниях приведена в таблице сочетаний 3D079543.

		Допустимая длина трубопровода		Максимальный перепад высот	
		От BP до RA (F)	От EXV до AHU (K)	От BP до RA (H4)	От EXV до AHU (H5)
Соединение RA		2~15m	-	5m	-
Соединение AHU	Пара	-	≤5m	-	5m
	Мульти (1)	-	≤5m	-	5m
	Совместное использование различных элементов (2)	-	≤5m	-	5m

Примечание

- (1) Несколько центральных кондиционеров (AHU) (комплекты EKEHV + EKEQ).
- (2) Смешанное сочетание блоков AHU и VRV DX indoor

3D079540E

12 Установка

12 - 3 Выбор труб с хладагентом

RXYQ-U
RYYQ-U
RYMQ-U

VRV4
Тепловой насос
Ограничения трубопровода 3/3

Схема системы Допустимый коэффициент стыкуемости (CR) Другие сочетания не допускаются.	Всего		Допустимая мощность			
	Мощность	Количество внутренних агрегатов (VRV, RA, AHU, Hydrobox)	Внутренний блок VRV DX	Внутренний блок RA DX	Блок Hydrobox	Центральный кондиционер (AHU)
Только внутренние блоки VRV DX	50~130%	Max.64	50~130%	-	-	-
Внутренний блок VRV DX + RA DX	80~130%	Max.32 ⁽¹⁾	0~130%	0~130%	-	-
Внутренний блок RA DX	80~130%	Max.32 ⁽¹⁾	-	80~130%	-	-
Внутренний блок VRV DX + LT hydrobox	50~130%	Max.32	50~130%	-	0~80%	-
Внутренний блок VRV DX + AHU	50~110% ⁽³⁾	Max.64 ⁽²⁾	50~110%	-	-	0~110%
Только AHU	90~110% ⁽³⁾	Max.64 ⁽²⁾	-	-	-	90~110%
Парная система и мультисистема (4)						

Примечание

- Ограничение на количество подключаемых блоков BP отсутствует.
- Для соединения с AHU
Комплекты EKEHV также считаются внутренними агрегатами.
- Ограничения, касающиеся производительности центрального кондиционера
- Парный AHU = система с 1 центральным кондиционером, соединенным с 1 наружным агрегатом
Мультисистема AHU = система с несколькими центральными кондиционерами, соединенными с одним наружным агрегатом

О вариантах применения для вентиляции

- Блоки FXMQ_MF считаются центральными кондиционерами с учетом ограничений для центрального кондиционера.
Максимальный коэффициент соединения при объединении с внутренними агрегатами VRV DX: <30%.
Максимальный коэффициент соединения в случае подключения только центральных кондиционеров: <100%.
Сведения относительно рабочего диапазона приведены в документации на блок FXMQ_MF.
- Воздушные завесы Biddle считаются центральными кондиционерами с учетом ограничений для центрального кондиционера:
Сведения относительно рабочего диапазона приведены в документации на блок Biddle.
- Блоки [EKEHV + EKEQ], объединенные с центральными кондиционерами считаются центральными кондиционерами с учетом ограничений для центрального кондиционера.
Сведения относительно рабочего диапазона приведены в документации на блок EKEHV-EKEQ.
- Блоки VKM рассматриваются как стандартные внутренние агрегаты VRV DX.
Сведения относительно рабочего диапазона приведены в документации на блок VKM.
- Поскольку отсутствует соединение трубопровода хладагента с наружным агрегатом (только связь F1/F2), для блоков VAM отсутствуют ограничения на соединения.
Однако, поскольку связь осуществляется через F1/F2, при расчете максимального количества подключаемых внутренних агрегатов рассматривайте их как стандартные внутренние агрегаты.

3D079540E

13 Рабочий диапазон

13 - 1 Рабочий диапазон

13



RXYQQ-U

RXYQ-U

RYYQ-U

RYMQ-U Охлаждение

Нагрев

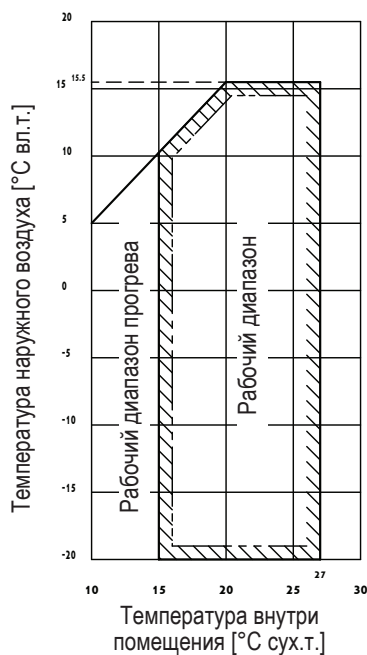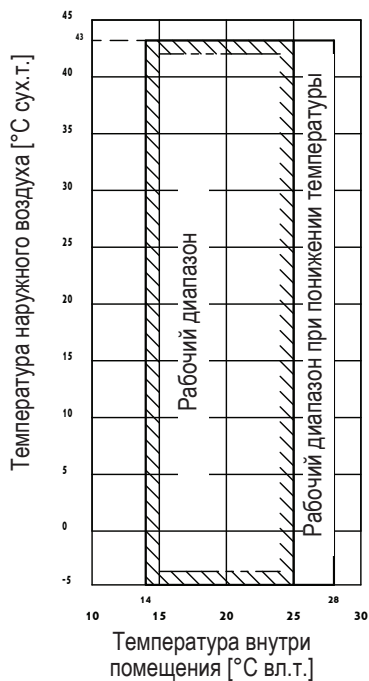

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Эти значения предусматривают следующие рабочие условия
Внутренние и наружные блоки
Эквивалентная длина трубы: 5 м
Перепад высот: 0 м
2. В зависимости от условий эксплуатации и установки внутренний блок может переключиться в режим размораживания (удаления льда).
3. Для снижения частоты размораживания (удаления льда) рекомендуем устанавливать наружный блок в месте, не подверженном действию ветра.
4. Рабочий диапазон действует в случае использования внутренних блоков прямого расширения.

3D118465

14 Подходящие внутренние блоки

14 - 1 Подходящие внутренние блоки

RXYQ-U
RYYQ-U
RYMQ-U

Рекомендуемые внутренние агрегаты для наружных агрегатов RXYQ*U* / RYYQ*U* / RYM*U*

л. с.	8	10	12	14	16	18	20
	4xFXMQ50	4xFXMQ63	6xFXMQ50	1xFXMQ50 5xFXMQ63	4xFXMQ63 2xFXMQ80	3xFXMQ50 5xFXMQ63	2xFXMQ50 6xFXMQ63

В случае нескольких наружных агрегатов >16HP рекомендуемое количество внутренних агрегатов соответствует сумме внутренних агрегатов, определенных для одного наружного агрегата.

Сведения о допустимых сочетаниях приведены в технических характеристиках.

Подходящие внутренние агрегаты для наружных агрегатов RXYQ*U* / RYYQ*U* / RYM*U*

Закрывается ENER LOT21

FXFQ20-25-32-40-50-63-80-100-125
FXZQ15-20-25-32-40-50
FXCQ20-25-32-40-50-63-80-125
FXKQ25-32-40-63
FXDQ15-20-25-32-40-50-63
FXSQ15-20-25-32-40-50-63-80-100-125-140
FXMQ50-63-80-100-125-200-250
FXAQ15-20-25-32-40-50-63
FXHQ32-63-100
FXUQ71-100
FXNQ20-25-32-40-50-63
FXLQ20-25-32-40-50-63


Закрывается ENER LOT10

FTXJ25-35-50
FTXA20-25-35-42-50
FLXS25-35-50-60
FVXM25F-35F-50F
FVXG25-35-50
FTXM20R-25R-35R-42R-50R-60R-71R
CVXM20A

За пределами ENER LOT21

EKEXV50-63-80-100-125-140-200-250-400-500 + EKEQM / EKEQF
HXY080-125
VKM50-80-100
CYVS100-150-200-250
CYVM100-150-200-250
CYVL100-150-200-250

3D118461D



EEDRU22

02/2022



Настоящий буклет составлен только для справочных целей и не является предложением, обязательным для выполнения компанией Daikin Europe N.V. Его содержание составлено компанией Daikin Europe N.V. на основании сведений, которыми она располагает. Компания не дает прямую или связанную гарантию относительно полноты, точности, надежности или соответствия конкретной цели ее содержания, а также продуктов и услуг, представленных в нем. Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Компания Daikin Europe N.V. отказывается от какой-либо ответственности за прямые или косвенные убытки, понимаемые в самом широком смысле, вытекающие из прямого или косвенного использования и/или трактовки данного буклета. На все содержание распространяется авторское право Daikin Europe N.V.